

Document Technique d'Application

Référence Avis Technique **6 / 11-2011*01 Add**

Additif à l'Avis Technique 6 / 11-2011

Menuiserie aluminium à coupure thermique

*Fenêtre à la française
oscillo-battante
ou à soufflet*

*Inward opening
tilt and turn
or hopper window*

*Nach innen öffnendes
dreh-oder
kipplügefenster*

AA765 KALORY

AA766 KALORY

AA767 KALORY

AA767HP KALORY

Relevant de la norme

NF EN 14351-1+A1

Titulaire :

Société Kawneer
Zone Industrielle
Rue de la Garenne BP24
FR-34748 Vendargues Cedex
Tél. : 04.67.87.77.77
Fax : 04.67.87.77.00
Internet : www.kawneer-france.com

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 21 mars 2012)

Groupe Spécialisé n°6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 26 juin 2013

Le Groupe Spécialisé n°6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 13 décembre 2012, la demande formulée par la société Kawneer de voir compléter le Document Technique d'Application 6/11-2011 de la façon suivante.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Les menuiseries AA765 Kalory, AA766 Kalory, AA767 et AA767HP Kalory sont des fenêtres et portes fenêtres à la française 1 ou 2 vantaux (associés ou non à une partie fixe), oscillo-battantes ou à soufflet, dont les cadres tant dormants qu'ouvrants sont réalisés avec des profilés en aluminium à rupture de pont thermique.

Les dimensions maximales sont définies :

- pour les fabrications non certifiées dans le Dossier Technique,
- pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification.

1.2 Identification

Profilés

Le sertissage des barrettes est réalisé par les sociétés suivantes Perfalsa (ES) – Sapa Lacal (FR-81). Aluminium du Maroc (M), Kawneer Espagne(ES).

2. AVIS

2.2 Appréciation sur le procédé

2.2.1 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

Stabilité

Les fenêtres AA765 Kalory, AA766 Kalory, AA767 et AA767HP Kalory présentent une résistance mécanique permettant de satisfaire à la seule disposition spécifique aux fenêtres figurant dans les lois et règlements et relative à la résistance sous les charges dues au vent.

Sécurité

Les fenêtres AA765 Kalory, AA766 Kalory, AA767 et AA767HP Kalory ne présentent pas de particularité par rapport aux fenêtres traditionnelles.

Étanchéité à l'air et à l'eau

Elles sont normalement assurées par les fenêtres AA765 Kalory, AA766 Kalory, AA767 et AA767HP Kalory.

Accessibilité aux handicapés

Le système AA765 Kalory, AA766 Kalory, AA767 et AA767HP Kalory dispose d'une solution de seuil, qui sans avoir recours à une rampe amovible intérieure, permet l'accès aux handicapés au sens de l'arrêté du 30 novembre 2007.

Informations utiles complémentaires

a) Éléments de calcul thermique lié au produit

Des valeurs sont données dans les tableaux en fin de première partie :

- U_{fi} : voir tableaux 1, 1bis et 1ter.
- Ψ_g : voir tableaux 2, 2bis, 2ter et 2quart.
- U_w : voir tableaux 3, 4, 4bis et 5. Valeurs données à titre d'exemple pour des U_g de 1,1 ou 0,6 W/m²K.

c) Facteurs solaires

Pour les menuiseries de dimensions courantes, les facteurs solaires S_w de la menuiserie, selon les règles Th-S, sont donnés dans les tableaux 6, 6bis, 6ter.

2.2.2 Durabilité - Entretien

Les fenêtres AA765 Kalory, AA766 Kalory, AA767 et AA767HP Kalory sont en mesure de résister aux sollicitations résultant de l'usage et les éléments susceptibles d'usure (quincailleries, profilés complémentaires d'étanchéité) sont aisément remplaçables.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.3.1 Conditions de conception

Dans le cas de vitrages d'épaisseur de verre supérieure ou égale à 12 mm, le fabricant devra s'assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la menuiserie (ferrage, profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302.

2.3.2 Conditions de fabrication

Fabrication des fenêtres

La porte-fenêtre oscillo-battante 2 vantaux est limitée à une fabrication avec un double vitrage avec une épaisseur totale de verre maxi de 10 mm.

Conclusions

Appréciation globale

L'utilisation de ce procédé dans le domaine d'emploi proposé est appréciée favorablement.

Validité

Jusqu'au 31 décembre 2016

Pour le Groupe Spécialisé n° 6
Le Président
Pierre MARTIN

3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Pour les profilés aluminium à rupture de pont thermique du procédé AA767HP Kalory, les traitements de surface sont toujours réalisés avant assemblage des profilés sur les barrettes

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6
Hubert LAGIER

Tableau 1 – Valeurs de U_{fi} - Pour AA766 Kalory

Dormant	Ouvrant	Battement	Largeur de l'élément (m)	U_{fi} élément W / (m ² .K)	
				Triple vitrage	Double vitrage
3000285	3000299		0,096	2,9	2,9
	3000299	3000304	0,112	2,8	2,9

Tableau 1bis – Valeurs de U_{fi} . Pour AA767 Kalory

Dormant	Ouvrant	Battement	Largeur de l'élément (m)	U_{fi} élément W / (m ² .K)	
				Triple vitrage	Double vitrage
3000309	3000323		0,096	2,5	2,7
	3000323	3000328	0,112	2,5	2,7

Tableau 1ter – Valeurs de U_{fi} . Pour AA767HP Kalory

Dormant	Ouvrant	Battement	Largeur de l'élément (m)	U_{fi} élément W / (m ² .K)	
				Triple vitrage	Double vitrage
3000343	3000356		0,096	2,2	2,3
	3000356	3000363	0,112	2,1	2,2

Tableau 2 – Valeurs de Ψ_g pour des vitrages (épaisseur 24mm) avec des intercalaires en aluminium et thermiquement améliorés (WE) – AA766 Kalory

Type d'intercalaire	Profilés	U_g en W / m ² .K						
		1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,6
Ψ_g (aluminium)	3000299	0,086	0,084	0,079	0,075	0,070	0,066	0,053
Ψ_g (WE selon norme EN 10077)	3000299	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
Ψ_g (WE TGI Spacer)	3000299	0,043	0,042	0,039	0,036	0,033	0,030	0,021
Ψ_g (WE Swisspacer V)	3000299	0,031	0,030	0,027	0,025	0,022	0,020	0,013

Tableau 2bis – Valeurs de Ψ_g pour des vitrages (épaisseur 24mm) avec des intercalaires en aluminium et WE – AA767 Kalory

Type d'intercalaire	Profilés	U_g en W / m ² .K						
		1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,6
Ψ_g (aluminium)	3000323	0,089	0,087	0,082	0,078	0,073	0,069	0,056
Ψ_g (WE selon norme EN 10077)	3000323	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
Ψ_g (WE TGI Spacer)	3000323	0,045	0,044	0,041	0,038	0,035	0,032	0,023
Ψ_g (WE Swisspacer V)	3000323	0,033	0,032	0,030	0,027	0,025	0,023	0,016

Tableau 2ter – Valeurs de Ψ_g pour des vitrages (épaisseur 44mm) avec des intercalaires en aluminium et WE – AA767 Kalory

Type d'intercalaire	Profilés	U_g en W / m ² .K						
		0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
Ψ_g (aluminium)	3000323	0,107	0,105	0,104	0,102	0,100	0,098	0,095
Ψ_g (WE selon norme EN 10077)	3000323	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
Ψ_g (WE TGI Spacer)	3000323	0,040	0,039	0,038	0,037	0,036	0,035	0,033
Ψ_g (WE Swisspacer V)	3000323	0,027	0,026	0,026	0,025	0,024	0,023	0,022

Tableau 2quart – Valeurs de Ψ_g pour des vitrages (épaisseur 44mm) avec des intercalaires en aluminium et WE – AA767HP Kalory

Type d'intercalaire	Profilés	U_g en W / m ² .K						
		0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3
Ψ_g (aluminium)	3000356	0,110	0,108	0,107	0,105	0,103	0,101	0,098
Ψ_g (WE selon norme EN 10077)	3000356	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
Ψ_g (WE TGI Spacer)	3000356	0,041	0,040	0,039	0,038?	0,037	0,036	0,034
Ψ_g (WE Swisspacer V)	3000356	0,027	0,026	0,026	0,025	0,024	0,023	0,022

Tableau 3 – Exemple de coefficients U_w pour un vitrage ayant un U_g de 1,1 W/m².K (vitrage épaisseur 24mm) et pour le dormant réf. 3000285 – AA766 Kalory

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W / (m ² .K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W / (m ² .K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI Spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000299	2,9	1,8	1,8	1,7	1,7
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000299	2,9	1,9	1,9	1,8	1,8
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m ²)	3000299	2,9	1,9	1,8	1,7	1,7
Cas non prévus par le système						

Tableau 4 – Exemple de coefficients U_w pour un vitrage ayant un U_g de 1,1 W/m².K (épaisseur 24mm) et pour le dormant réf. 3000309 – AA767 Kalory

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W / (m ² .K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W / (m ² .K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI Spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000323	2,7	1,7	1,7	1,6	1,6
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000323	2,7	1,9	1,9	1,7	1,7
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m ²)	3000323	2,7	1,8	1,8	1,7	1,6
Cas non prévus par le système						

Tableau 4bis – Exemple de coefficients U_w pour un vitrage ayant un U_g de 0,6 W/m².K (épaisseur 44mm) et pour le dormant réf. 3000309 – AA767 Kalory

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W / (m ² .K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W / (m ² .K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI Spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000323	2,5	1,4	1,3	1,2	1,2
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000323	2,5	1,5	1,4	1,3	1,3
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m ²)	3000323	2,5	1,4	1,4	1,2	1,2
Cas non prévus par le système						

Tableau 5 – Exemple de coefficients U_w pour un vitrage ayant un U_g de 0,6 W/m².K (épaisseur 44mm) et pour le dormant réf. 3000343 – AA767HP Kalory

Type menuiserie	Réf. ouvrant	U_f W / (m ² .K)	Coefficient de la fenêtre nue U_w W / (m ² .K)			
			Intercalaire du vitrage isolant			
			Alu	WE EN 10077	WE TGI Spacer	WE Swisspacer V
Fenêtre 1 vantail 1,48 x 1,25 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000356	2,4	1,4	1,3	1,2	1,1
Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (H x L) (S<2.3 m ²)	3000356	2,4	1,5	1,4	1,3	1,2
Porte-fenêtre 2 vantaux 2,18 x 1,53 m (H x L) (S>2.3 m ²)	3000356	2,4	1,4	1,3	1,2	1,2
Cas non prévus par le système						

Tableau 6 – Facteurs solaires S_w pour les menuiseries de dimensions courantes selon les règles Th-S – AA766 Kalory

U _f menuiserie W / (m ² .K)	S _g facteur solaire du vitrage avec protection solaire éventuelle	S _w			
		Valeur forfaitaire de α (menuiserie)			
		0,4	0,6	0,8	1
Fenêtre 1 vantail : 1,48 m x 1,25 m		Réf. Dormant : 3000285		Réf. Ouvrant : 3000299	
2,9	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,15	0,15	0,16
	0,3	0,21	0,22	0,22	0,23
	0,4	0,28	0,28	0,29	0,29
	0,5	0,34	0,35	0,35	0,36
	0,6	0,41	0,41	0,42	0,43
	0,7	0,48	0,48	0,49	0,49
Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 3000285		Réf. Ouvrant : 3000299 + 3000304	
2,9	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,15	0,15	0,16
	0,3	0,20	0,21	0,22	0,22
	0,4	0,27	0,27	0,28	0,29
	0,5	0,33	0,34	0,34	0,35
	0,6	0,40	0,40	0,41	0,41
	0,7	0,46	0,47	0,47	0,48
Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 300285		Réf. Ouvrant : 3000299 + 3000304	
2,9	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,15	0,16	0,16
	0,3	0,21	0,22	0,22	0,23
	0,4	0,28	0,28	0,29	0,29
	0,5	0,35	0,35	0,36	0,36
	0,6	0,41	0,42	0,42	0,43
	0,7	0,48	0,49	0,49	0,50

Tableau 6bis – Facteurs solaires S_w pour les menuiseries de dimensions courantes selon les règles Th-S – AA767 Kalory

U _f menuiserie W / (m ² .K)	S _g facteur solaire du vitrage avec protection solaire éventuelle	S _w			
		Valeur forfaitaire de α (menuiserie)			
		0,4	0,6	0,8	1
Fenêtre 1 vantail : 1,48 m x 1,25 m		Réf. Dormant : 3000309		Réf. Ouvrant : 3000323	
2,7	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,15	0,15	0,16
	0,3	0,21	0,21	0,22	0,22
	0,4	0,28	0,28	0,29	0,29
	0,5	0,34	0,35	0,35	0,36
	0,6	0,41	0,41	0,42	0,42
	0,7	0,47	0,48	0,48	0,49
Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 3000309		Réf. Ouvrant : 3000323 + 3000328	
2,7	0,1	0,07	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,14	0,15	0,15
	0,3	0,20	0,21	0,21	0,22
	0,4	0,26	0,27	0,27	0,28
	0,5	0,33	0,33	0,34	0,34
	0,6	0,39	0,39	0,40	0,41
	0,7	0,45	0,46	0,46	0,47
Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 3000309		Réf. Ouvrant : 3000323 + 3000328	
2,7	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,15	0,15	0,16
	0,3	0,21	0,21	0,22	0,22
	0,4	0,27	0,28	0,28	0,29
	0,5	0,34	0,34	0,35	0,36
	0,6	0,41	0,41	0,42	0,42
	0,7	0,47	0,48	0,48	0,49

Tableau 6ter- Facteurs solaires S_w pour les menuiseries de dimensions courantes selon les règles Th-S – AA767HP Kalory

U _f menuiserie W / (m ² .K)	S _g facteur solaire du vitrage avec protection solaire éventuelle	S _w			
		Valeur forfaitaire de α (menuiserie)			
		0,4	0,6	0,8	1
Fenêtre 1 vantail : 1,48 m x 1,25 m		Réf. Dormant : 3000343		Réf. Ouvrant : 3000356	
2,5	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,15	0,15	0,16
	0,3	0,21	0,21	0,22	0,22
	0,4	0,27	0,28	0,28	0,29
	0,5	0,34	0,35	0,35	0,36
	0,6	0,41	0,41	0,42	0,42
	0,7	0,47	0,48	0,48	0,49
Fenêtre 2 vantaux : 1,48 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 3000343		Réf. Ouvrant : 3000356 + 3000363	
2,5	0,1	0,07	0,08	0,08	0,09
	0,2	0,14	0,14	0,15	0,15
	0,3	0,20	0,20	0,21	0,22
	0,4	0,26	0,27	0,27	0,28
	0,5	0,32	0,33	0,34	0,34
	0,6	0,39	0,39	0,40	0,40
	0,7	0,45	0,46	0,46	0,47
Porte-fenêtre 2 vantaux : 2,18 m x 1,53 m		Réf. Dormant : 3000343		Réf. Ouvrant : 3000356 + 3000363	
2,5	0,1	0,08	0,08	0,09	0,09
	0,2	0,14	0,15	0,15	0,16
	0,3	0,21	0,21	0,22	0,22
	0,4	0,27	0,28	0,28	0,29
	0,5	0,34	0,34	0,35	0,35
	0,6	0,40	0,41	0,41	0,42
	0,7	0,47	0,48	0,48	0,48

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

Les fenêtres AA765, AA766, AA767 et AA767HP Kalory sont des fenêtres et des portes-fenêtres à la française à 1 ou 2 vantaux (associés ou non à une partie fixe), oscillo-battantes ou à soufflet, dont les cadres tant dormants qu'ouvrants sont réalisés avec des profilés en aluminium à rupture de pont thermique

2. Matériaux

2.1 Profilés aluminium à rupture de pont thermique

- Dormants périphériques :
 - AA765 Kalory : réf. 765289, 3000116, 3000528, 3000585, 3000681, 3000682,
 - AA766 Kalory : réf. 3000285, 3000286, 3000287, 3000288, 3000289, 3000573, 3000684, 3000683, 3001522,
 - AA767 Kalory : réf. 3000309, 3000310, 3000311, 3000312, 3000313, 3000571, 3000686, 3000685, 3001523,
 - AA767HP Kalory : réf. 3000343, 3000344, 3000345, 3000346, 3000347, 3000572, 3000687, 3000688, 3001524,
- Dormants monoblocs :
 - AA767 Kalory : réf. 3001441, 3001442, 3001443, 3001444, 3001445, 3001446, 3001447, 3001448, 3001476,
- Ouvrants :
 - AA765 Kalory : réf. 3000096, 3000097,
 - AA766 Kalory : réf. 3000299, 3000300, 3000301, 3000302, 3000303, 3000304, 3000305, 3000306, 3000307, 3000308, 3000339, 3000802,
 - AA767 Kalory : réf. 3000323, 3000324, 3000325, 3000326, 3000327, 3000328, 3000329, 3000330, 3000331, 3000332, 3000341, 3000803,
 - AA767HP Kalory : réf. 3000356, 3000357, 3000358, 3000359, 3000360, 3000361, 3000363, 3000364, 3000365, 3000366, 3000367, 3000804,
- Battelements rapportés :
 - AA766 Kalory : réf. 3000298,
 - AA767 Kalory : réf. 3000322,
 - AA767HP Kalory : réf. 3000355.
- Traverse ou meneau :
 - AA765 Kalory : réf. 3000107, 3001133,
 - AA766 Kalory : réf. 3000291, 3000292, 3000295,
 - AA767 Kalory : réf. 3000315, 3000316, 3000319,
 - AA767HP Kalory : réf. 3000349, 3000350, 3000319.
- Seuil réduit :
 - AA766 Kalory : réf. 3000375,
 - AA767 et AA767HP Kalory : réf. 3000376.

2.2 Profilés aluminium sans rupture de pont thermique

- Tapées :
 - AA766, AA767 et AA767HP : réf. 1000650, 1001797, 140276.
- Parcloses : réf. 170710, 170711, 170719, 170720, 1001585.

2.4 Accessoires

- Supports de cales de vitrages en PVC :
 - AA766 Kalory : réf. 270533, 270764,
 - AA767 et AA767HP Kalory : réf. 271333, 271334.
- Equerres en zamack : réf. 110133 (+110129), 110072.
- Plaquettes d'étanchéité (silicone) :
 - AA767 et AA767HP Kalory : réf. 6001570, 6001571.
- Clameaux de fixation :
 - AA766 Kalory : réf. 6000353,

- AA767 et AA767HP Kalory : réf. 6000470.
- Plaquette étanchéité seuil réduit (silicone) : réf. 6001283.
- Pièce d'étanchéité d'angle pour aile 22 mm :
 - AA766 Kalory : réf. 6001423,
 - AA767 et AA767HP Kalory : réf. 6001424.
- Bouchon plastique : réf. 127006.
- Bande d'étanchéité (EPDM cellulaire) : réf. 127459.
- Mousses d'étanchéité : réf. 6000556 (35x15 en EPDM cellulaire), 6000557 (6 x 3 en mousse PVC).
- Vis spéciales : réf. 6000258, 6000264.
- Vis de fixation : réf. 110406, 110501, 110518, 110531.

2.5 Quincaillerie

- Fenêtre à la française :
 - Verrou à bascule semi-fixe : réf. 8001135,
 - Raccord de tringle pour verrou semi-fixe : réf. 8000590,
 - Renfort de tige de crémonne : réf. 8000011,
 - Boîtier encastré : réf. 115102,
 - Renvoi de mouvement : réf. 115104,
 - Béquilles : réf. 117046, 117026, 117071, 117072, 117073, 117080, 117089.
- Fenêtre oscillo-battante :
 - Anti-fausse manœuvre : réf. 8000552,
 - Point de verrouillage complémentaire : réf. 8000095,
 - Renvoi d'angle : réf. 8000164.
- Fenêtre à soufflet :
 - Loqueteau : réf. 190407.

2.6 Vitrages

Doubles et triples vitrages isolants :

- AA765 Kalory : jusqu'à 28 mm d'épaisseur, et jusqu'à 38 mm d'épaisseur dans le cas des profilés réf. 3000096 et 3000097.
- AA766 Kalory : jusqu'à 40 mm d'épaisseur.
- AA767 et AA767HP Kalory jusqu'à 48 mm d'épaisseur.

3. Éléments

3.1 Cadre dormant

3.1.3 Assemblage avec seuil réduit

Cas du dormant en coupe d'onglet :

L'étanchéité est réalisée par une interposition aux extrémités du seuil d'une plaquette en silicone :

- AA765 Kalory : réf. 6001261 ou réf. 6001283,
- AA766 Kalory : réf. 6001283,
- AA767 et AA767HP Kalory : réf. 6001283.

Une application de mastic polyuréthane mono-composant est réalisée au droit des barrettes et de la section du seuil avant l'assemblage.

Cas du dormant monobloc :

L'étanchéité est réalisée par une interposition aux extrémités du seuil, d'un bouchon de rainure sur montants (réf. 127410), d'une plaquette en silicone :

- AA765 Kalory : réf. 6001261 ou réf. 6001283,
- AA766 Kalory : réf. 6001283,
- AA767 et AA767HP Kalory : réf. 6001283.

Une application de mastic polyuréthane mono-composant est réalisée au droit des barrettes avant l'assemblage.

3.1.4 Profilé intermédiaire

L'étanchéité de la jonction est réalisée par une application de mastic polyuréthane sur une mousse fond de joint (réf. 127052) complétée par le montage d'une pièce support d'étanchéité :

- AA765 Kalory : réf. 6001393,
- AA766 Kalory : réf. 6001423,
- AA767 et AA767HP Kalory : réf. 6001424.

3.15 Drainage

- Cas du drainage caché : 2 lumières de 5 x 20 mm en sous face de l'élément extérieur, puis 1 supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m, pour les profilés ci-après :
 - AA765 Kalory : réf. 3000116, 3000681,
 - AA766 Kalory : réf. 3000285, 3000287, 3000288, 3000289, 3000683,
 - AA767 Kalory : réf. 3000309, 3000311, 3000312, 3000313, 3000685,
 - AA767HP Kalory : réf. 3000343, 3000345, 3000346, 3000347, 3000687.
- Cas du drainage visible : 2 lumières de 8 x 27 mm dans l'élément extérieur protégées par une busette (réf. 130292), puis 1 supplémentaire par tranche de 0,5 m au-delà de 1 m, pour les profilés ci-après :
 - AA765 Kalory : réf. 765289, 3000585,
 - AA766 Kalory : réf. 3000286, 3001522, 3000573, 3000684,
 - AA767 Kalory : réf. 3000310, 3000523, 3000571, 3000686,
 - AA767HP Kalory : réf. 3000344, 3001524, 3000572, 3000688.

3.18 Equilibrage de pression

- Cas du drainage caché :
 - lumières de 5 x 20 mm en sous face de l'élément extérieur usinés à partir de 50 mm du bas de chacun des montants. :
- Le nombre d'usinages par montant est fonction du nombre de drainages en vis-à-vis de chaque vantail.
- Cas du drainage visible :
 - Déclignage de la garniture d'étanchéité sur 1100 mm à l'axe de la traverse haute.
 - Déclignage de la garniture principale sur 200 mm à l'axe de la traverse haute dans le cas du fixe.

3.2 Cadre ouvrant

3.2.1 Battement des menuiseries à 2 vantaux

Dans le cas de menuiserie à 2 vantaux, soit l'un des montants centraux est réalisé avec un profilé à battement intégré, soit un profilé battement rapporté (réf. 765276) est vissé tous les 400 mm sur l'un des montants centraux :

- AA765 Kalory : réf. 765276,
- AA766 Kalory : réf. 3000298,
- AA767 Kalory : réf. 3000322,
- AA767HP Kalory : réf. 3000355.

3.3 Ferrage – Verrouillage

Le choix des pièces et le nombre de points de verrouillage sont spécifiés dans la documentation de la société KAWNEER.

Afin d'empêcher toute chute des ouvrants consécutive au glissement éventuel des paumelles, une vis auto-foreuse est positionnée sous le corps de paumelle dormant en partie haute. Les corps de paumelle ouvrant sont vissés sur le profilé ouvrant.

3.4 Vitrage

Doubles et triples vitrages isolants :

- AA765 Kalory : jusqu'à 28 mm d'épaisseur, et jusqu'à 38 mm d'épaisseur dans le cas des profilés réf. 3000096 et 3000097,
- AA766 Kalory : jusqu'à 40 mm d'épaisseur,
- AA767 et AA767HP Kalory jusqu'à 48 mm d'épaisseur.

Dans tous les cas, les vitrages devront bénéficier d'une certification de qualité.

Le calage des vitrages est effectué conformément aux spécifications de la norme XP P 20.650 ou du NF DTU 39.

La conception permet une prise en feuillure des profilés dormants (vitrages fixes) et ouvrants conforme aux spécifications de la norme NF P 78-201 d'octobre 2006 (réf. NF DTU 39).

Dans le cas d'épaisseur totale de verre supérieure ou égale à 12 mm, le fabricant devra s'assurer par voie expérimentale, que la conception globale de la menuiserie (ferrage, profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302.

3.5 Dimensions maximales (Baie H x L)

Menuiserie	Séries Kalory	HT (m)	LT (m)
1 vantail OF ou OB	AA765 AA766 AA767 AA767HP	2,35	1,18
2 vantaux OF ou OB(*)		2,35	1,98
2 vantaux OF ou OB(*) + fixe latéral		2,35	2,60
2 vantaux OF avec seuil PMR		2,35	1,98
Soufflet		1,25	2,00

(*) La porte-fenêtre OB2 est limitée à une fabrication avec un double vitrage avec une épaisseur totale de verre maxi de 10 mm.

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent être envisagées. Elles sont alors précisées dans le certificat de qualification attribué au menuisier.

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre la conformité des performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3

4. Fabrication

4.1 Fabrication des profilés

4.1.1 Profilés aluminium

Les demi-coquilles intérieures et extérieures sont extrudées individuellement par les sociétés Perfialsa (ES), Sapa-Lacal (RF -81), Aluminium du Maroc (M) – Kawneer Espagne(ES)

4.1.2 Rupture de pont thermique

La rupture de pont thermique est assurée par une barrette (réf. 538532) en polyamide 6.6 renforcée à 25 % de fibre de verre extrudée par les sociétés Technoform (FR-69), Ensinger (DE).

Les références des barrettes sont les suivantes :

- AA765 Kalory : réf.538532,
- AA766 Kalory : réf. 538536 et/ou 5000389,
- AA767 Kalory : réf. 538539 et/ou 5000338,
- AA767HP Kalory : réf. 5000164 équipée d'une mousse XPE adhésive hotmell PSA (réf. 275384 ou 275385 ou 275387) selon les dimensions de l'entre-fer.

Les barrettes réf. 5000389 et 5000338 sont équipées d'un film plastique protecteur et sont mises en œuvre uniquement sur les faces vues des profilés.

4.1.3 Traitement de surface

Ils font l'objet du label QUALANOD pour l'anodisation et QUALICOAT pour le laquage.

Ils sont réalisés avant ou après l'assemblage des profilés sur barrettes, sauf pour les profilés à rupture de pont thermique du procédé AA767HP Kalory, pour lesquels les traitements de surface sont toujours réalisés avant.

4.1.4 Assemblage des coupures thermiques

L'assemblage des profilés sur les coupures thermique est effectué par les sociétés Perfialsa (ES), Sapa-Lacal (FR -81), Aluminium du Maroc (M) – Kawneer Espagne (ES).

B. Résultats expérimentaux

Essais effectués par le CSTB

AA766 Kalory :

- Essais A*E*V*, avec mesure des efforts de manœuvre sur menuiserie à la française 2 vantaux avec seuil PMR (réf. 3000375) (H x L) = 2,35 x 2,0 m (RE CSTB n° BV12-206).

C. Référence

C1. Données Environnementales et Sanitaires ⁽¹⁾

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

Le procédé AA765 Kalory, AA766 Kalory, AA767 et AA767HP Kalory fait l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010.

Le demandeur déclare que cette fiche est collective et a fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante habilitée.

Cette FDES « Porte-fenêtre aluminium à la française 2 vantaux » a été établie le 22 juillet 2009 par le Syndicat National de la construction des Fenêtres, façades et Activités associées (S.N.F.A.), sise 10 rue du Débarcadère 75852 Paris. Elle a fait l'objet d'une vérification par le Pricewaterhouse Coppers Advisory SAS le 9 octobre 2009 et est disponible sur le site www.fenetrealu.com.

C2. Références de chantier

De nombreuses réalisations avec le procédé AA765 Kalory.







Peu de réalisations avec les procédés AA766 Kalory et AA767, AA767HP Kalory, ces procédés étant de conception récente.

Document non valide



⁽¹⁾ Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS.

PROFILES PRINCIPAUX – AA765 KALORY



Dormants périphériques

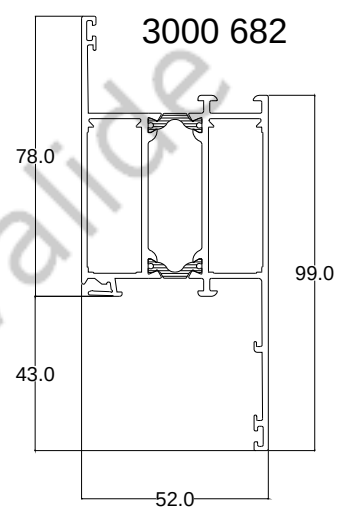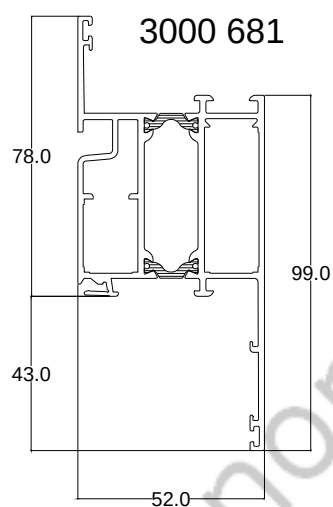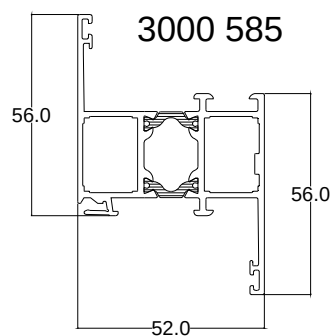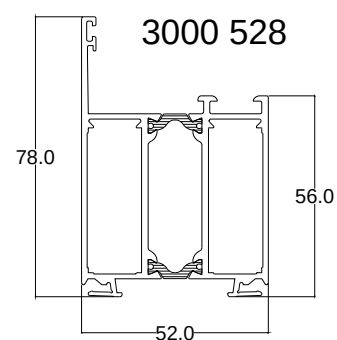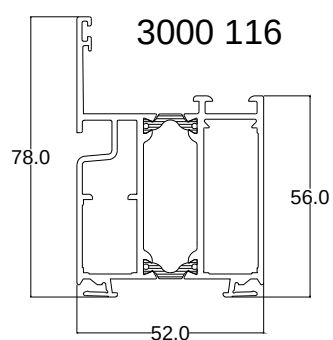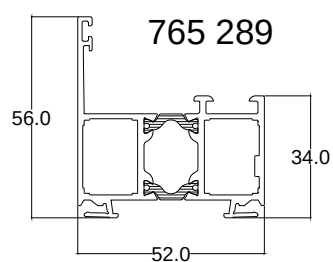

Ouvrants

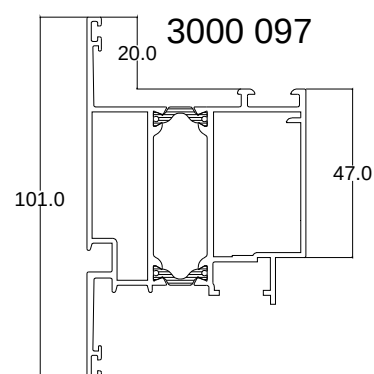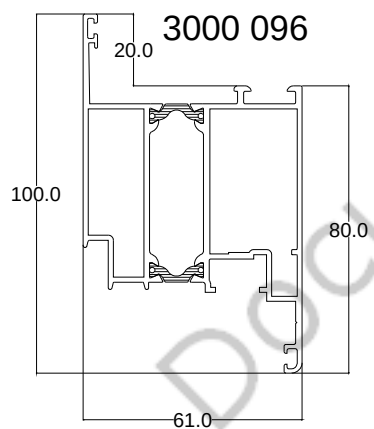


Traverses - Meneaux

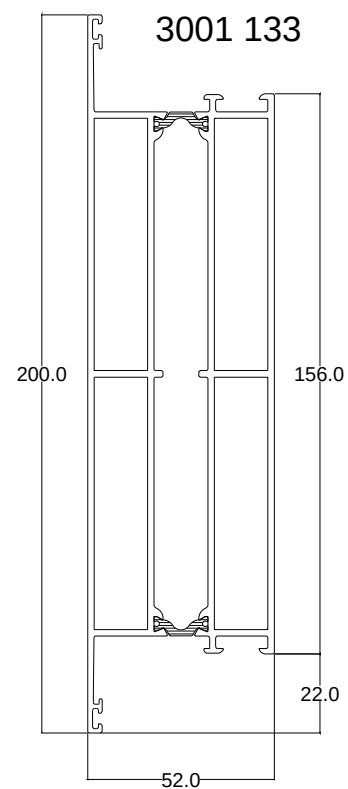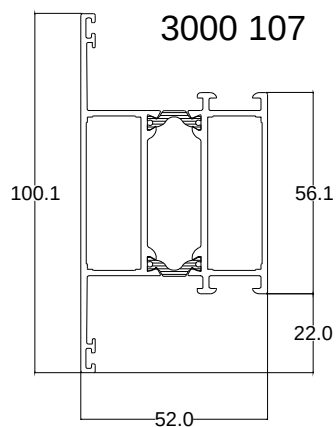


PROFILES PRINCIPAUX – AA766 KALORY


Dormants périphériques

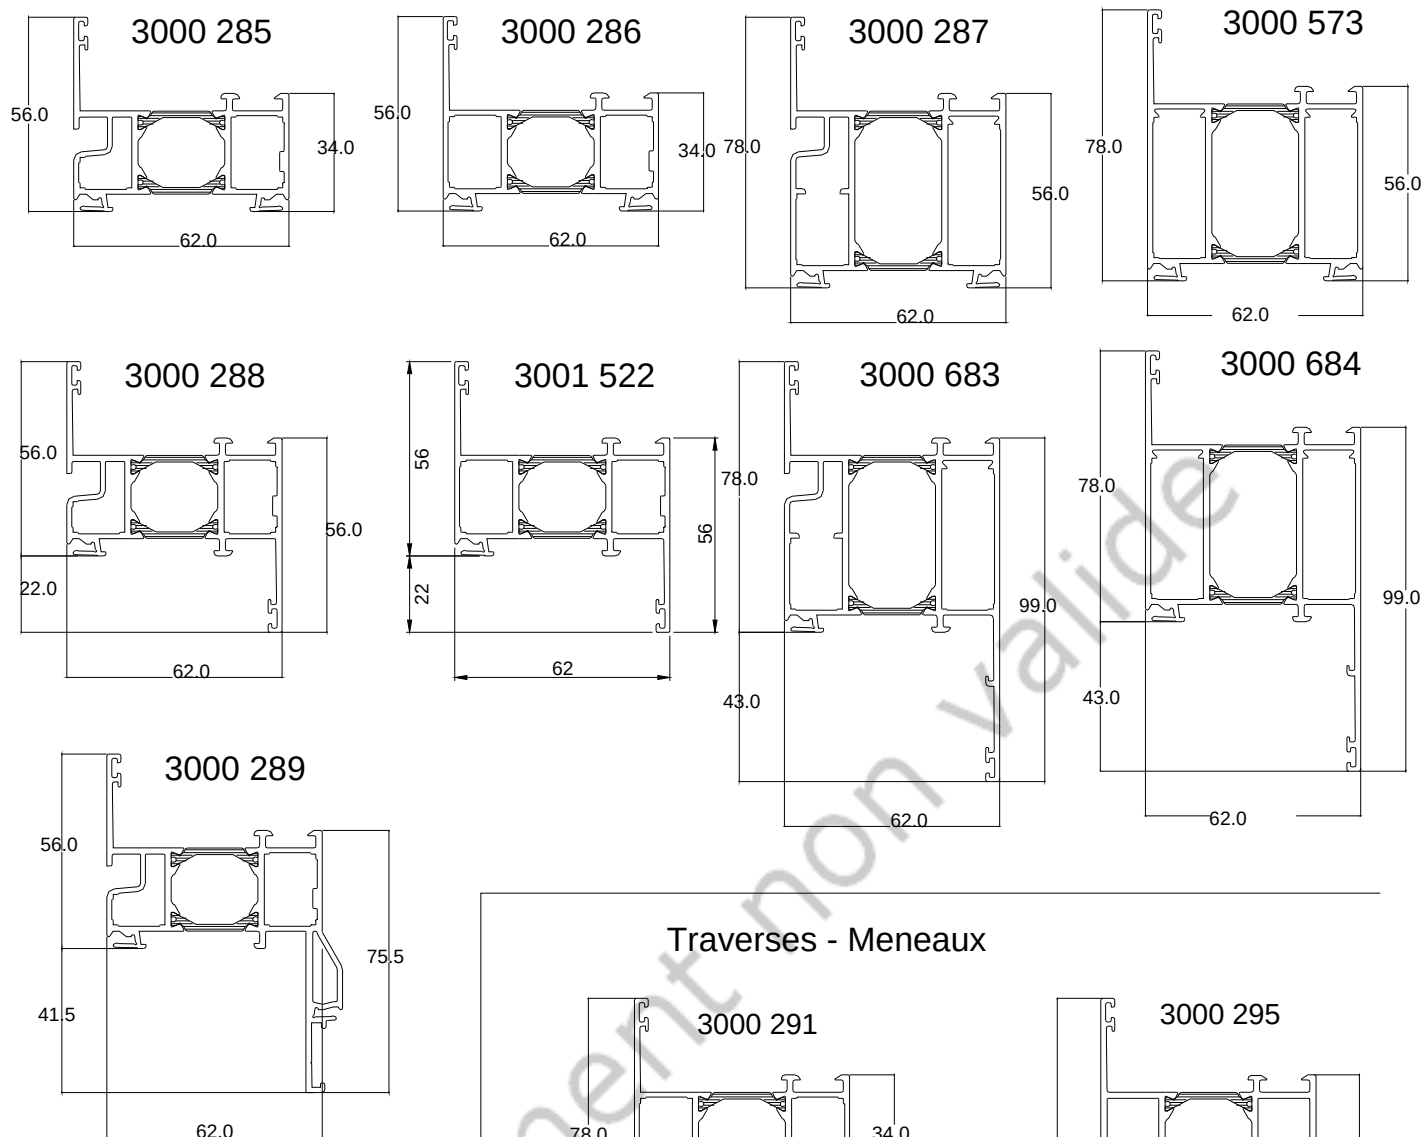

Seuil
















Traverses - Meneaux

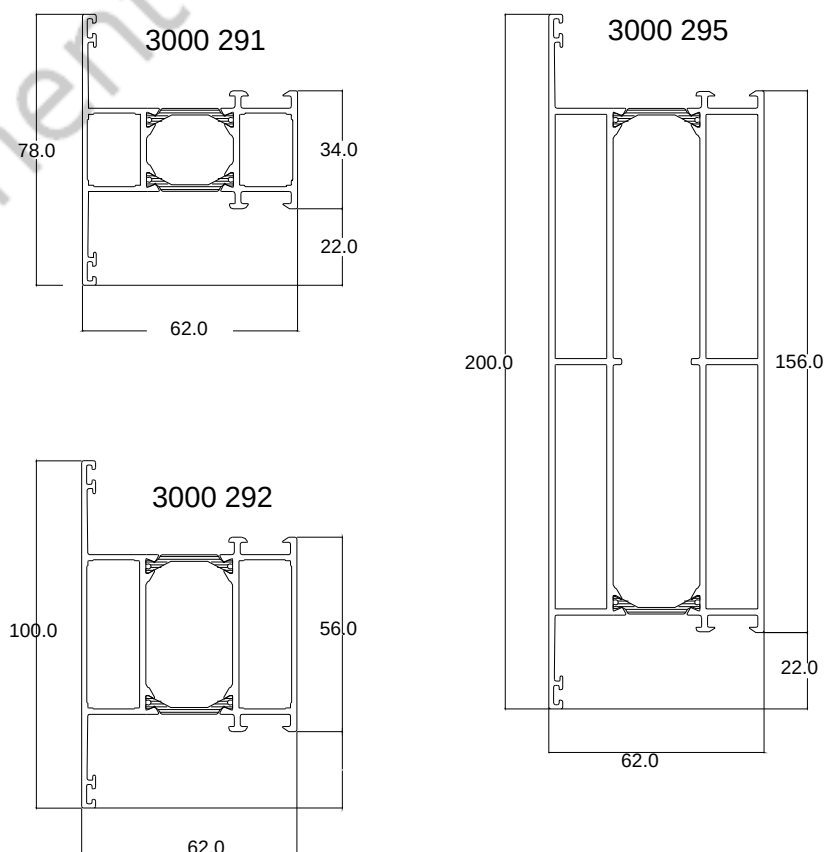










PROFILES PRINCIPAUX – AA766 KALORY

Ouvrants

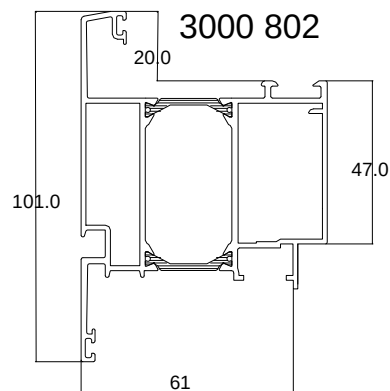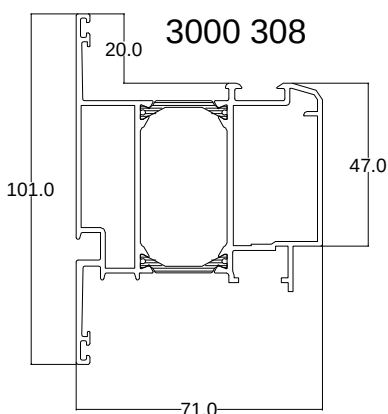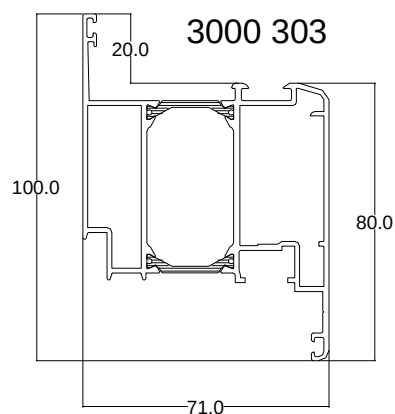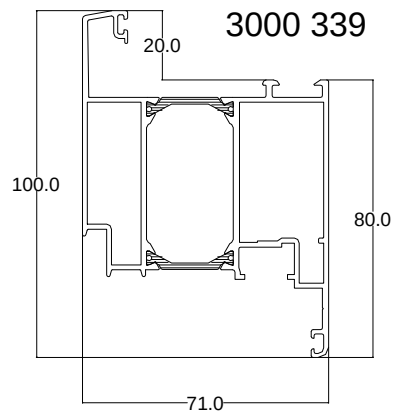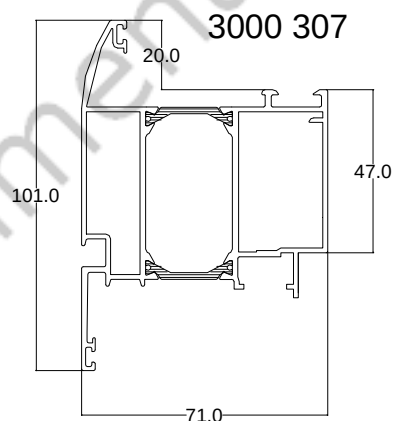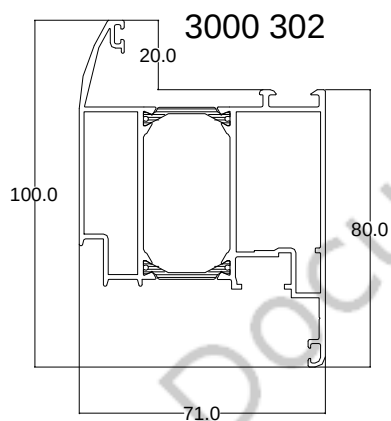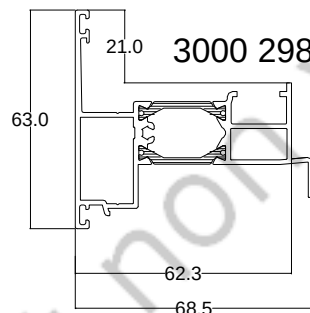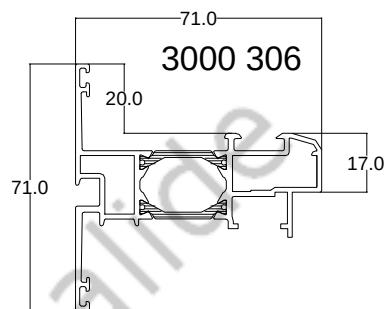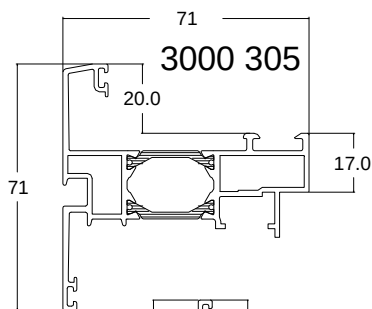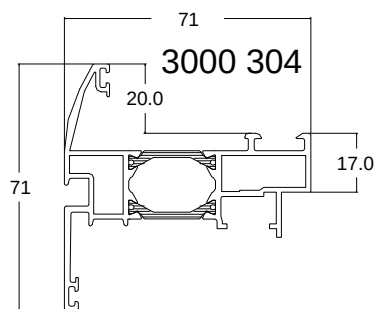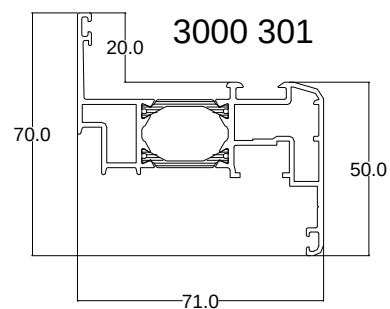
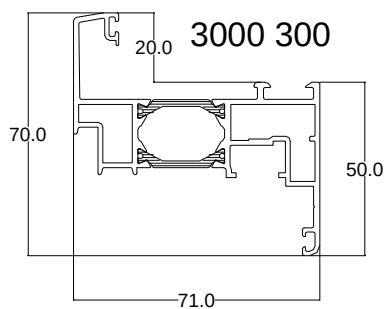
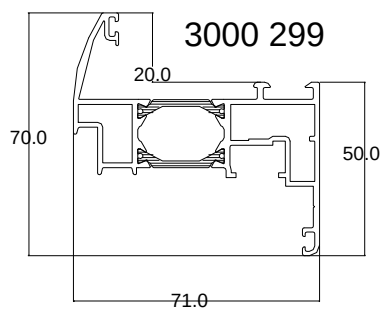


PROFILES PRINCIPAUX – AA767 KALORY


Dormants périphériques

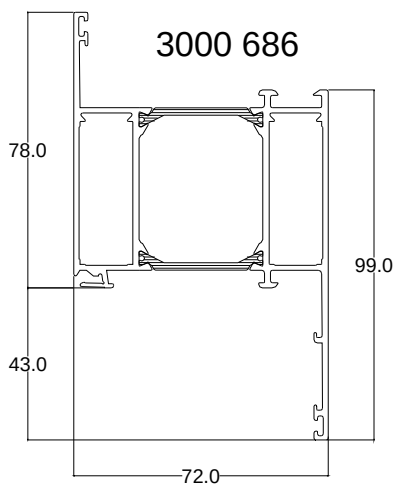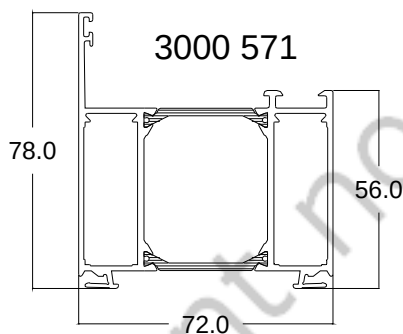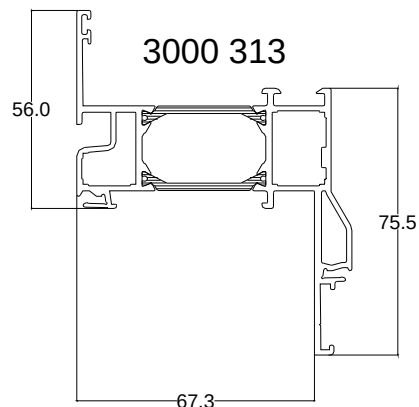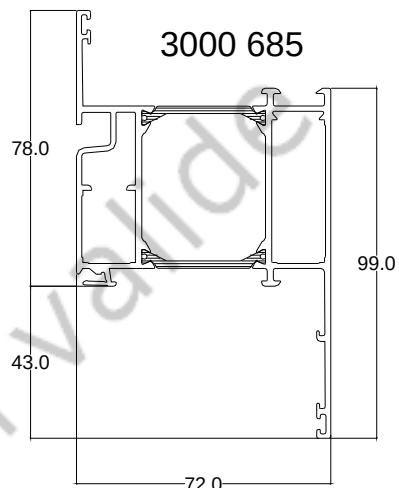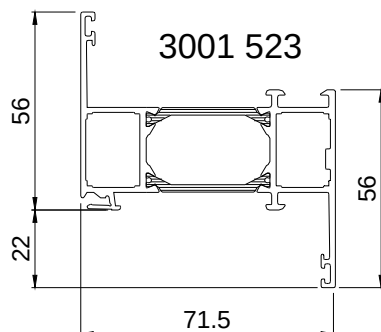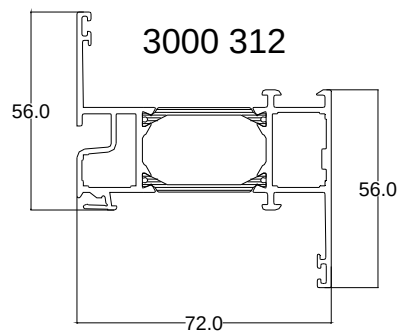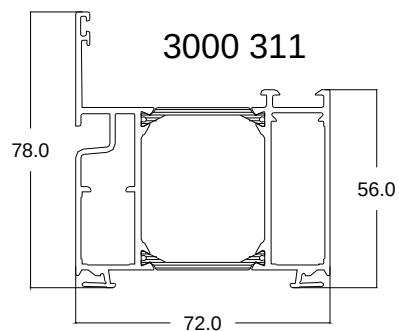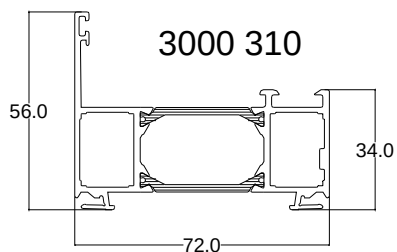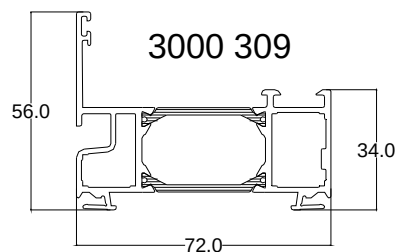

Traverse - Meneaux

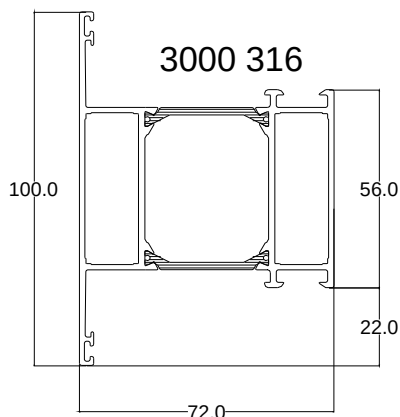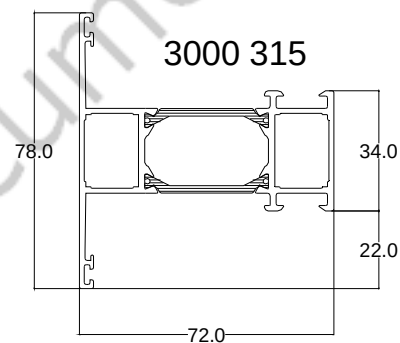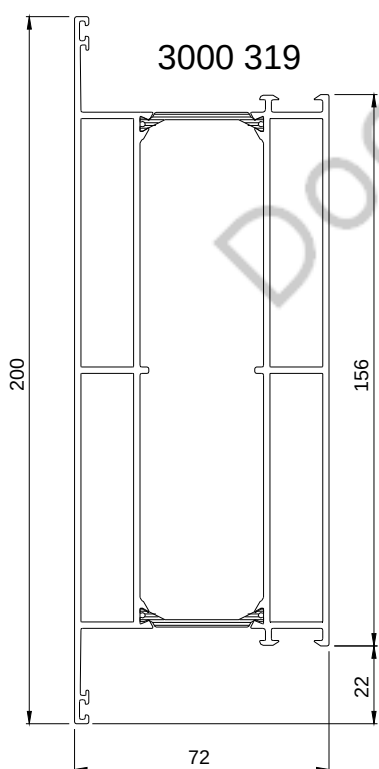


Seuil

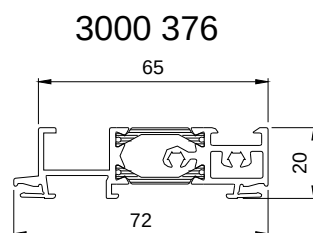














PROFILES PRINCIPAUX – AA767 KALORY

Dormants monoblocs

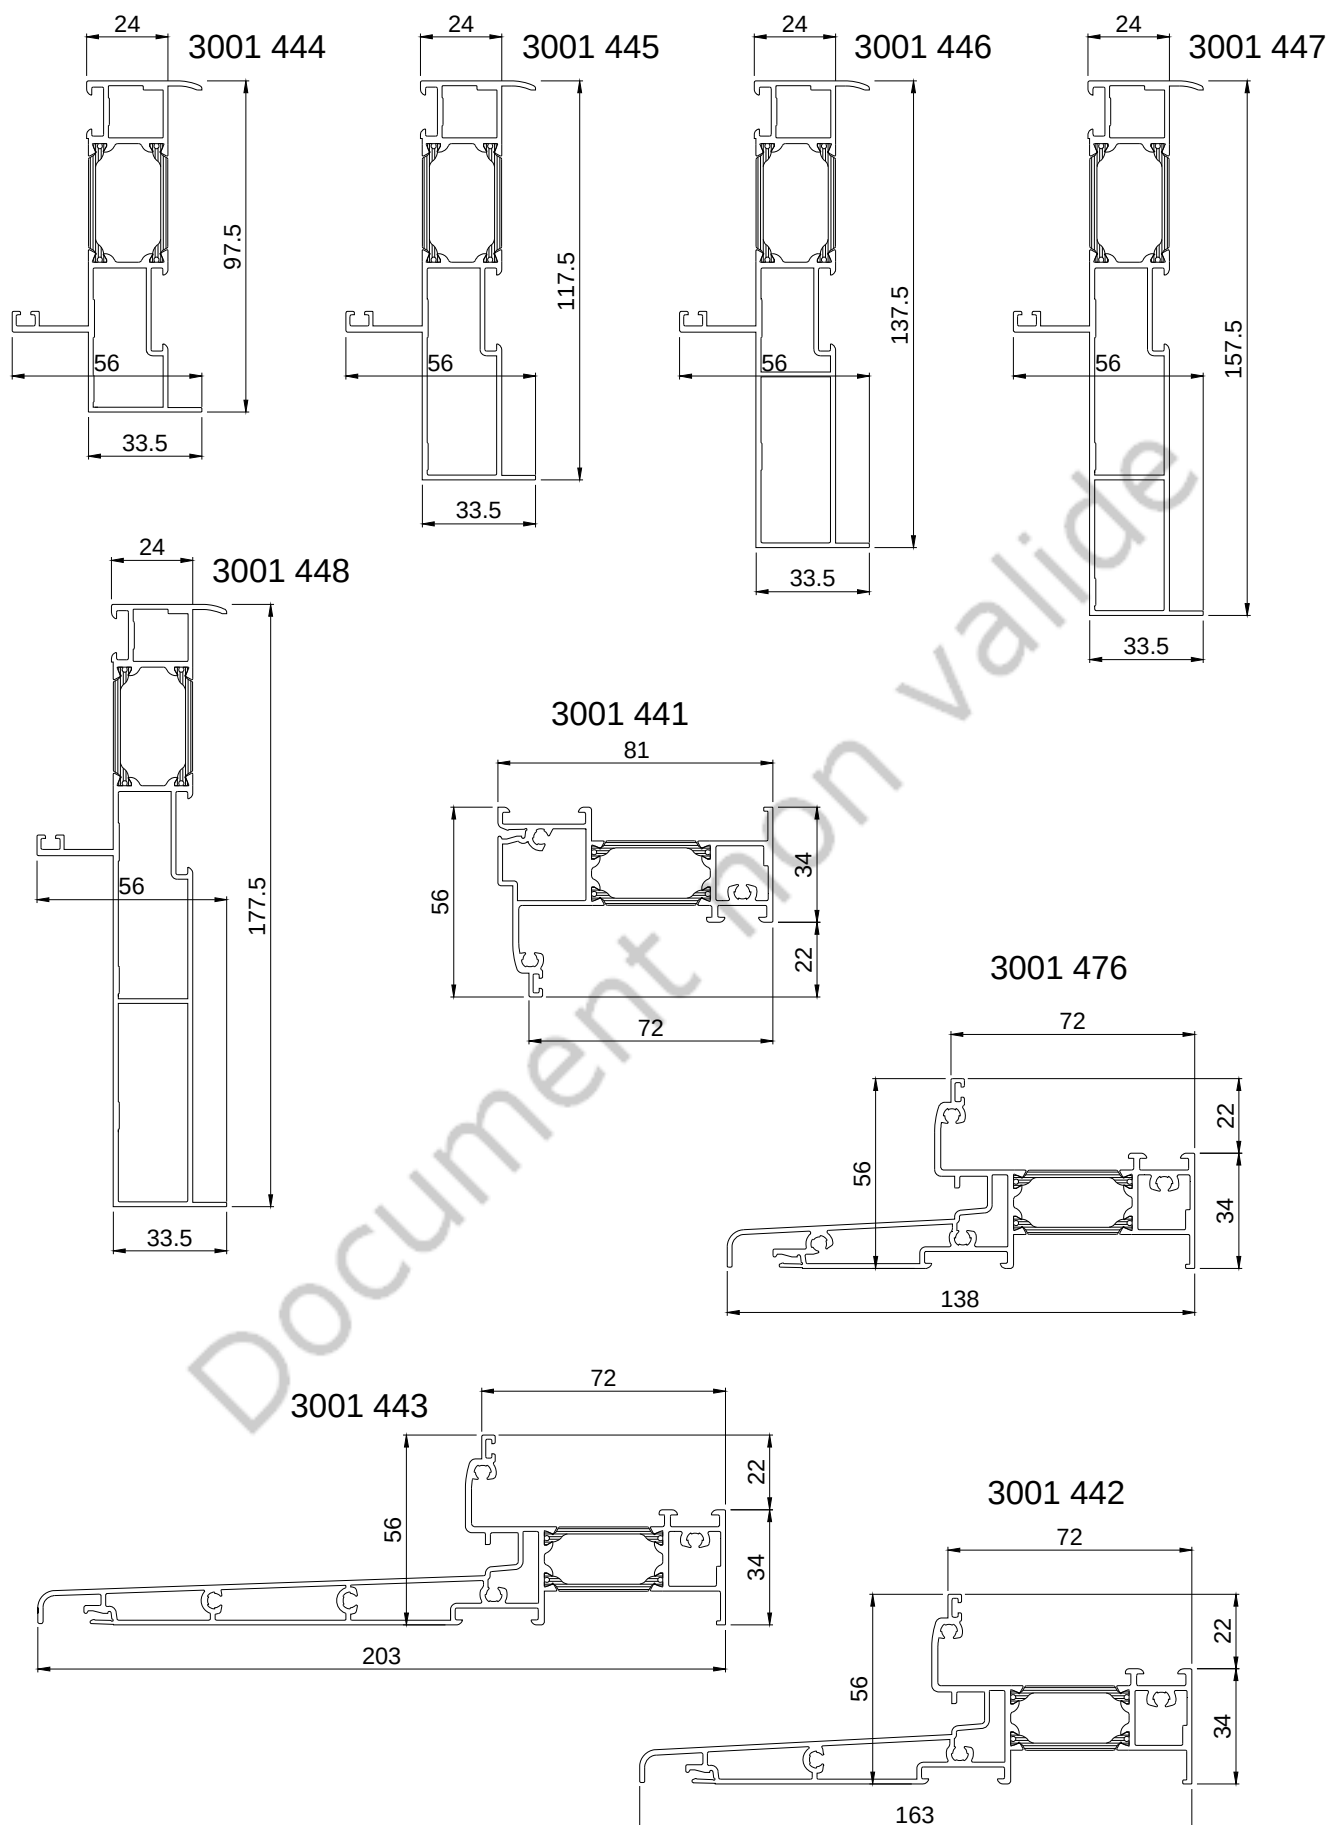


PROFILES PRINCIPAUX – AA767 KALORY

Ouvrants

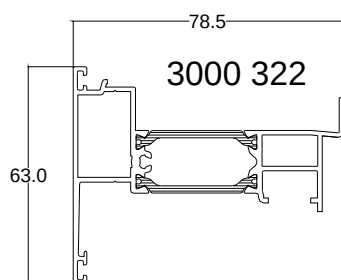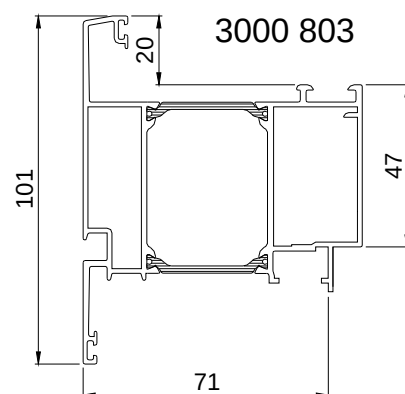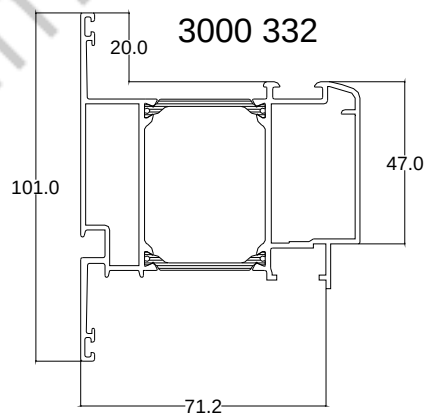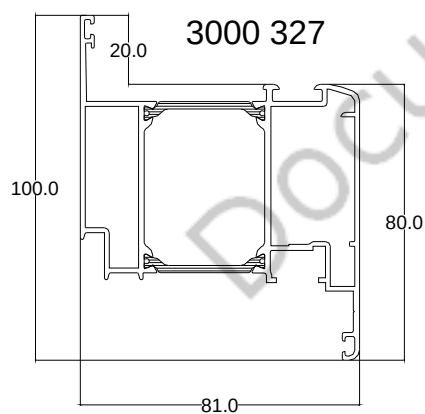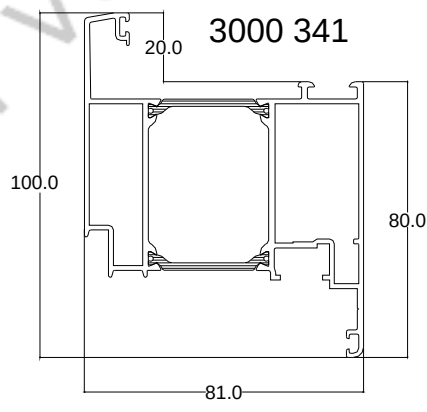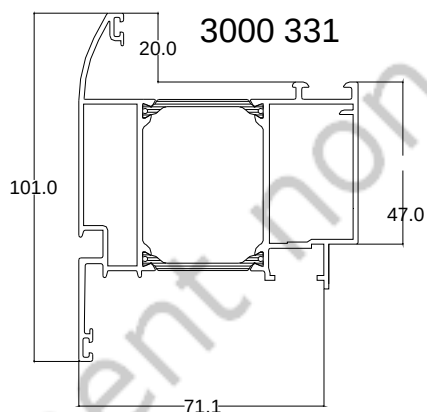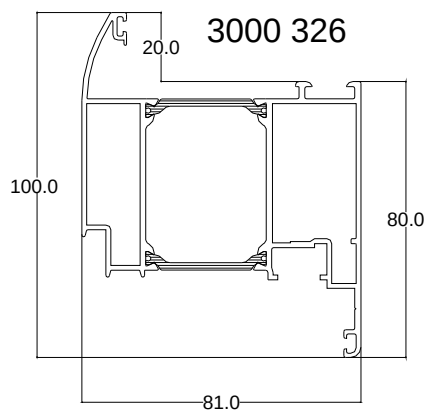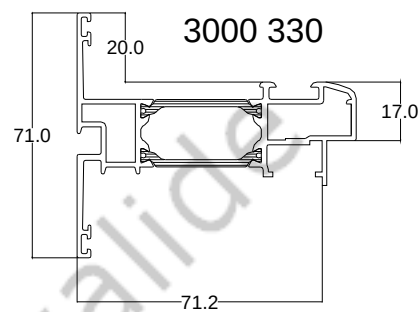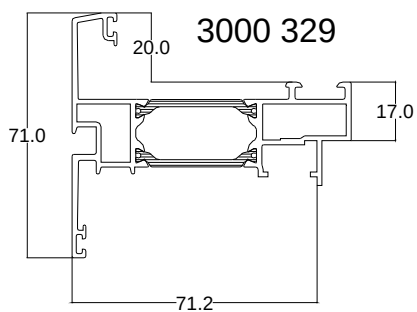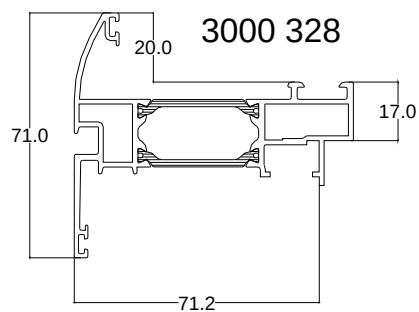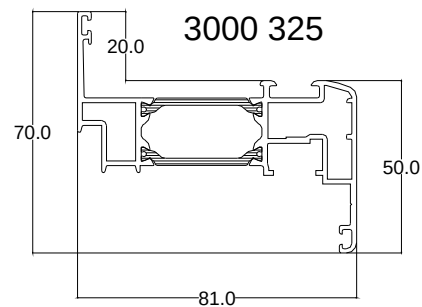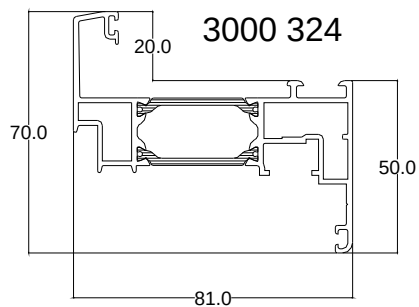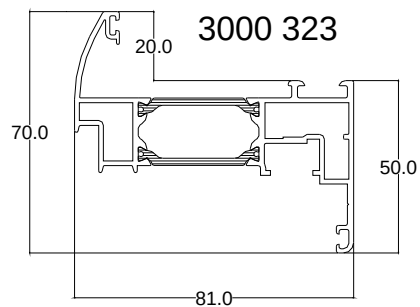


PROFILES PRINCIPAUX – AA767HP KALORY

Dormants périphériques

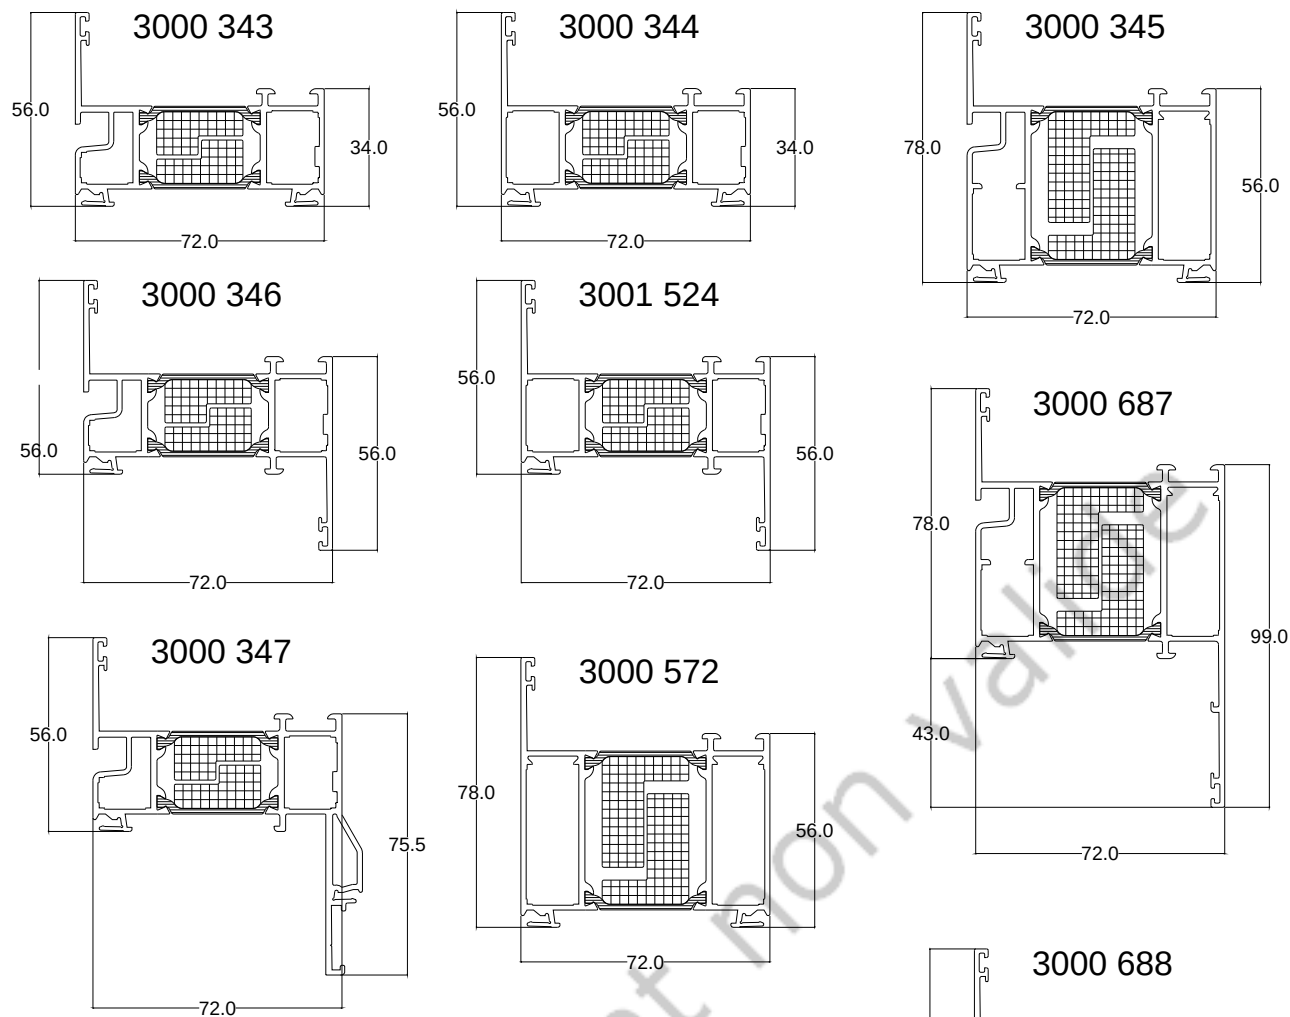














Traverses - Meneaux

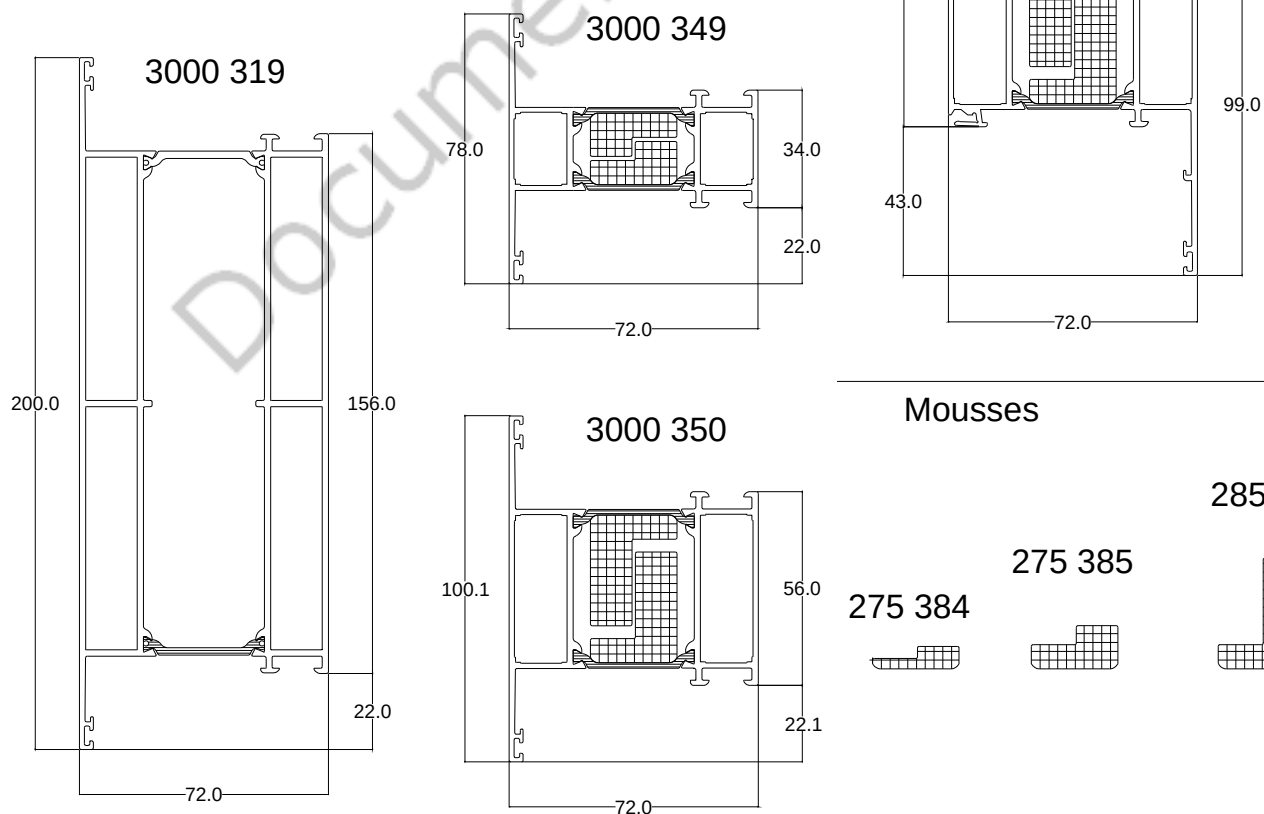

Mousses


PROFILES PRINCIPAUX – AA767HP KALORY

Ouvrants

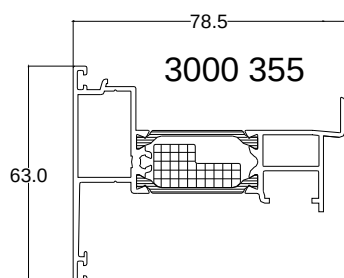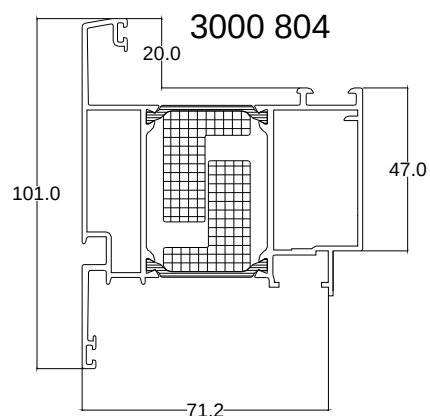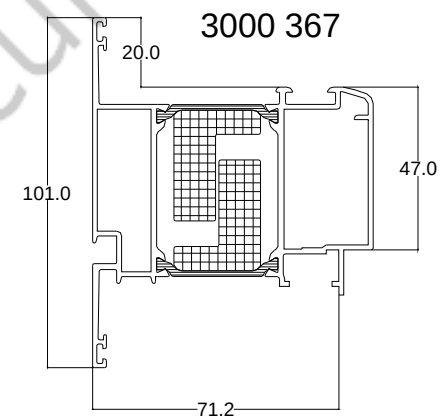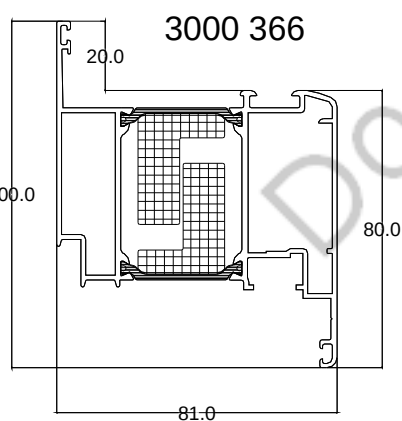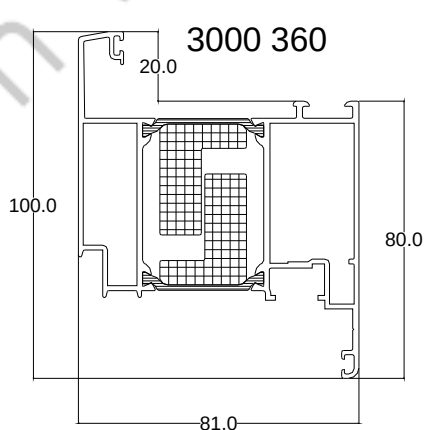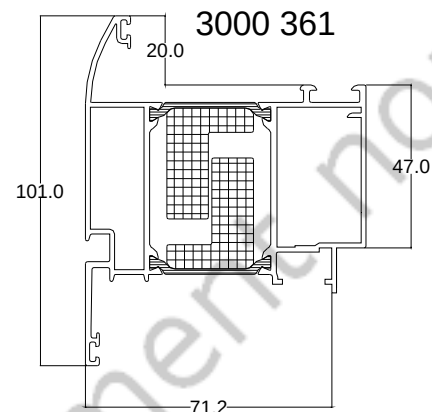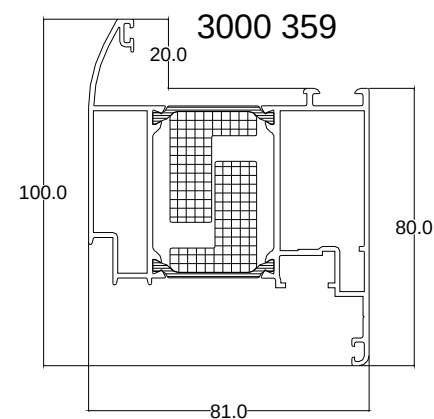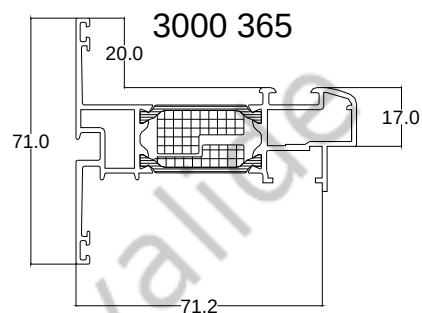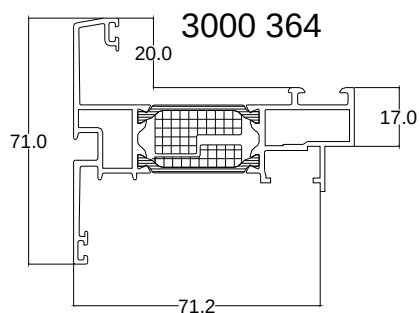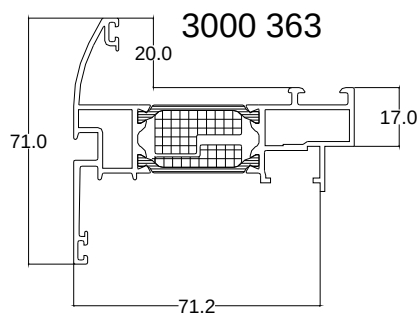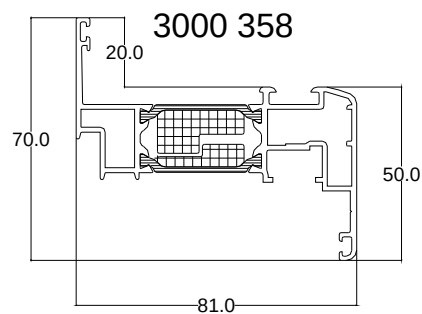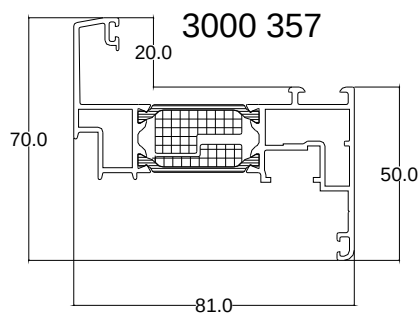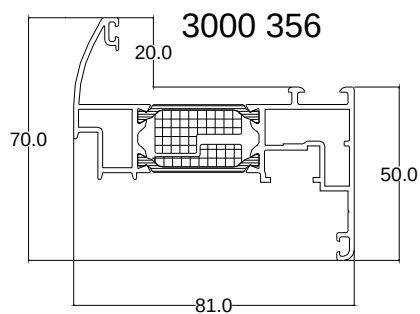


PROFILES COMPLEMENTAIRES - ACCESSOIRES - QUINCAILLERIE


Profils complémentaires

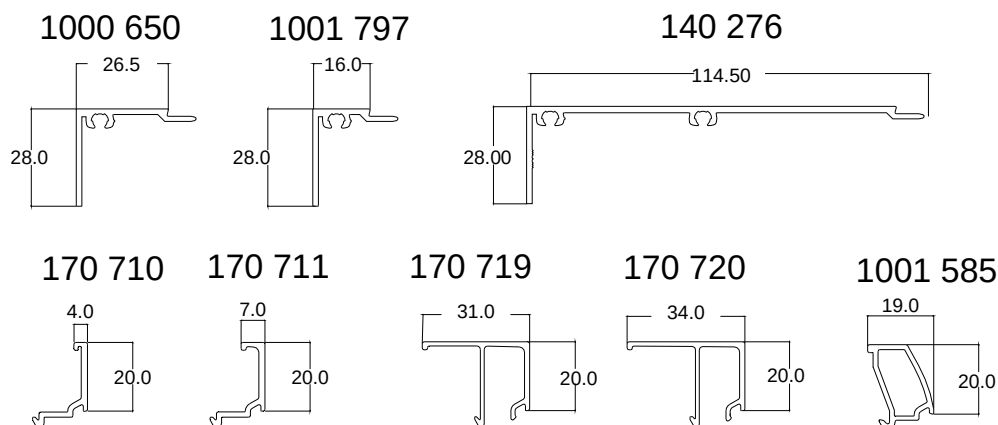

Accessoires

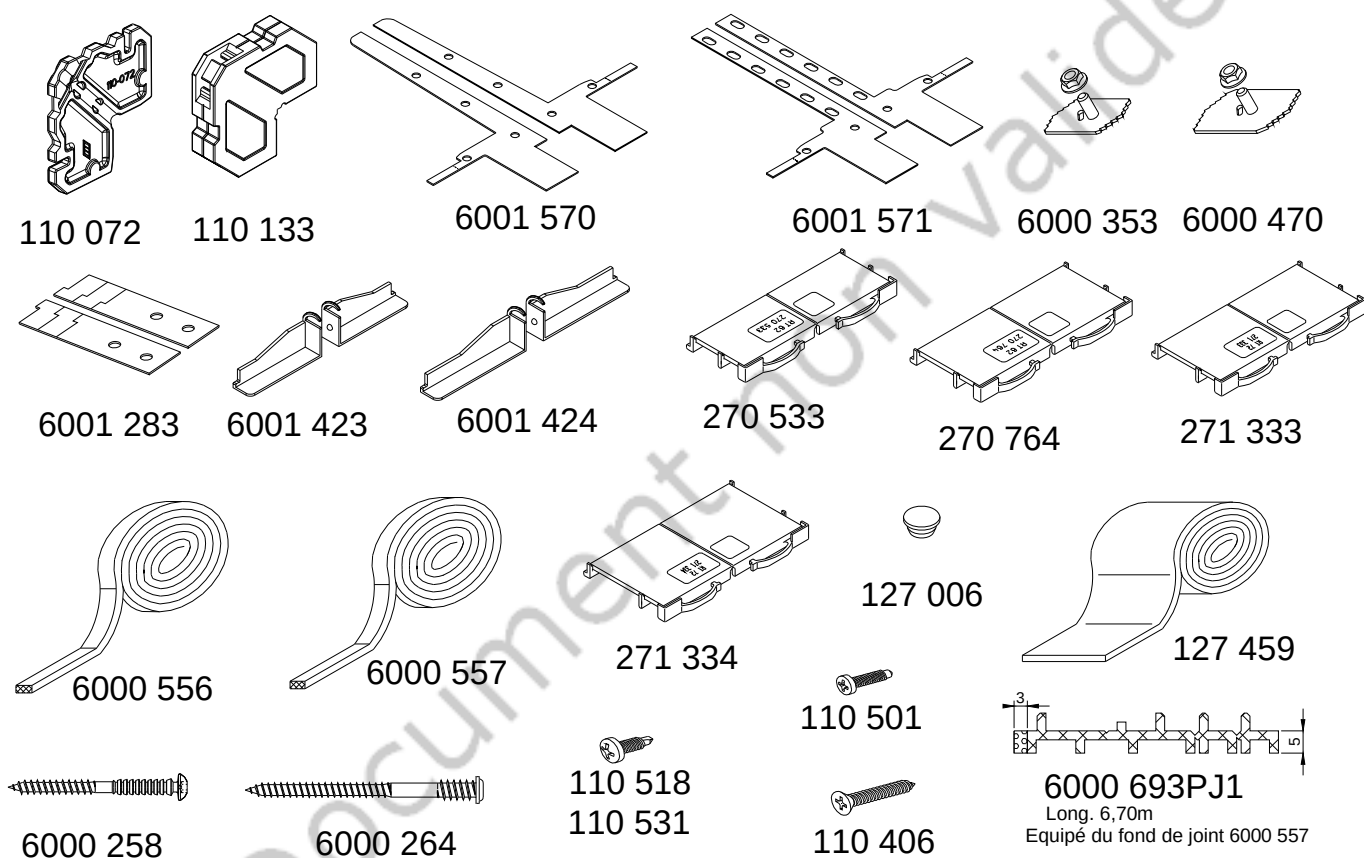

Quincaillerie

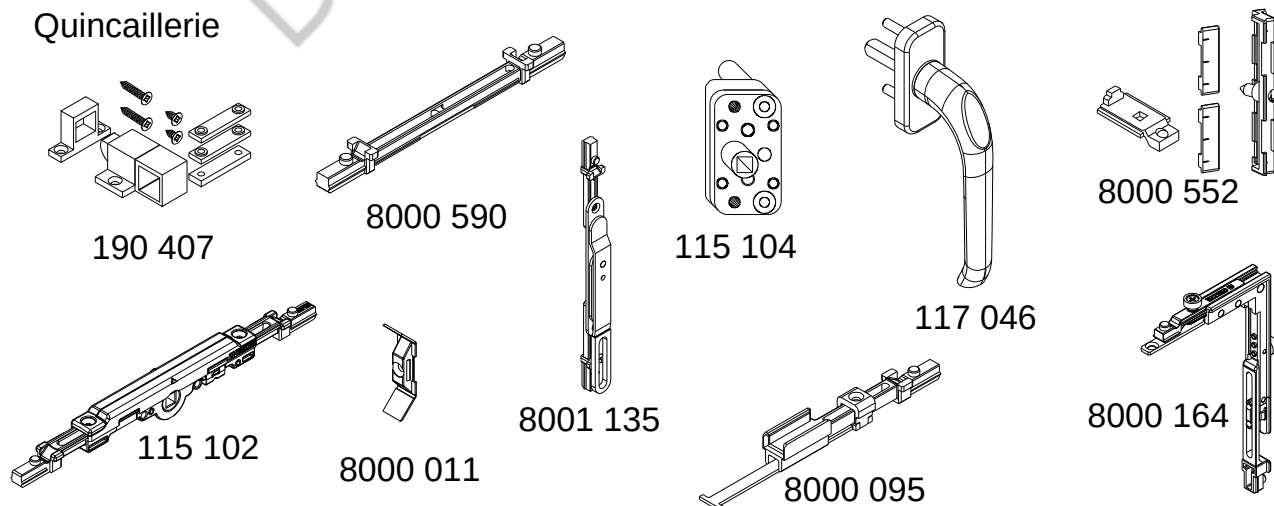

Section

126 201

126 2...

765 268

20.0

270 763

765 274

112 0110 524

80.0

765 282

126 147

765 109

126 199

8.0

12.0


Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-pane window with a central pane and side panes. Dimensions are indicated on the left and right sides. Part numbers are labeled on the top and bottom panes.

Dimensions:

- Left side: 78 (total height), 130 292 (height of the top pane), 20 (height of the bottom pane).
- Right side: 34 (height of the top pane), 20 (height of the bottom pane).


Part numbers:

- 270 532 (top left pane)
- 3000 050 (top right pane)
- 765 268 (bottom right pane)


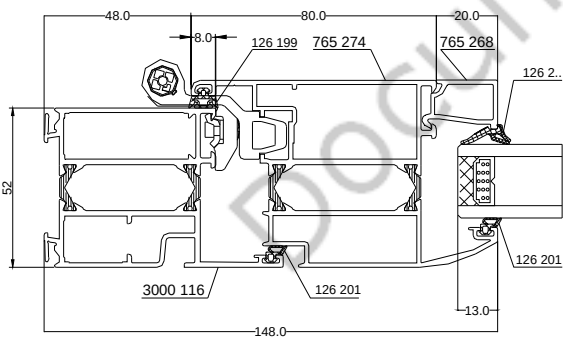


COUPES DE PRINCIPE – AA766 KALORY

Traverse intermédiaire

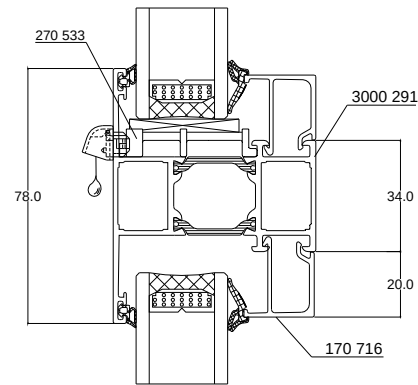


Traverse basse avec seuil PMR

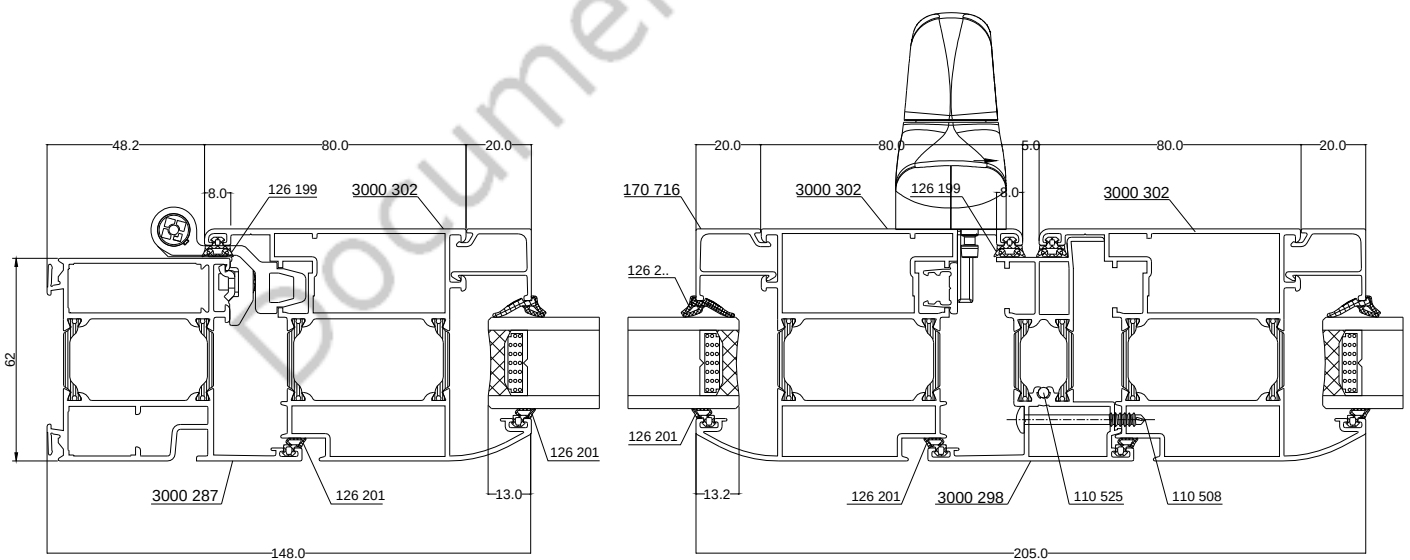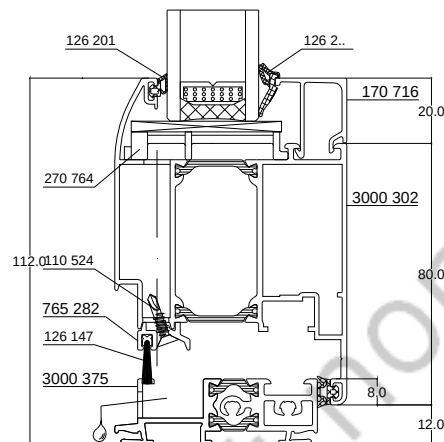


COUPES DE PRINCIPE – AA767 KALORY


Traverse intermédiaire

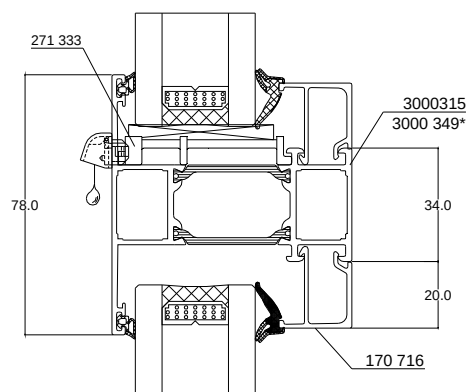

Traverse basse avec seuil PMR

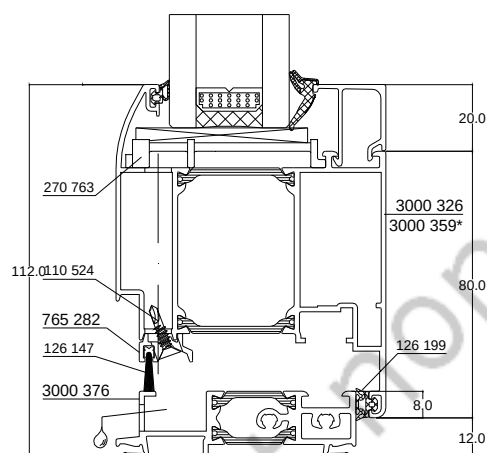


(*) Ces références concernent AA767HP Kalory

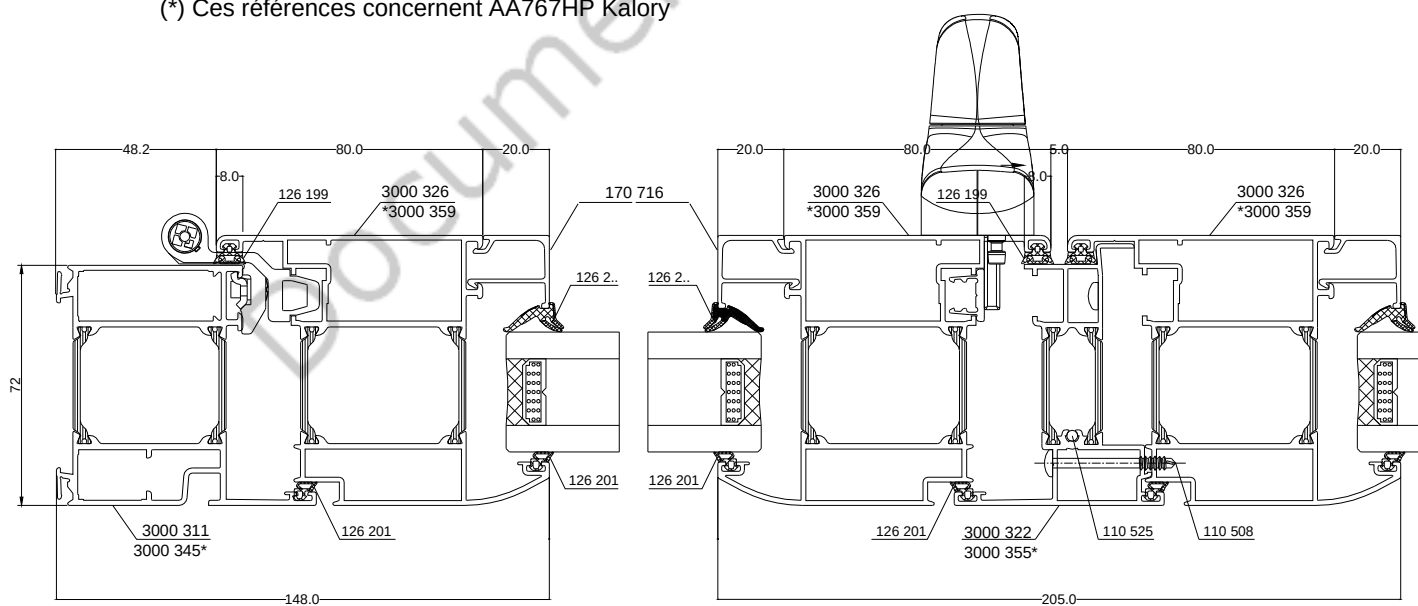


PRISES DE VOLUME

Ouvrants




AA765 Kalory

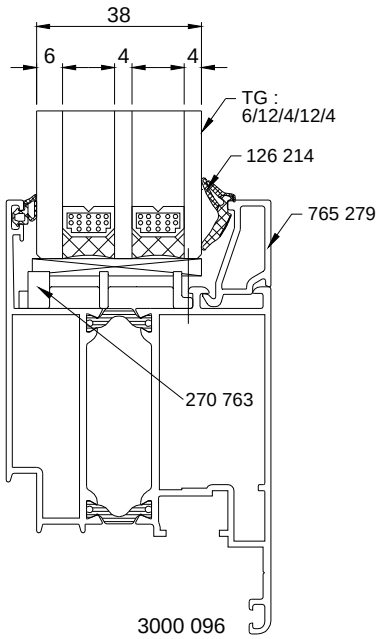


AA766 Kalory

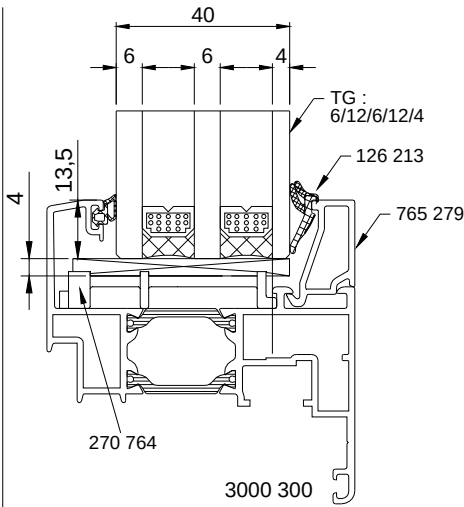


AA767 Kalory
AA767HP Kalory

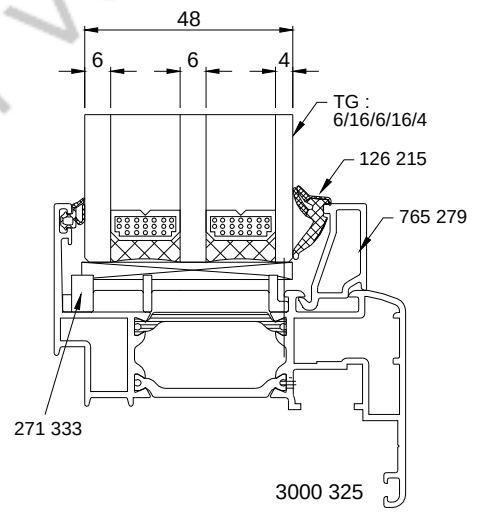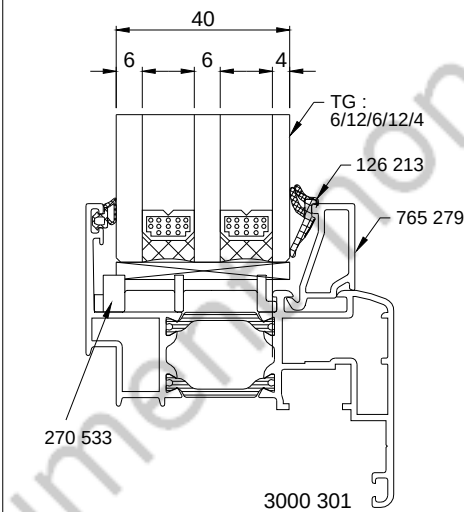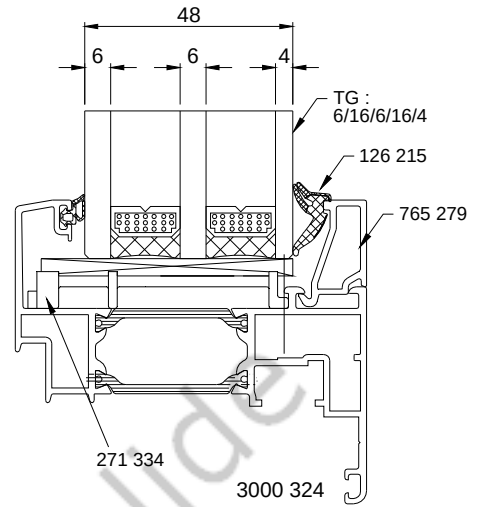

Dormants

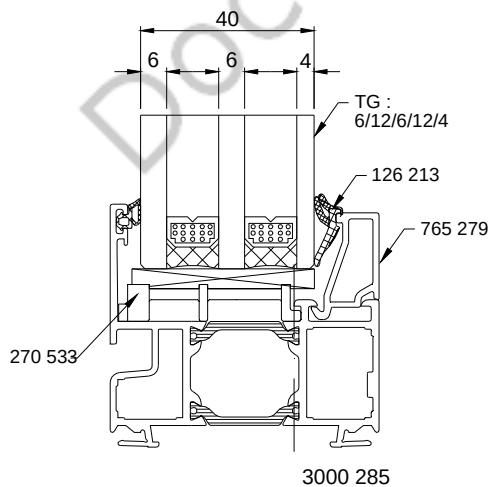

AA766 Kalory

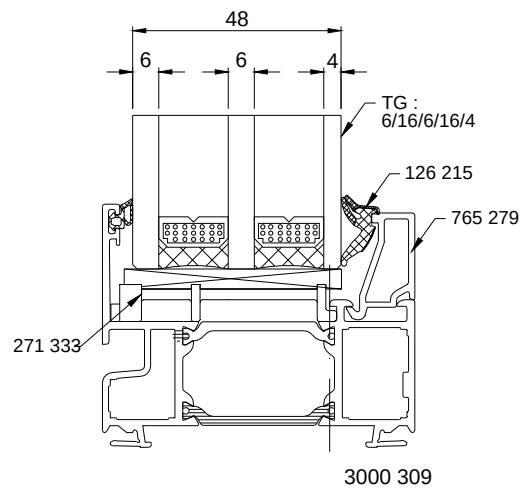


AA767 Kalory

DRAINAGES – EQUILIBRAGE DE PRESSION

Cas du dormant en drainage visible

Valable pour tous les dormants drainage visible :
AA765, AA766, AA767 & AA767HP

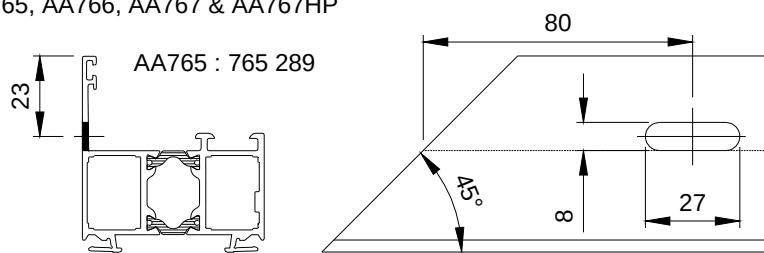


Répartition des drainages .


Châssis fixe	
Châssis 1 vantail	
Châssis 2 vantaux	

Equilibrages de pression

Cas des dormants en drainage visible

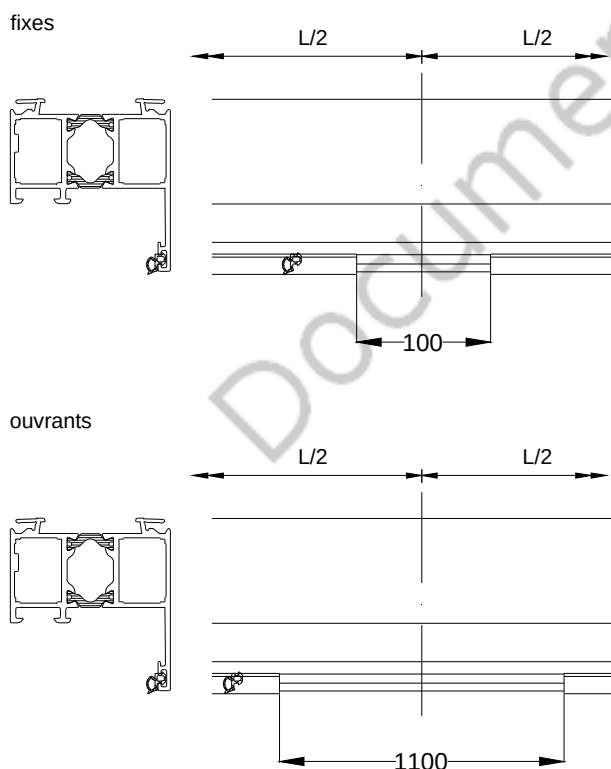


Cas des dormants en drainage caché

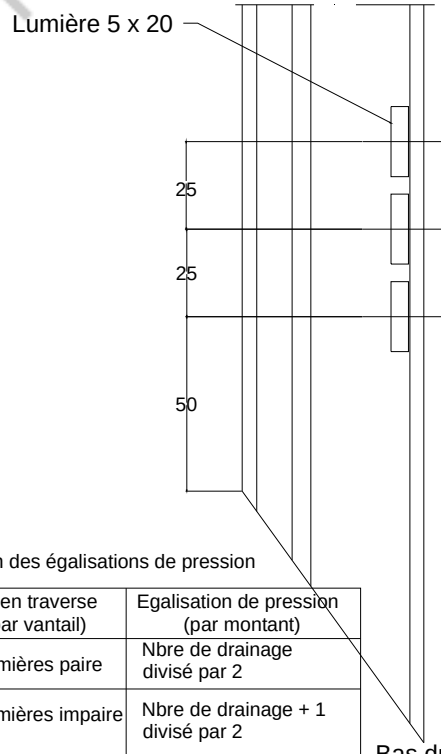

Répartition des égalisations de pression



Drainage en traverse basse (par vantail)	Egalisation de pression (par montant)
Qté de lumières paire	Nbre de drainage divisé par 2
Qté de lumières impaire	Nbre de drainage + 1 divisé par 2

Bas du châssis








ASSEMBLAGE DORMANT – MENEAU TRAVERSE - PRINCIPES

Dormant

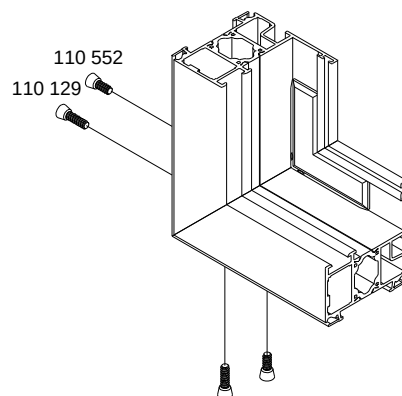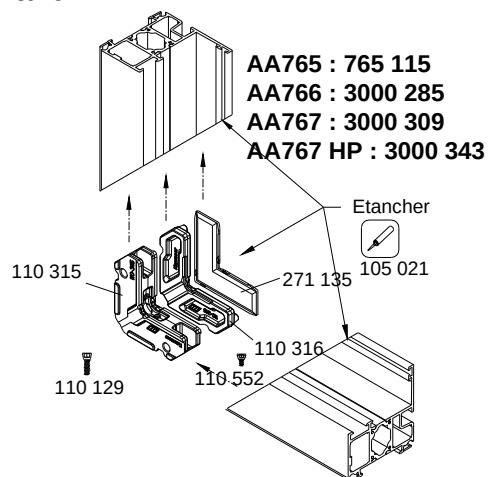


Meneau - Traverse

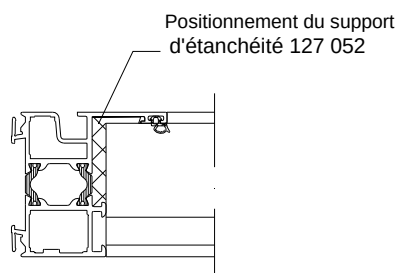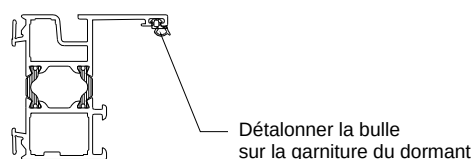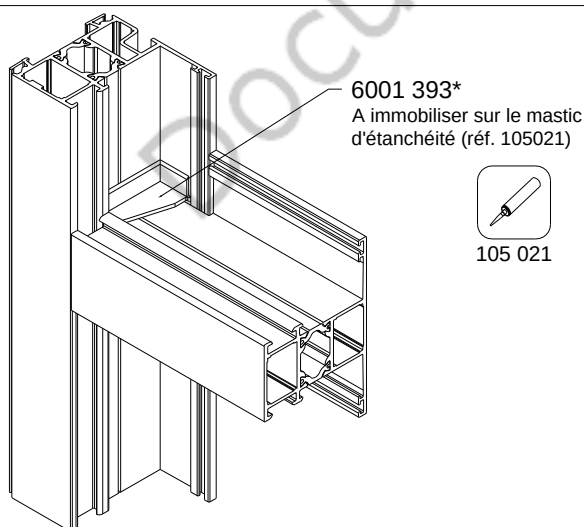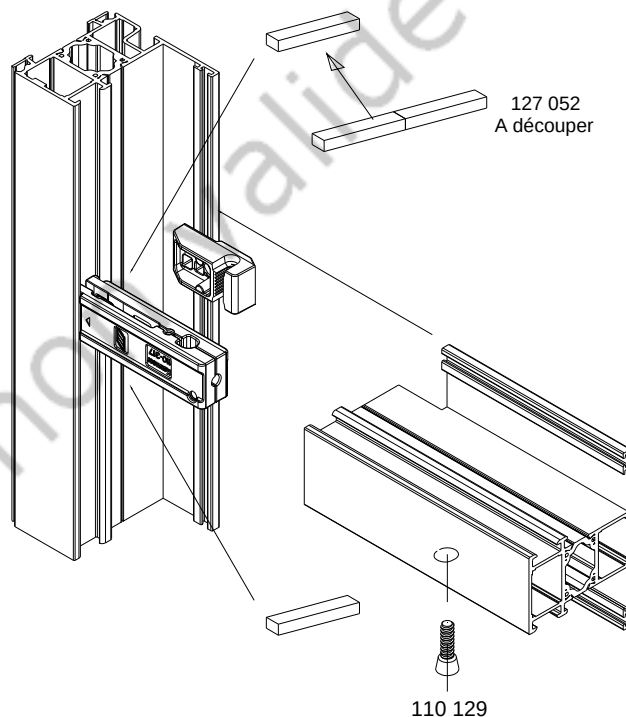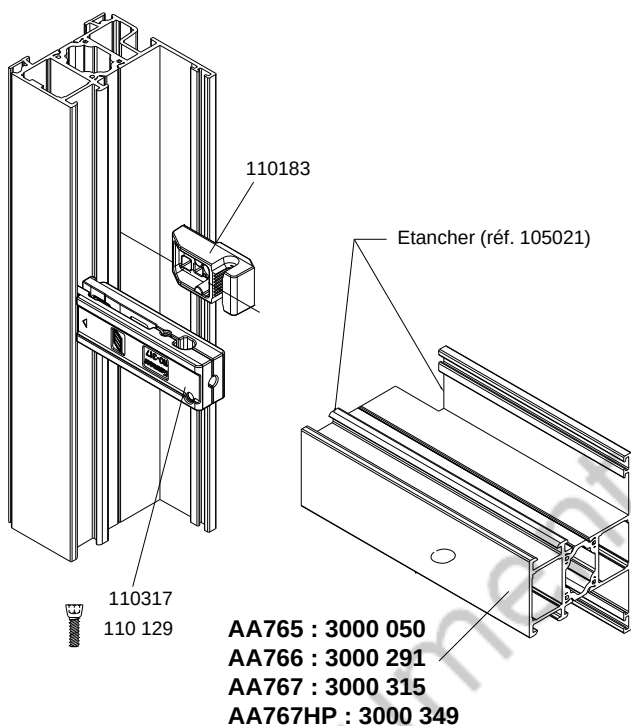


* Pièce d'étanchéité pour profils aile 22mm :
 AA765 : 6001 393
 AA766 : 6001 423
 AA767 & AA767HP : 6001 424

ASSEMBLAGE DORMANT MONOBLOC - PRINCIPE

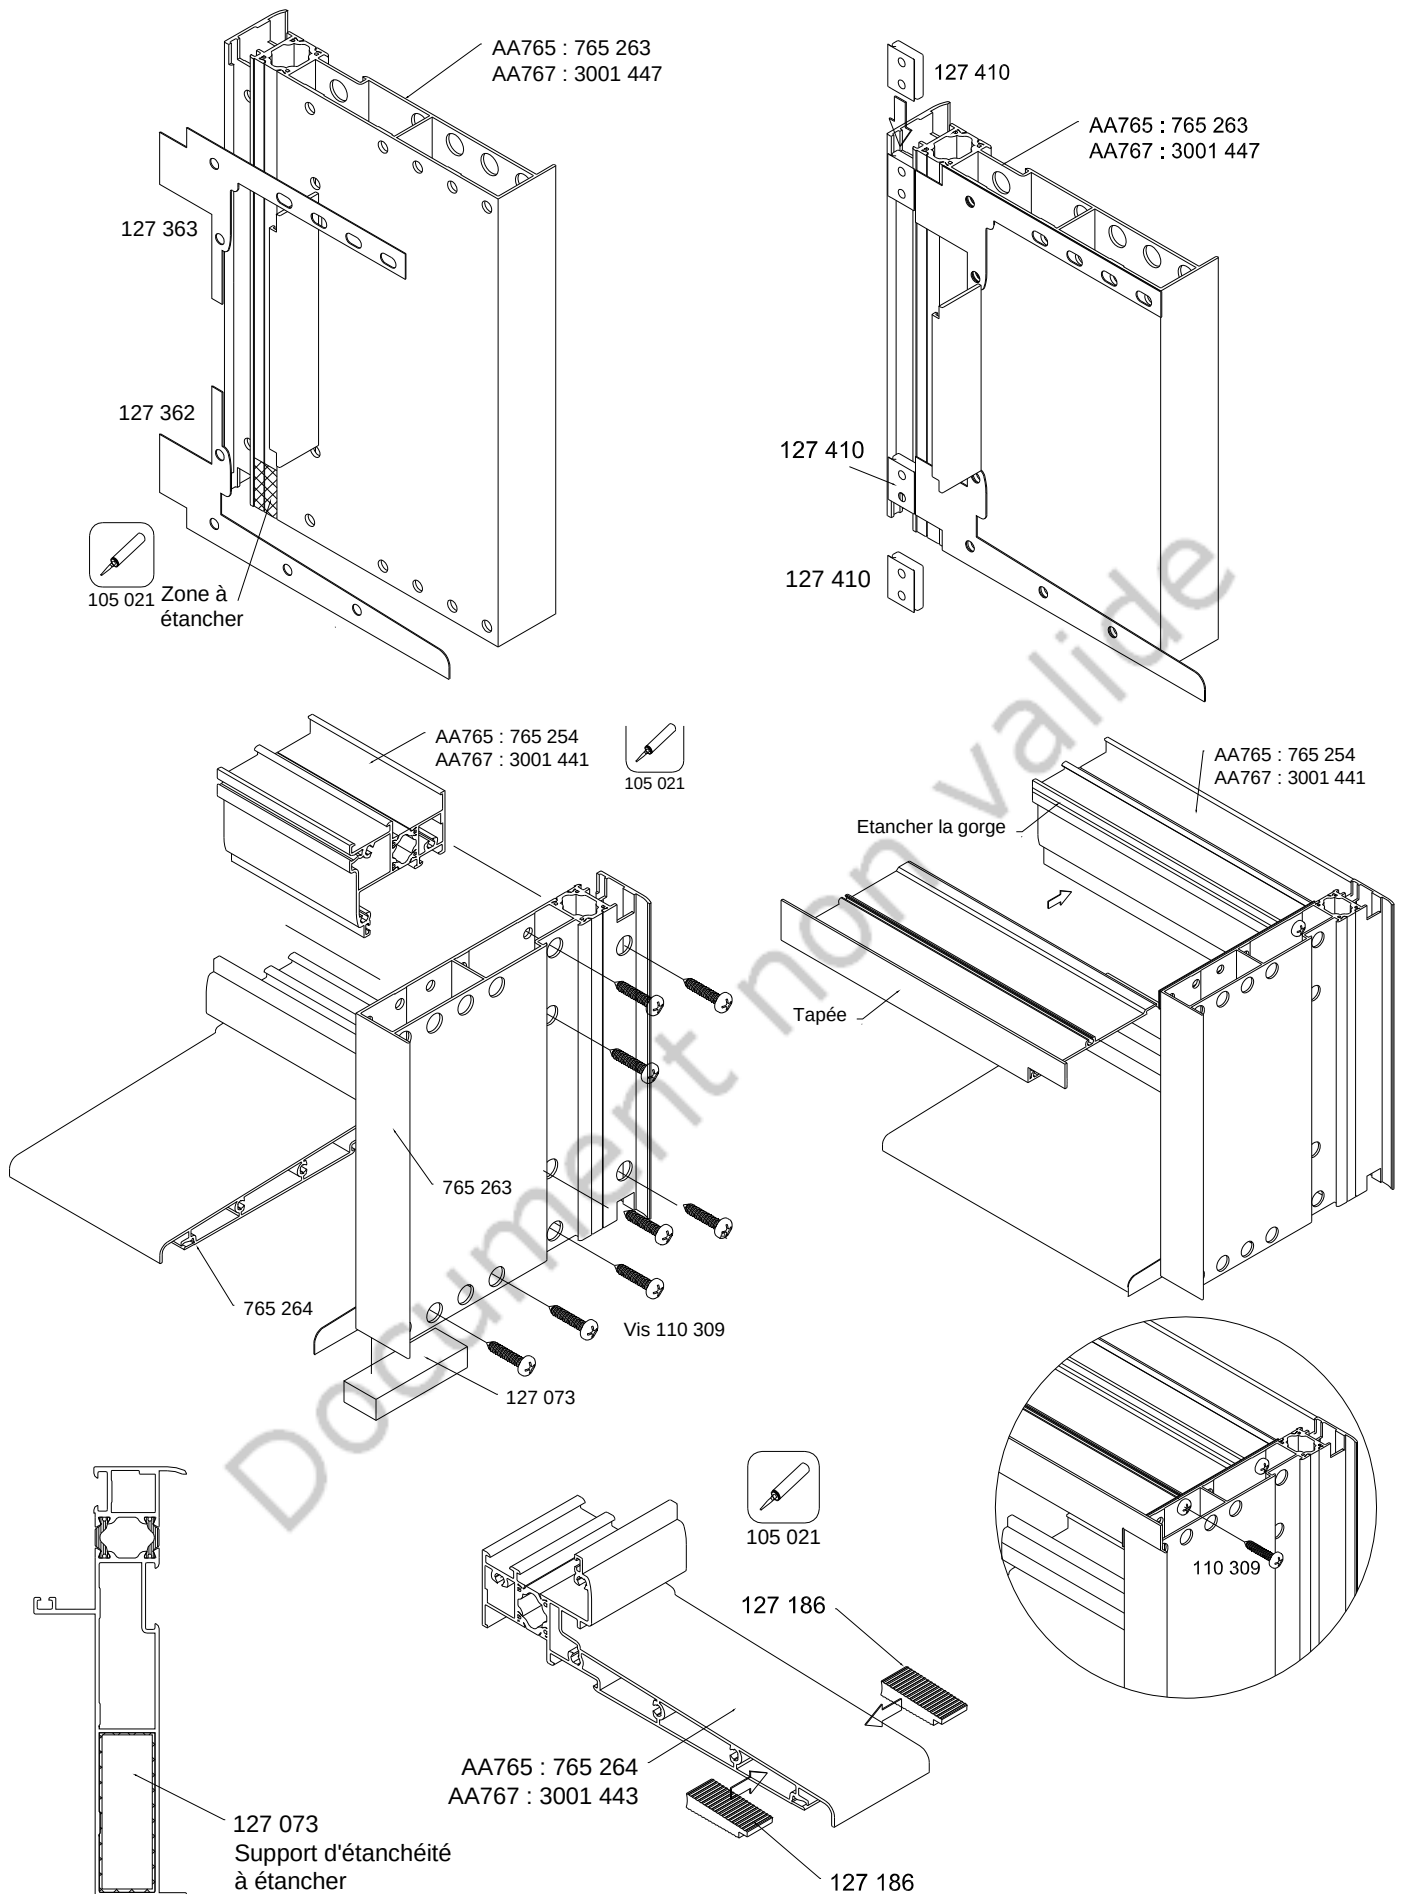


ASSEMBLAGE DU BATTEMENT CENTRAL

Cas du battement rapporté

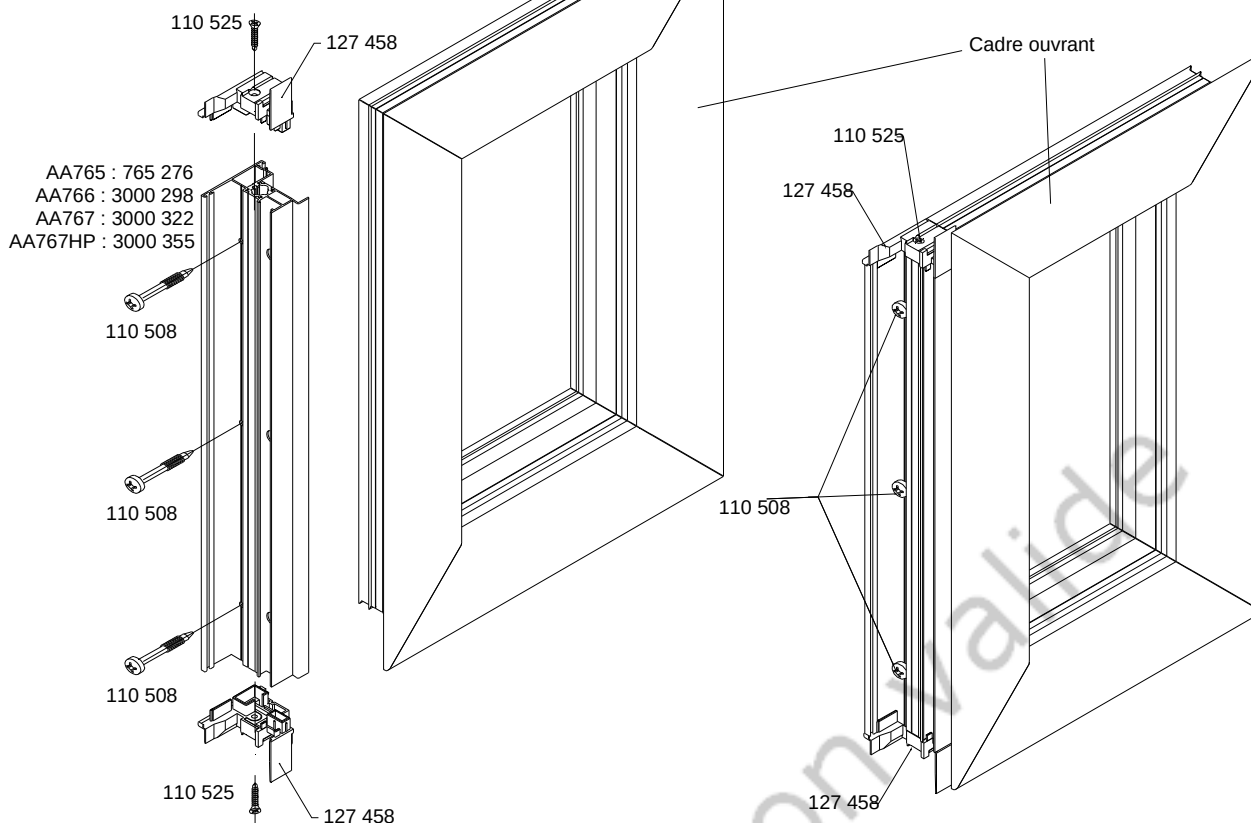


Etanchéité entre les différents profils

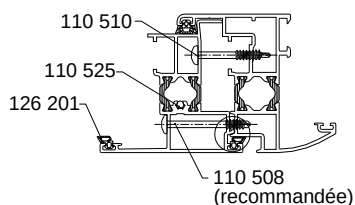


Possibilité 1 :
Avec joint 126 201.


Possibilité 2 :
Avec joint pompe 105 021.

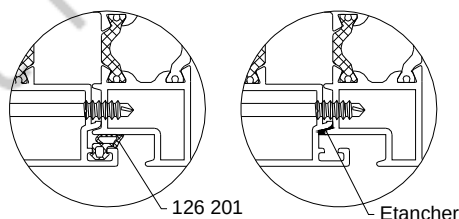


Cas du battement intégré

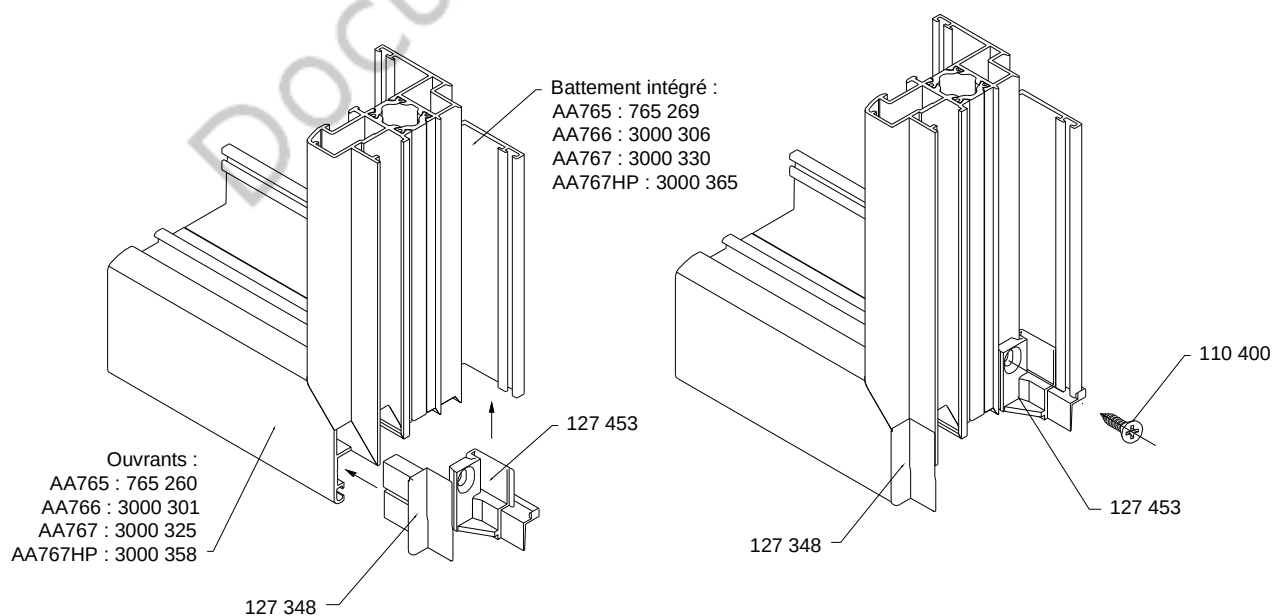

ASSEMBLAGE DES SEUILS REDUITS - PRINCIPES

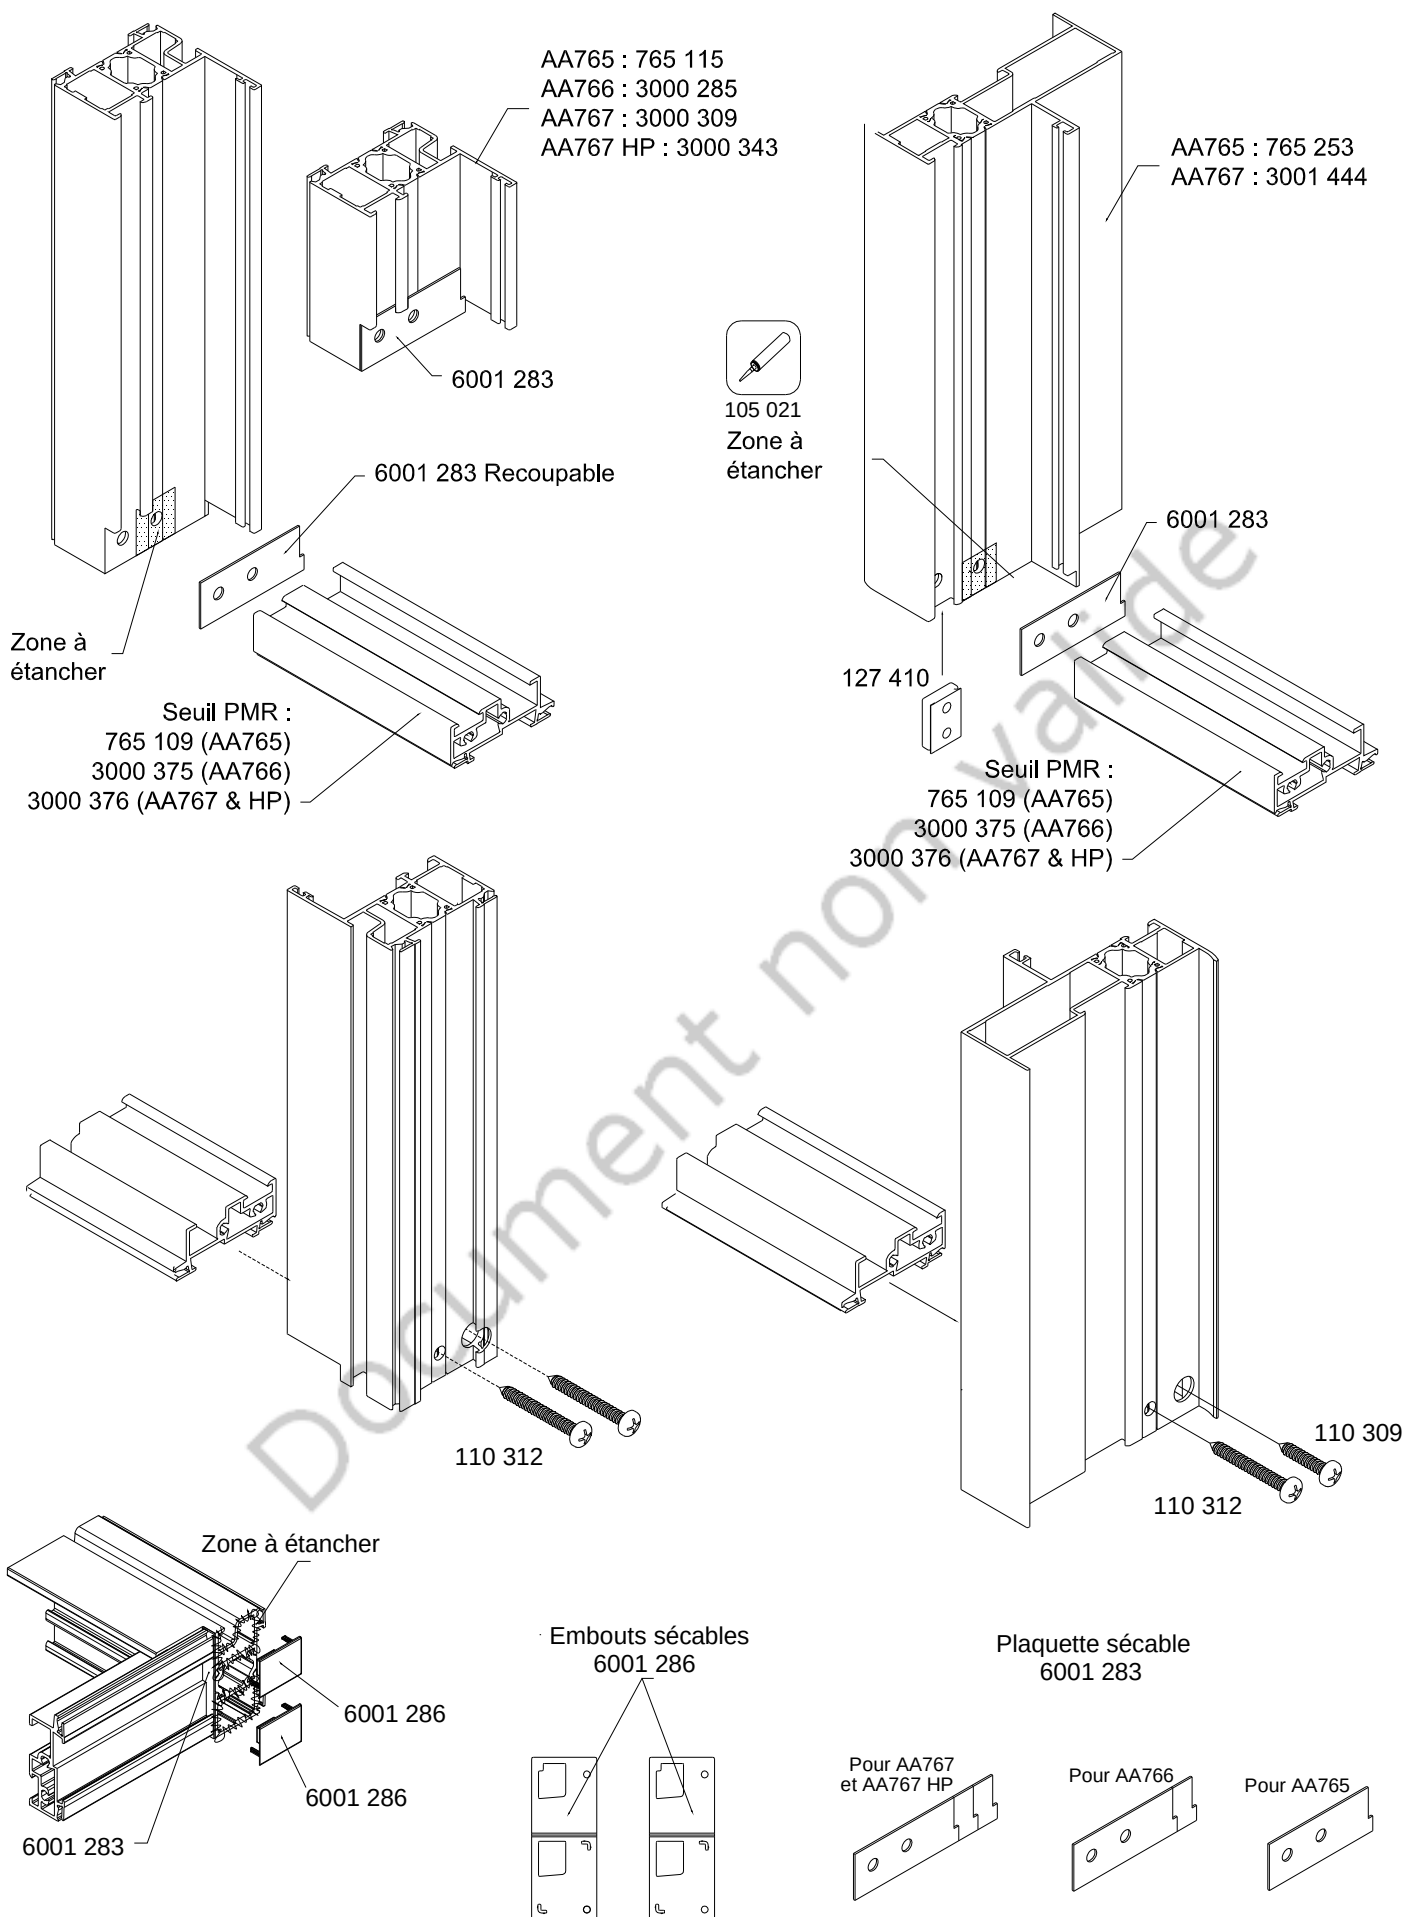

POSE AVEC SEUIL REDUIT

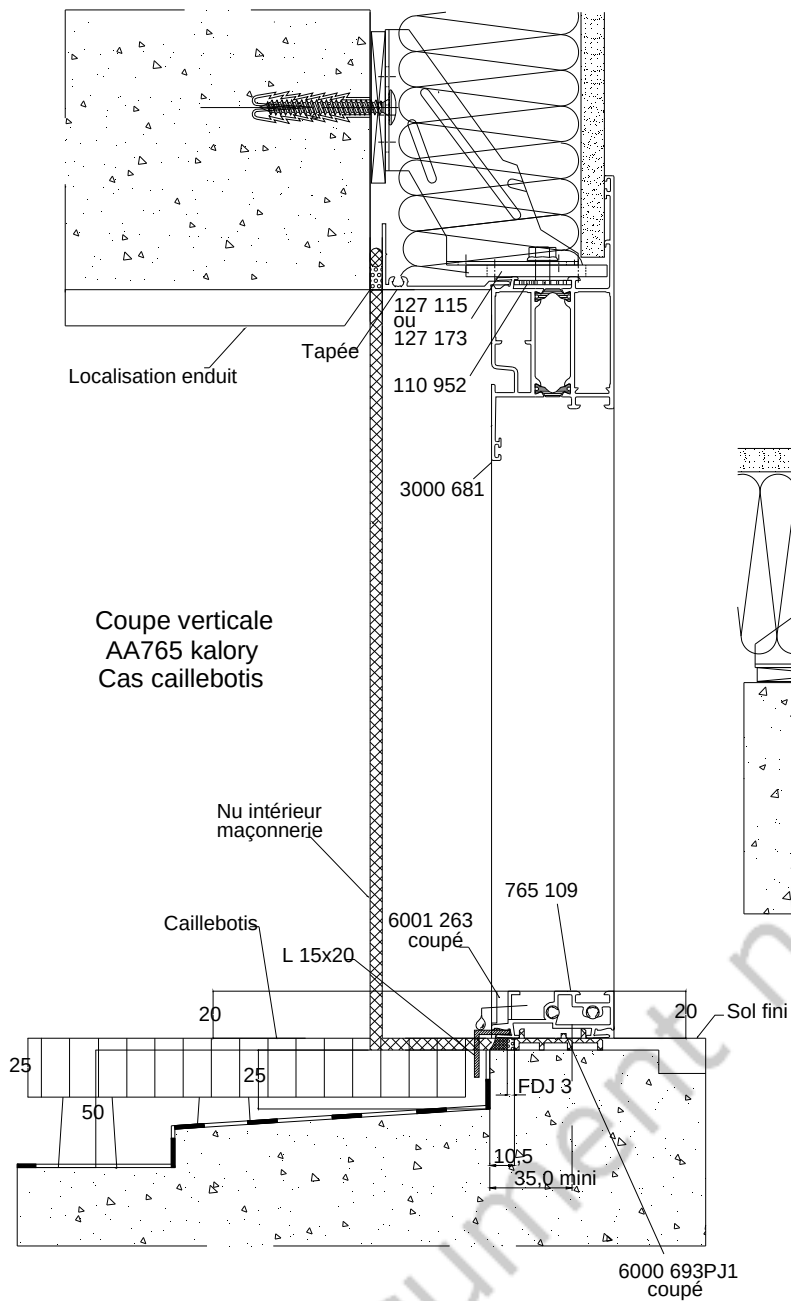

Coupe horizontale
AA765 kalory
Cas caillebotis

