

Avis Technique 6/98-1182*01 Add

*Fenêtre en PVC
à la française
oscillo-battante
et à soufflet*

*Inward opening
tilt and turn
and hopper window*

*Nach innen öffnendes
Dreh-und
Kippflügelfenster*

S 729

Titulaire :

REHAU SA
Place Cisse
F-57343 Morhange Cedex

Tél. : 03 87 05 51 00

Fax : 03 87 05 50 91

E-mail : rehaupro@club-internet.fr

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 6

Composants de baies, vitrages

Vu pour enregistrement le 21 septembre 1999

Pour le CSTB : J.-D. Merlet, Directeur Technique

Bulletin des Avis Techniques
n° 406 (janvier-février 2000)

= CSTB
le futur en construction

Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé N°6 « COMPOSANTS DE BAIE ET VITRAGES » de la Commission chargée de formuler les Avis Technique a examiné le 20 Mai 1999, la demande formulée par la Société REHAU SA de voir compléter l'Avis Technique 6/98-1182, afin de pouvoir utiliser de nouveaux profilés et de nouvelles garnitures d'étanchéité. L'Avis est complété ou modifié de la façon suivante.

1. Définition succincte

1.2 Identification

1.2.1 Profilés

Les profilés PVC extrudés par REHAU SA à Morhange (57) et Wittmund (D), sont marqués à la fabrication :

- soit selon les prescriptions de marquage précisées dans l'annexe 2 du Règlement de la marque NF-CSTB pour les coloris blanc, beige, et gris 67294,
- soit d'un repère indiquant l'année, le mois de fabrication, la référence de la composition vinylique ainsi que le sigle le CSTB pour le coloris gris 7035.

2. AVIS

2.2 Appréciation sur le système

2.2.1 Aptitude à l'emploi

Autres informations techniques.

- Eléments de calculs thermiques.

La valeur de k_p exprimée en $W/(m.K)$ pour les différents profilés est donnée dans le tableau ci-après :

Références des profilés	k_p $W/(m.K)$	
	sans renfort	avec renfort
Dormants		
541 070	0,07	0,08
541 490	0,15	0,18
543 641 - 543 581	0,09	0,10
Ouvrants		
543 601	0,10	0,11
541 080	0,08	0,09
541 160	0,11	0,14
541 430	0,09	0,11
543 611	0,10	0,11
543 481	0,10	0,11
543 621	0,13	0,15
Meneaux - Traverses		
543 631	0,14	0,17
541 050	0,12	0,13

a) Cas des travaux neufs

Pour les menuiseries de dimensions courantes, les coefficients K à prendre en compte pour le calcul du coefficient G selon le D.T.U. « Règles Th-G d'Avril 1991, et le facteur solaire S de la menuiserie posée au nu intérieur (selon les « Règles Th-K » de Février 1997), sont donnés dans les tableaux 1 et 2.

Conclusions

Appréciation globale

Compte tenu des justifications produites, l'Avis Technique 6/98-1182, s'applique aux menuiseries fabriquées avec les nouveaux éléments.

Validité

celle de l'Avis 6/98-1182 soit 31 Mars 2001

Pour le Groupe Spécialisé n° 6
Le Président
J.L. DOUCET

Tableau 1 - Coloris blanc-beige - gris 67294

Type de vitrage et épaisseur nominale de la lame d'air en vitrage double (mm)		Coefficient K de la fenêtre nue (W/m ² .K)	Coefficient moyen K jour-nuit Kjn (W/m ² .K)			Facteur solaire S fenêtre au nu intérieur	
			Sans fermeture	avec fermeture de perméabilité			
				très forte	moyenne		faible
Dormant 541 070 - Fenêtre 1 vantail 0,80 m x 1,40 m - Ouvrant 541 430							
Simple		4,40	3,75	3,50	3,20	2,90	0,47
Double 2 verres non traités	6	2,85	2,55	2,45	2,25	2,05	0,38
	8	2,70	2,45	2,35	2,15	2,00	0,38
	10	2,65	2,40	2,30	2,15	1,95	0,38
	12	2,60	2,35	2,25	2,10	1,90	0,38
	15 et +	2,55	2,30	2,20	2,05	1,90	0,38
1 verre traité	12 et +	2,15	1,95	1,90	1,75	1,65	
	15 et +	2,00	1,85	1,80	1,65	1,55	
Dormant 541 070 - Fenêtre 2 vantaux 1,40 m x 1,40 m - Ouvrant 541 430 - Battement 541 140							
Simple		4,35	3,70	3,45	3,15	2,85	0,46
Double 2 verres non traités	6	2,80	2,55	2,40	2,25	2,05	0,38
	8	2,70	2,40	2,30	2,15	1,95	0,38
	10	2,60	2,35	2,25	2,10	1,95	0,38
	12	2,55	2,30	2,20	2,05	1,90	0,38
	15 et +	2,50	2,30	2,20	2,05	1,90	0,38
1 verre traité	12 et +	2,10	1,95	1,85	1,75	1,60	
	15 et +	1,95	1,85	1,75	1,65	1,55	
Dormant 541 070 - Porte-fenêtre 2 vantaux 1,40 m x 2,15 m - Ouvrant 541 160 - Battement 541 140							
Simple		4,35	3,70	3,45	3,15	2,85	0,46
Double 2 verres non traités	6	2,85	2,55	2,40	2,25	2,05	0,38
	8	2,70	2,45	2,30	2,15	2,00	0,38
	10	2,65	2,40	2,25	2,10	1,95	0,38
	12	2,55	2,35	2,20	2,05	1,90	0,38
	15 et +	2,55	2,30	2,20	2,05	1,90	0,38
1 verre traité	12 et +	2,10	1,95	1,85	1,75	1,65	
	15 et +	2,00	1,85	1,75	1,65	1,55	

Tableau 2 - Coloris gris 7035

Type de vitrage et épaisseur nominale de la lame d'air en vitrage double (mm)	Coefficient K de la fenêtre nue (W/m ² .K)	Coefficient moyen K jour-nuit Kjn (W/m ² .K)			Facteur solaire S fenêtre au nu intérieur		
		Sans fermeture	avec fermeture de perméabilité				
			très forte	moyenne		faible	
Fenêtre 1 vantail 0,80 m x 1,40 m							
Simple	4,45	3,80	3,55	3,20	2,90	0,47	
Double 2 verres non traités	6	2,90	2,60	2,50	2,30	2,10	0,38
	8	2,80	2,50	2,40	2,20	2,05	0,38
	10	2,75	2,45	2,35	2,15	2,00	0,38
	12	2,65	2,40	2,30	2,15	1,95	0,38
	15 et +	2,65	2,40	2,25	2,10	1,95	0,38
1 verre traité	12 et +	2,20	2,05	1,95	1,80	1,70	
	15 et +	2,05	1,20	1,85	1,75	1,60	
Fenêtre 2 vantaux 1,40 m x 1,40 m - Dormant							
Simple	4,40	3,75	3,50	3,20	2,90	0,46	
Double 2 verres non traités	6	2,90	2,60	2,45	2,25	2,10	0,38
	8	2,75	2,50	2,35	2,20	2,00	0,38
	10	2,70	2,45	2,30	2,15	2,00	0,38
	12	2,60	2,40	2,25	2,10	1,95	0,38
	15 et +	2,60	2,35	2,25	2,10	1,90	0,38
1 verre traité	12 et +	2,15	2,00	1,90	1,80	1,65	
	15 et +	2,05	1,90	1,80	1,70	1,60	
Porte-fenêtre 2 vantaux 1,40 m x 2,15 m - Dormant							
Simple	4,40	3,75	3,50	3,20	2,90	0,46	
Double 2 verres non traités	6	2,90	2,60	2,45	2,30	2,10	0,38
	8	2,75	2,50	2,35	2,20	2,00	0,38
	10	2,70	2,45	2,30	2,15	2,00	0,38
	12	2,65	2,40	2,25	2,10	1,95	0,38
	15 et +	2,60	2,35	2,25	2,10	1,90	0,38
1 verre traité	12 et +	2,20	2,00	1,90	1,80	1,65	
	15 et +	2,05	1,90	1,80	1,70	1,60	

Dossier Technique

établi par le demandeur

Dossier complété ou modifié comme suit :

A. Description

2. CONSTITUANTS



2.1 Profilés PVC

2.1.1 Profilés principaux

- Dormants courants

•Dormants courants	(D60)	art. 541070	(543642)
	(D110)	art. 541490	
•Dormants larges	(DL 88)	art. 543641	(543642)
•Ouvrants	(Z55)	art. 543601	(543602 - 543603)
	(Z52)	art. 541080	
	(Z74)	art. 541160	
	(Z60)	art. 541430	
•Ouvrants/battelements	(BI 55)	art. 543611	(543612)
	(BI 71)	art. 543481	(543482)
	(BI 51)	art. 543621	(543622)
•Meneau/traverse	(M 91)	art. 543631	(543633)
	(M 86)	art. 541050	

Remarques : Les profilés sont désignés par une référence à 6 chiffres.

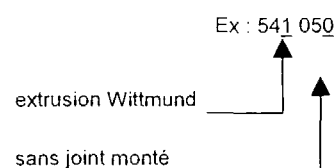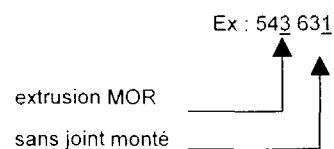

La terminaison peut-être : 2 ou 6 pour 1 joint monté (dormant joint de frappe)

3 ou 7 pour joints montés (ouvrant joint frappe et joint de vitrage).

Les références (...) dans l'énoncé des articles indiquent les références de ces profilés lorsqu'ils sont équipés de joints montés.

2.1.2 Profilés complémentaires.

Couvre joint intérieur : 543571

2.2 Profilés de renfort

Réf. renforts		Profilés PVC
35 x 28	art. : 261823	541490
	art. : 261791	
35 x 30	art. : 268573	543641
	art. : 268573	
44 x 18	art. : 242992	543601
	art. : 261841	
35 x 20	art. : 261841	541080
	art. : 261811	
35 x 42	art. : 261811	541160
	art. : 261823	
35 x 28	art. : 261791	541430
	art. : 242992	
44 x 18	art. : 242992	543611
	art. : 268663	
43 x 24	art. : 268663	543621
	art. : 244993	
44 x 28	art. : 244993	543631
	art. : 261791/269732	
35 x 28	art. : 261791/269732	541050

2.3 Accessoires

- embouts pour couvre joint : 249 015/005

2.4 Etanchéité

Les nouvelles garnitures d'étanchéité sont extrudées par REHAU Morhange.

Elle sont insérées dans les profilés principaux dans la ligne d'extrusion.

- joint de frappe : en EMPP 503 gris (art. : 560 721)
Joint de frappe bi-matière équipé d'une double lèvre souple en EMPP 503 et d'un pied rigide base polypropylène avec un fil de tension.
Ce joint est monté sur tous les profilés de dormant et d'ouvrant. Il est tronçonnable et soudable.
- joint de vitrage : en EMPP 503 gris (art. 560 711)
Même caractéristique et même composition que le joint de frappe.

3. ELEMENTS

3.2 Ouvrants

Dans le cas d'une menuiserie à 2 vantaux, le battement central est réalisé :

- soit à l'aide de l'ouvrant monobloc associé à son ouvrant.

Profil ouvrant		Ouvrant monobloc associé	
Z51 stylisé	art. 543031	BI51	art. 543621
Z71 stylisé	art. 543041	BI71	art. 543481
Z55	art. 543601	BI55	art. 543611

- soit à l'aide du battement central (monobloc rapporté) art. 543 191, dont les extrémités sont obturées par des embouts.
- soit à l'aide du battement rapporté art. 541 140, dont les extrémités sont obturées par des embouts après délignable de l'aile intérieure des montants centraux recevant le battement.

3.6 Dimensions maximales (baie) L x H (m)


Menuiseries	Profils d'ouvrant			
	Z52 541 080 L x H	Z55 543 601 L x H	Z60 541 430 L x H	Z74 541 160 L x H
1 vantail OF	0,80 x 1,75	0,80 x 2,25	0,80 x 2,25	0,80 x 2,25
2 vantaux OF	1,40 x 1,75	1,60 x 2,25	1,60 x 2,25	1,60 x 2,25
3 vantaux OF (ou 2 vantaux OF + 1 fixe)	2,40 x 1,75	2,40 x 2,25	2,40 x 2,25	2,40 x 2,25
Soufflet	1,60 x 0,85	1,80 x 0,85	1,80 x 0,85	--
Oscillo battant	1,10 x 1,35	0,90 x 2,25	1,30 x 1,45	1,00 x 2,25

B. Résultats expérimentaux

Essais effectués sur menuiserie.


- Perméabilité à l'air sous gradient thermique.
- Menuiserie 2 vantaux - L x H (m) = 1,60 x 2,25 avec joint 560 721 (RE BV 99-118)

Figures du Dossier Technique

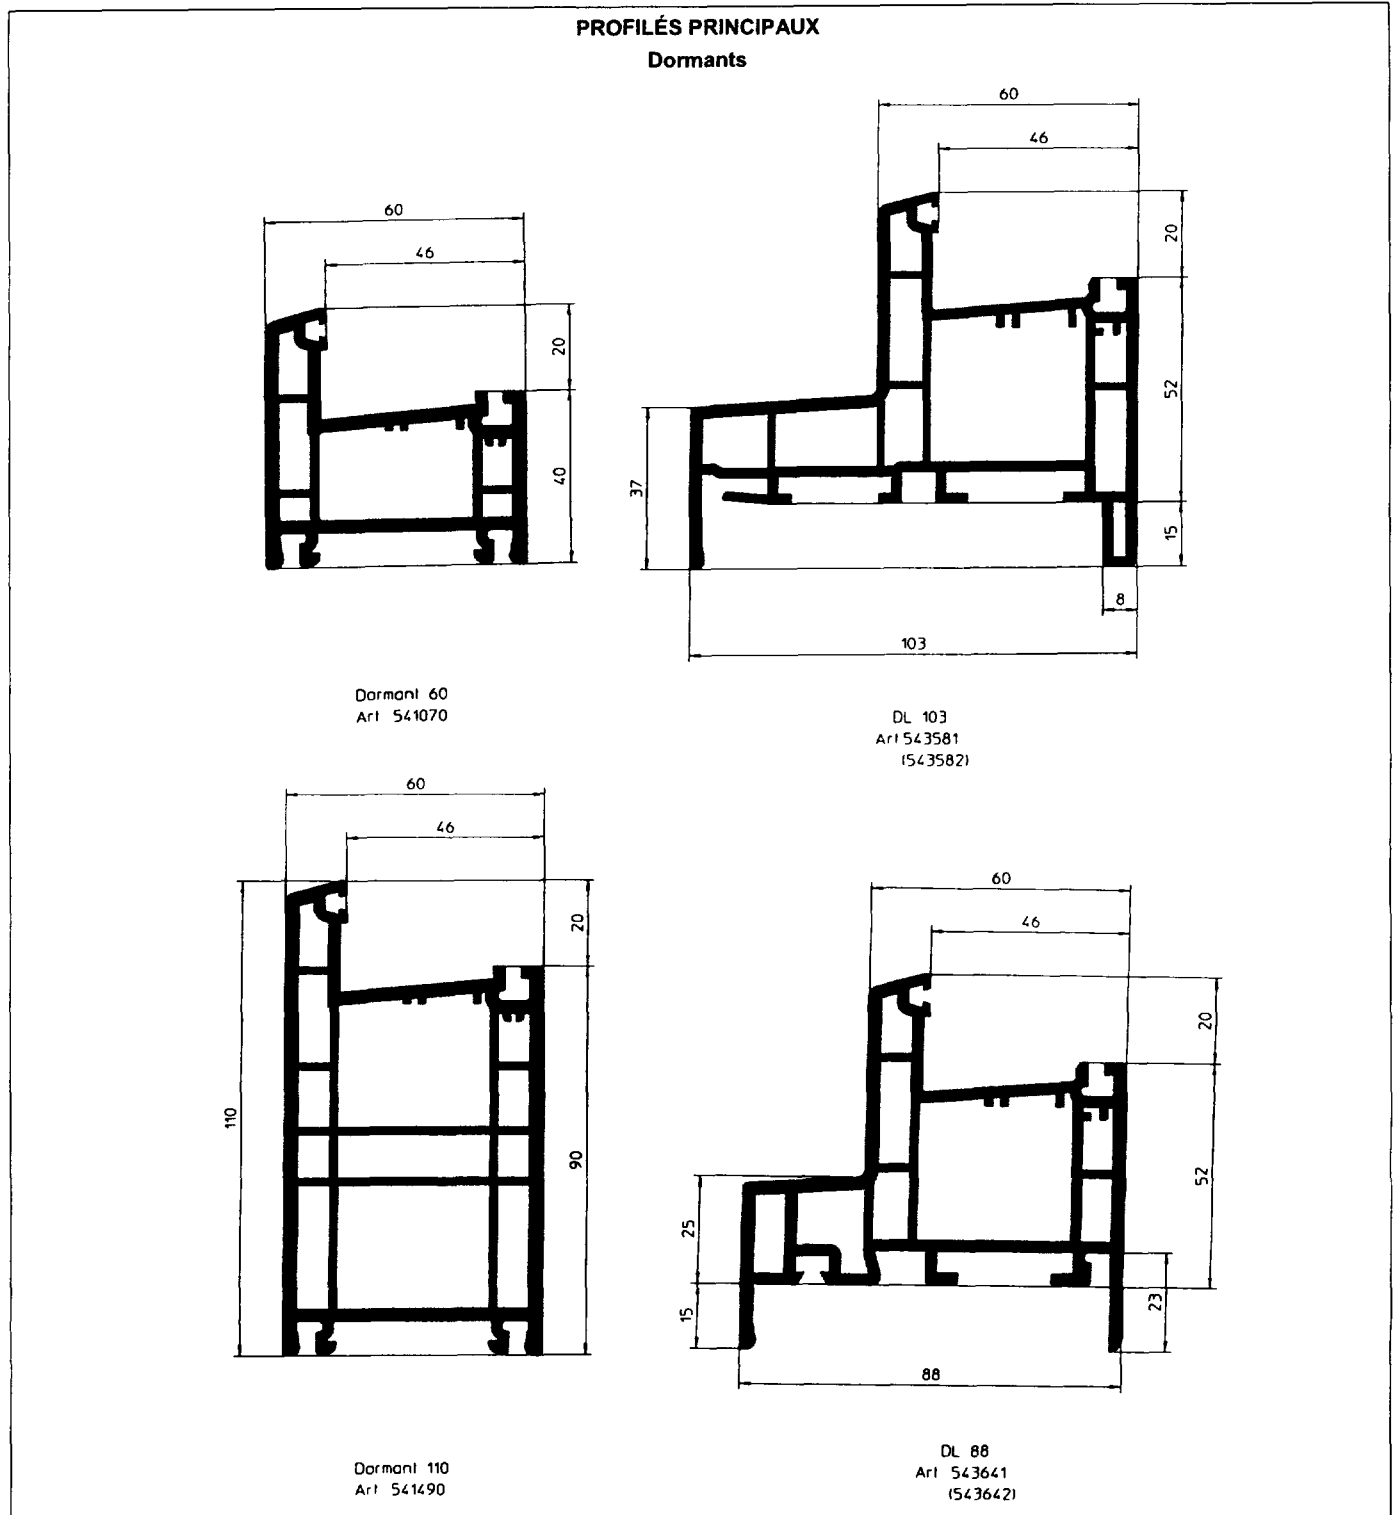


PROFILÉS PRINCIPAUX (suite)


Ouvrants

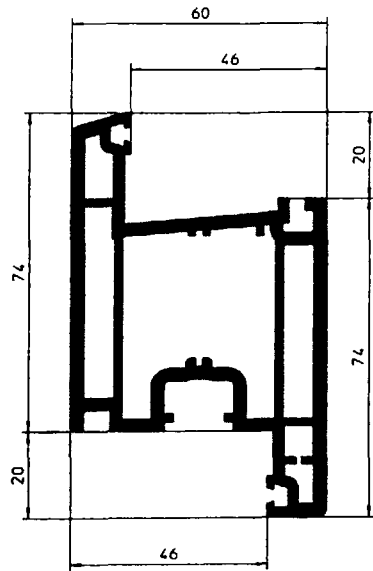


Ouvrant Z74
Art. 541160

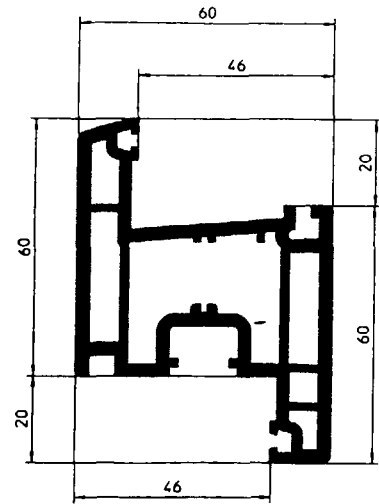


Ouvrant Z60
Art. 541430

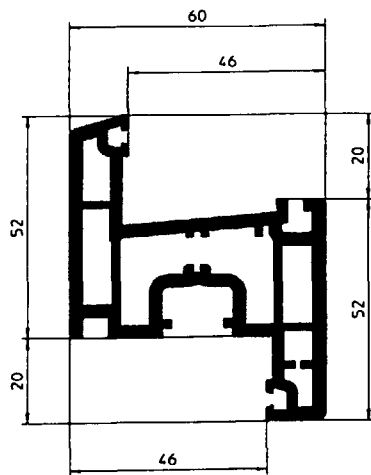


Ouvrant Z 52
Art. 541080

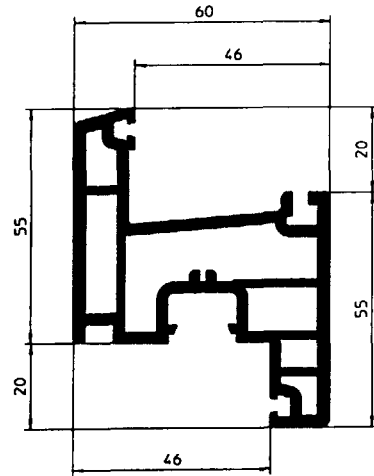


Ouvrant Z55
Art. 543601
(543602-543603)

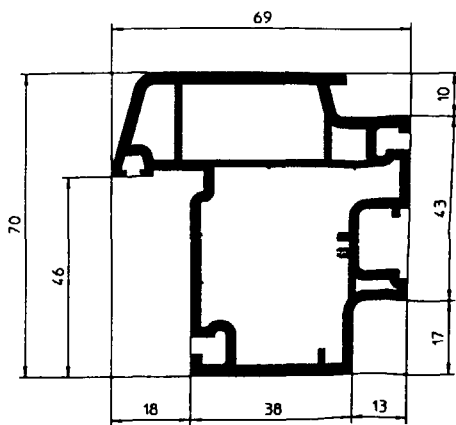

Ouvrant / Battement Z71
Art. 543621
(543622)

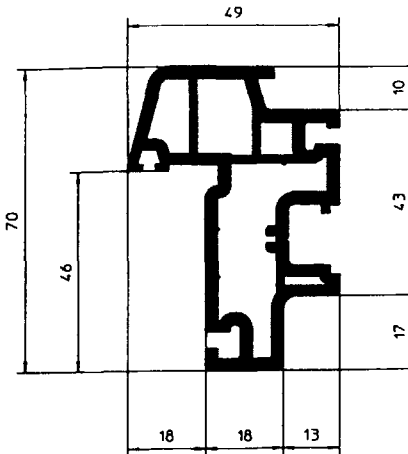


Ouvrant / battement Z51
Art. 543481
(543482)

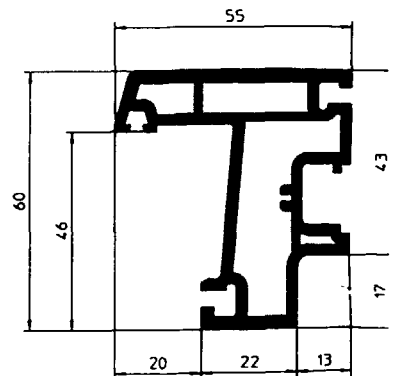


Ouvrant / battement Z55
Art. 543611
(543612)

TRAVERSES / MENEUX

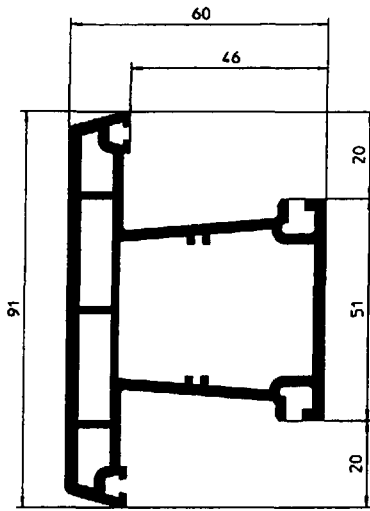

Meneau / Traverse 91
Art: 543631
(543633)

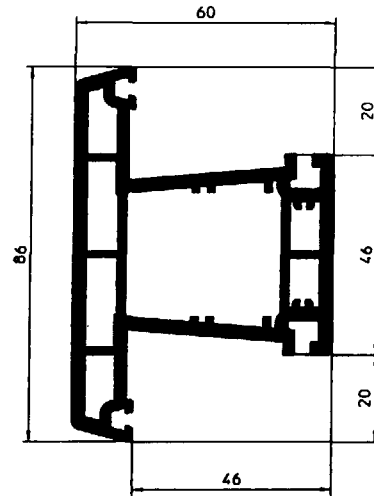

Meneau / Traverse 86
Art: 541050



RENFORTS

Art	Dessin renfort	Ix en cm ⁴	Profils PVC
269732		3.8	541050
261821		5.3	541050


RENFORTS (suite)

Art	Dessin renfort	Ix en cm ⁴	Profilés PVC	Art	Dessin renfort	Ix en cm ⁴	Profilés PVC
		3.75	543581 543641	268573		4.1	541050 541490 541430
		4.8	541160	261811		3.1	541080
		9.7	543631	268663		5.8	543621 543041
		3.4	543481 543031	268643		4	543601 543611


PROFILÉS DIVERS

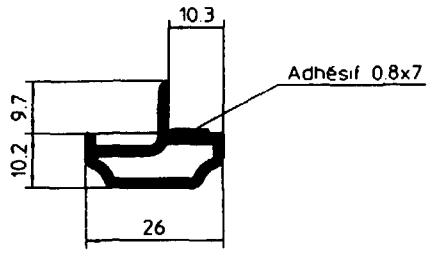

Art: 249015 Embout bas (suivant plans)
Art: 249005 Embout haut (symétrique)

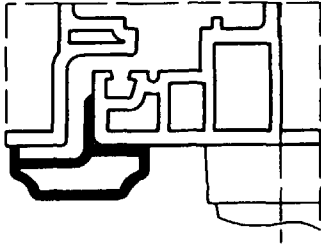

Coupe verticale

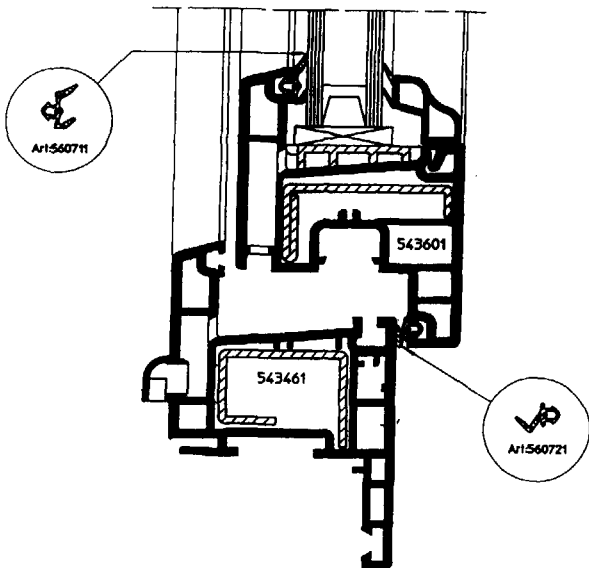

PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Jointés montés sur profilés




joint de vitrage
Art: 560711








joint de frappe
Art: 560721




Coupe horizontale sur montants centraux

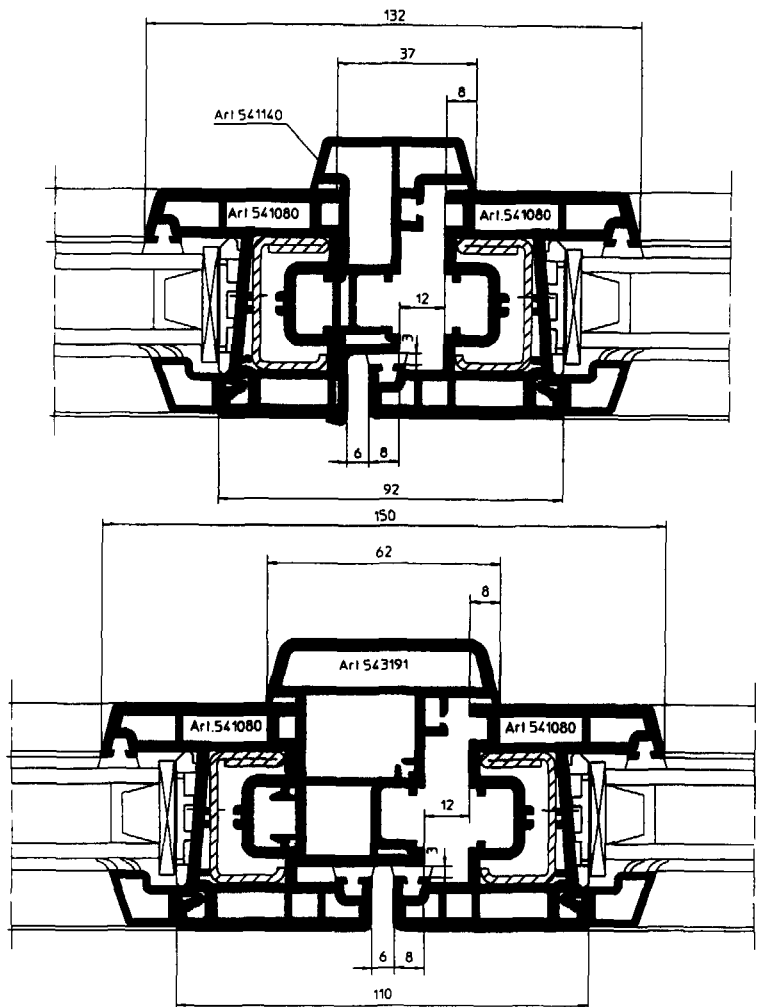


COUPES HORIZONTALES SUR MONTANTS CENTRAUX

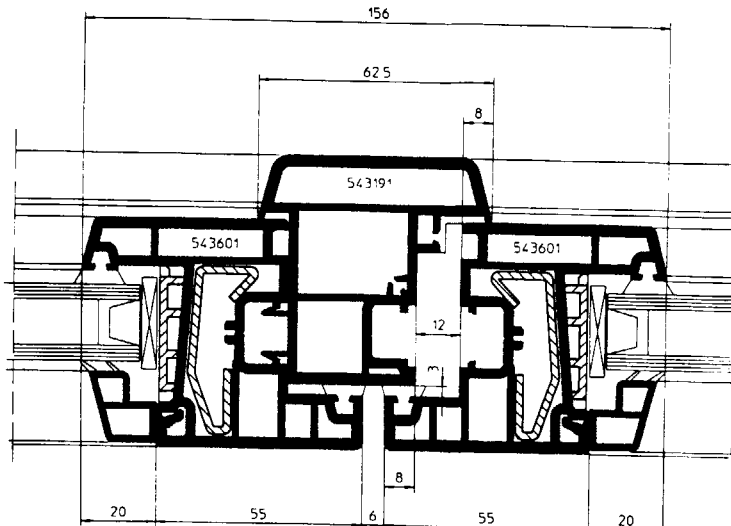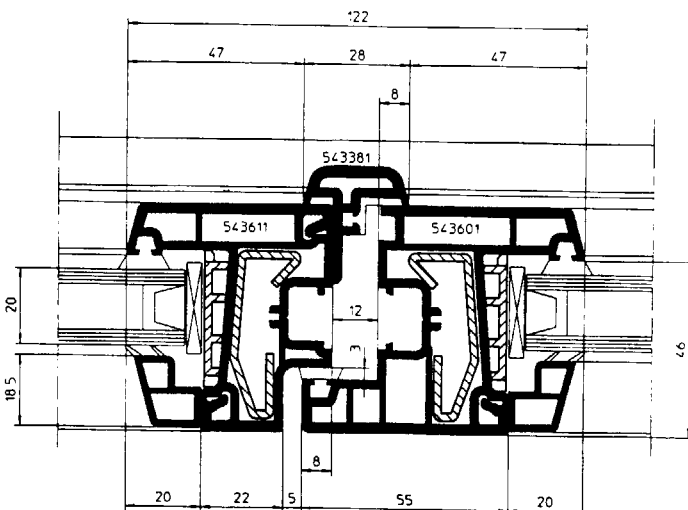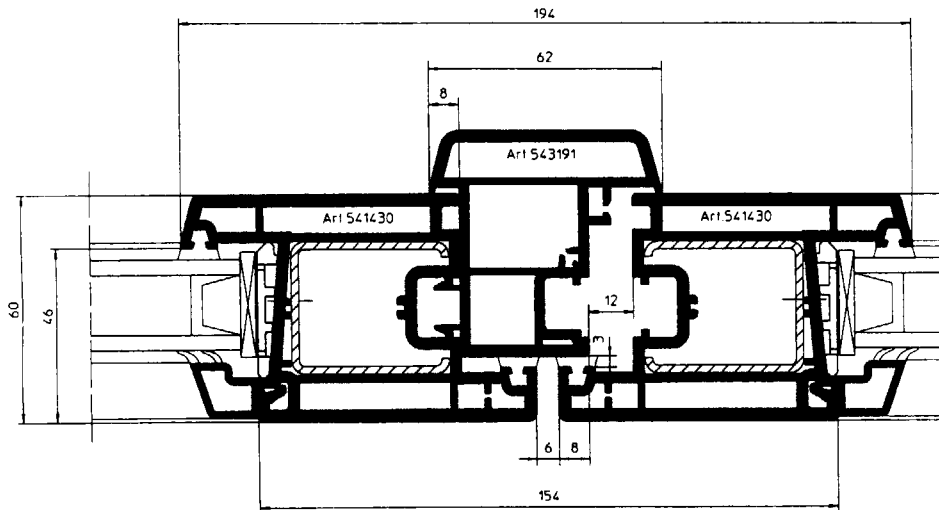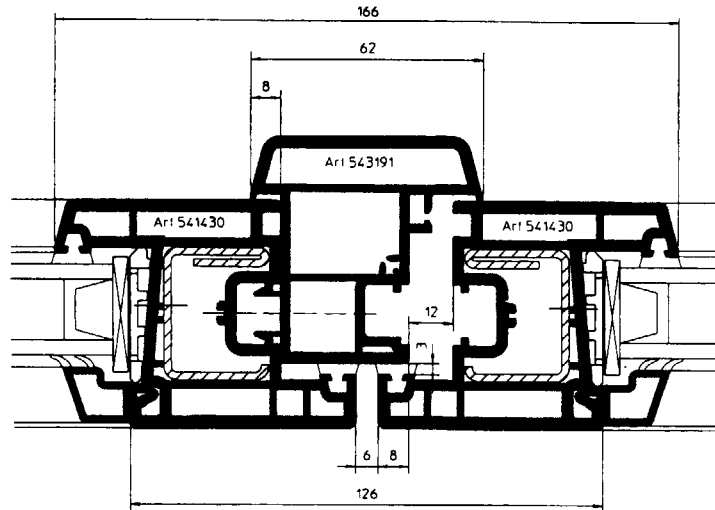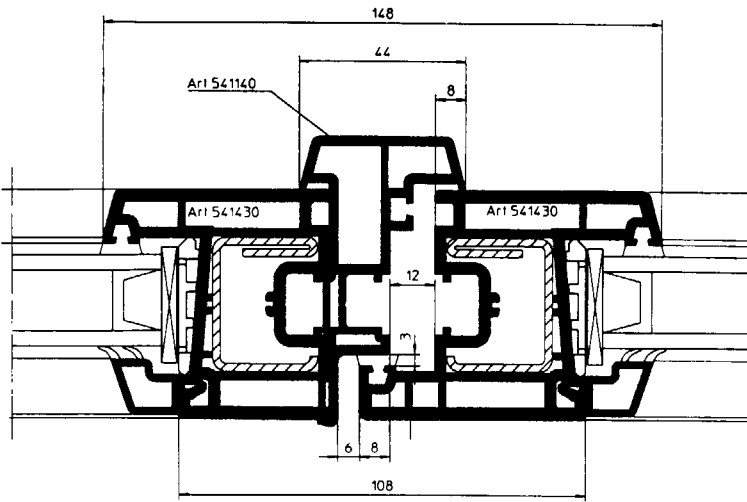

COUPES HORIZONTALES SUR MONTANTS CENTRAUX

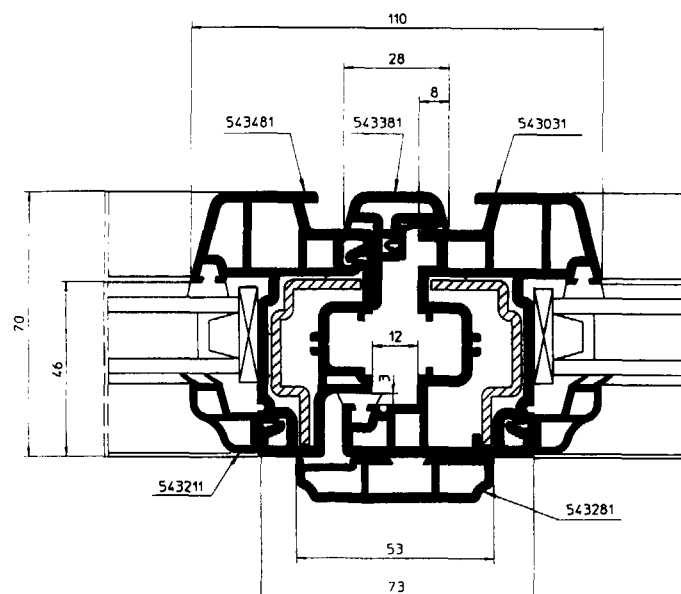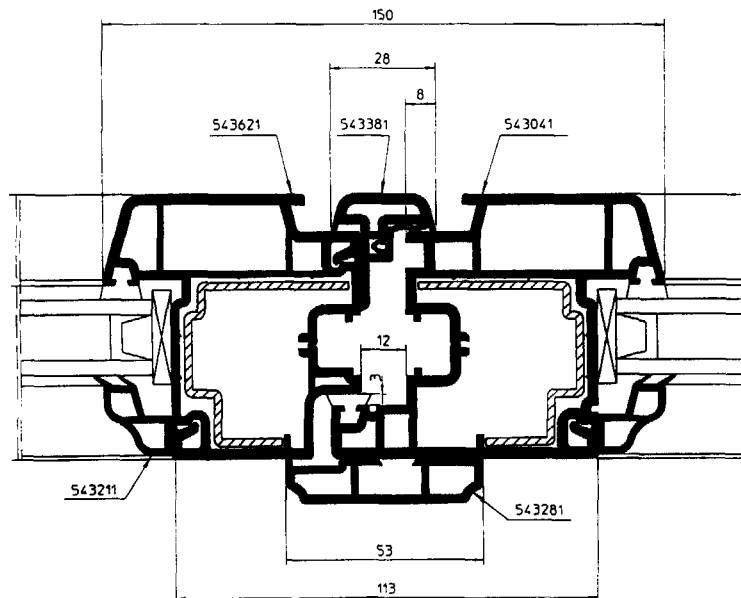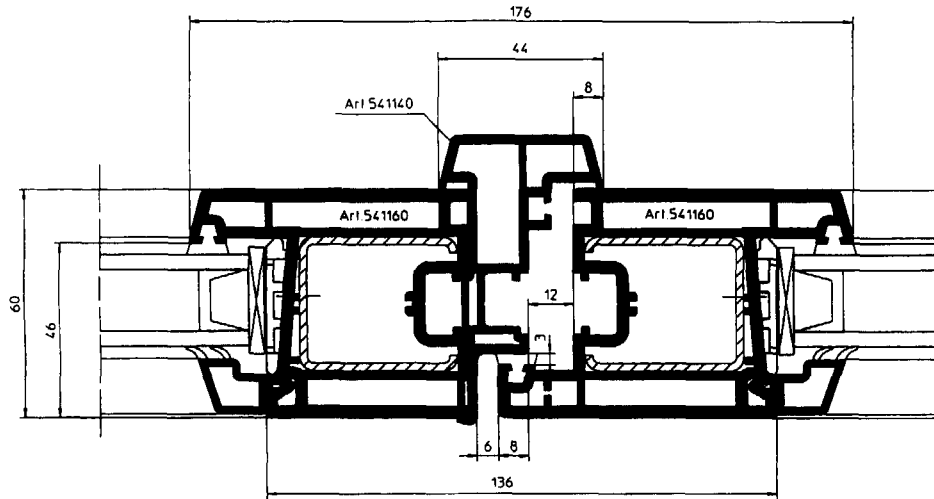


Ouvrant Z 52 / Battement

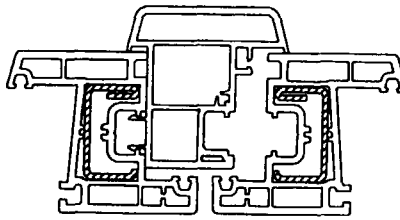

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	140.5
Acier	
1 renfort	3.1
2 renforts	6.2

Ouvrant Z 52 541080
renfort: 261841 ep.2mm
Battement: 543191


Ouvrant Z 52 / Battée

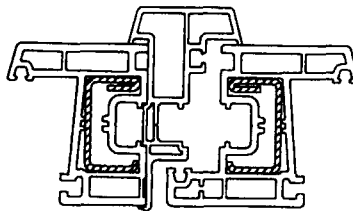

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	110
Acier	
1 renfort	3.1
2 renforts	6.2


Ouvrant Z 52 541080
renfort: 261841 ep.2mm
Battée: 541140

Ouvrant Z 52 / Meneau

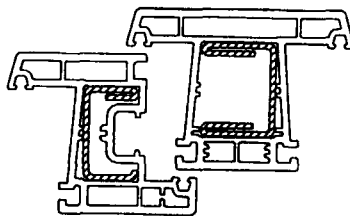


Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	116.5
Acier	
1 renfort	5.3
2 renforts	8.4

Meneau: 541050
renfort: 261821 ep.2mm
Ouvrant Z 52 541080
renfort: 261841 ep.2mm

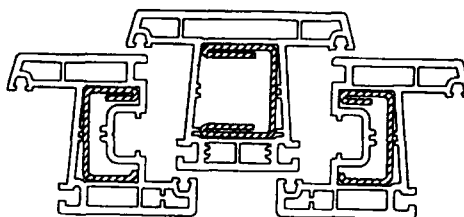

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	168
Acier	
1 renfort	5.3
2 renforts	8.4
3 renforts	11.5


Meneau: 541050
renfort: 261821 ep.2mm
Ouvrant Z 52: 541080
renfort: 261841 ep.2mm

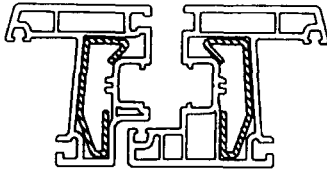

Ouvrant Z 55 543601
renfort: 242992 ep:2mm
E= 26000 daN/mm²
Ouvrant Battement 55 543611

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	70
Acier	
1 renfort	4
2 renforts	8


Ouvrant Z 55 / Ouvrant battement

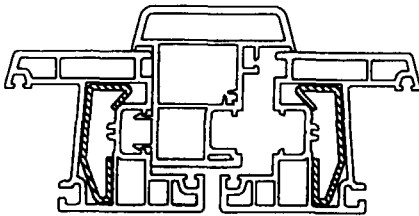

Ouvrant Z 55: 543601
renfort: 242992 ep:2mm
E= 26000 daN/mm²
Battement: 543191

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	136
Acier	
1 renfort	4
2 renforts	8


Ouvrant Z 55 / Battement

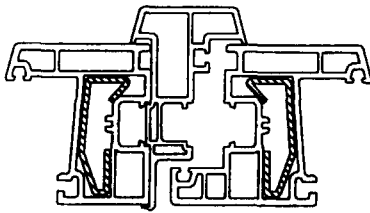

Ouvrant Z 55: 543601
renfort: 242992 ep:2mm
E= 26000 daN/mm²
Battée 541140

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	107
Acier	
1 renfort	4
2 renforts	8


Ouvrant Z 55 / Battée

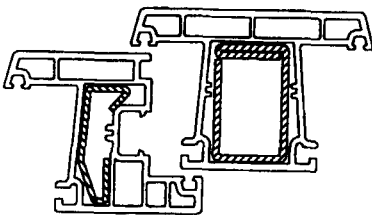

Meneau: 543631
renfort: ep:2.5mm
Ouvrant Z 55: 543601
renfort: 242992 ep:2mm

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	112
Acier	
1 renfort	9.7
2 renforts	13.7


Ouvrant Z 55 / Meneau

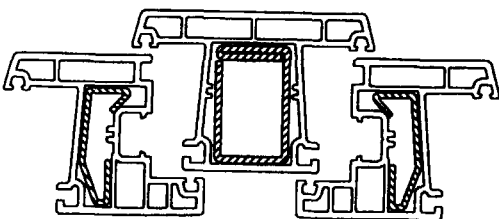

Meneau: 543631
renfort: ep:2.5mm
Ouvrant Z 55: 543601
renfort: 242992 ep:2mm

Profilés	Inertie cm ⁴
PVC	162
Acier	
1 renfort	9.7
2 renforts	13.7
3 renforts	17.7


Ouvrant Z 60 / Battement

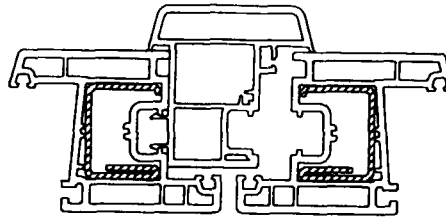

Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	151
Acier	
1 renfort	41
2 renforts	82

Ouvrant Z 60 541430
renfort: 261791 ep 2mm
Battement 543191


Ouvrant Z 60 / Battée

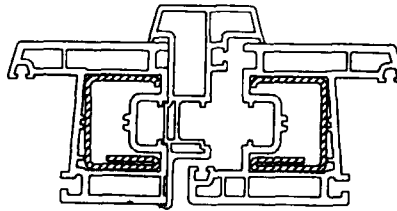

Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	121
Acier	
1 renfort	41
2 renforts	82


Ouvrant Z 60 541430
renfort: 261791 ep 2mm
Battée 541140

Ouvrant Z 60 / Meneau

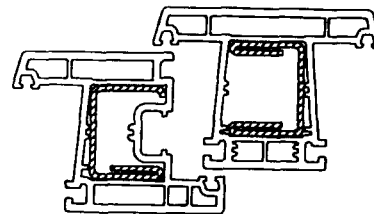


Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	122.5
Acier	
1 renfort	53
2 renforts	94

Meneau: 541050
renfort: 261821 ep 2mm
Ouvrant Z 60: 541430
renfort: 261791 ep 2mm

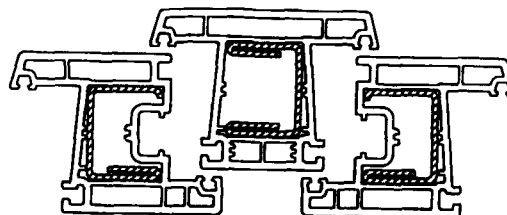

Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	179
Acier	
1 renfort	53
2 renforts	94
3 renforts	135


Meneau: 541050
renfort: 261821 ep 2mm
Ouvrant Z 60: 541430
renfort: 261791 ep 2mm

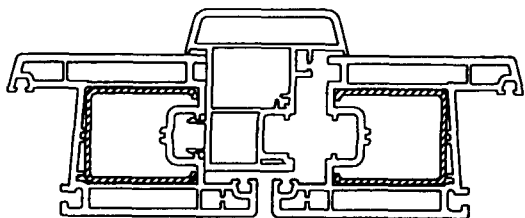

Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	168.5
Acier	
1 renfort	4.8
2 renforts	9.6

Ouvrant Z 74 / Battement


Ouvrant Z 74: 541160
renfort: 261811 ep:2mm
Battement: 543191

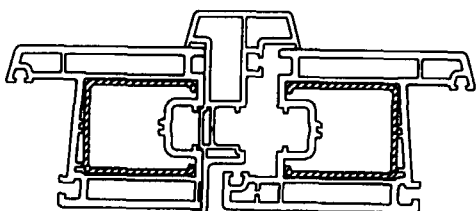

Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	138
Acier	
1 renfort	4.8
2 renforts	9.6

Ouvrant Z 74 / Battée


Ouvrant Z 74: 541160
renfort: 261811 ep:2mm
Battée: 541140

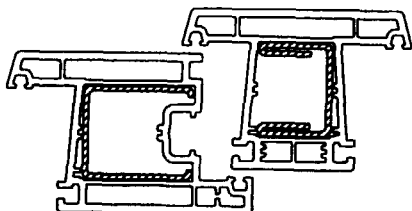

Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	132.5
Acier	
1 renfort	5.3
2 renforts	10.1

Meneau: 541050
renfort: 264821 ep:2mm
Ouvrant Z 74: 541160
renfort: 261811 ep:2mm

Ouvrant Z 74 / Meneau

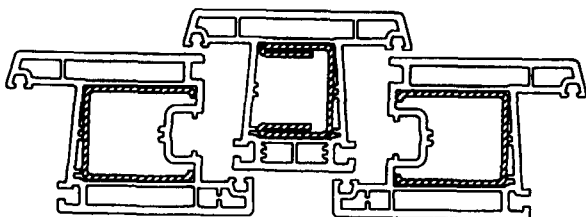

Profilsés	Inertie cm ⁴
PVC	197
Acier	
1 renfort	5.3
2 renforts	10.1
3 renforts	14.9

Meneau: 541050
renfort: 261821 ep:2mm
Ouvrant Z 74: 541160
renfort: 261811 ep:2mm