

Avis Technique 6/03-1481*01 Add

Additif à l'Avis Technique 6/03-1481

Fenêtres PVC

*Fenêtre à la française
oscillo-battante et à soufflet*

*Inward opening
tilt and turn
and hopper window*

*Nach innen öffnendes
dreh-und
kipplügefenster*

Zendow (3000)

Titulaires : Société DECEUNINCK
Z.I. – Impasse des Bleuets
F-80700 Roye

Tél. : 03 22 87 66 66
Fax : 03 22 87 66 67

Société DECEUNINCK
PLASTIC INDUSTRIE NV
B-8830 Gits

Société DECEUNINCK PONTIVY
PA LA NIEL
F-56920 Pontivy

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 19 avril 2004



Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n° 6 "Composants de baie et vitrages" de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné, le 25 septembre 2003, la demande formulée par la Société DECEUNINCK, de voir compléter l'Avis Technique 6/03-1481, afin de pouvoir utiliser de nouveaux profilés PVC. Cet Avis est complété ou modifié de la façon suivante.

2. AVIS

2.2 Appréciation sur le procédé

2.21 Aptitude à l'emploi

Isolation thermique

Avec les seuils aluminium, des condensations passagères en période froide ne sont pas à exclure.

Conclusions

Appréciation globale

Compte tenu des justifications produites, l'Avis Technique 6/03-1481 s'applique aux menuiseries fabriquées avec les nouveaux éléments.

Validité

Celle de l'Avis Technique, soit jusqu'au 30 mars 2005.

Pour le Groupe Spécialisé n° 6
Le Président
J-P. NOURY

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 6
H. LAGIER

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

2. Constituants

a) Profilés PVC principaux

- fourrures d'épaisseur/PA : réf. 3315 – 3316 – 3317 – 3318 – 3319

b) Profilés PVC complémentaires

- parcloses : réf. 3137 - 3139
- soubassement : réf. 217

e) Accessoires

- seuil alu Bilcocq DK ZD – PL 70 – 0700790 – 0700791
- embout pour fourrure/PA : 3267

3. Eléments

3.1 Cadre dormant

Meneau : le cadre peut recevoir un meneau assemblé par soudure ou mécaniquement.

3.2 Cadre ouvrant

Traverse intermédiaire : le cadre peut recevoir une traverse intermédiaire assemblée par soudure ou mécaniquement.

5. Mise en œuvre


• Étanchéité :


Les produits d'étanchéité ayant fait l'objet d'essais de compatibilité et d'adhésivité-cohésion avec le PVC DECOM 1011/03 :

- PROGLAZE LMA Blanc
- PROGLAZE 551 Pierrede TREMCO
- MONO Blanc


B. Résultats expérimentaux

- Caractéristiques A*E*V* sur menuiserie 1,60 x 2,25 m (L x H) avec seuil handicapé (RE CSTB BV03-508 – BV04-046 BV04-164 –BV 04-170))
- Résistance des fourrures/PA.

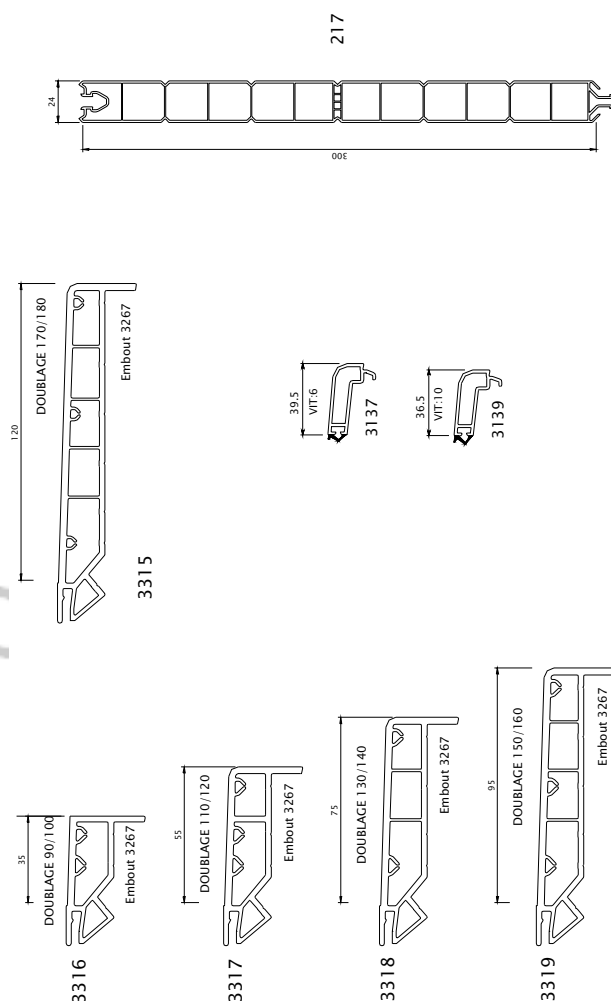


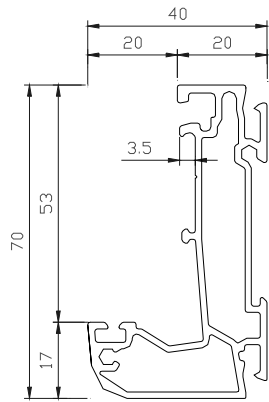


Seuil Bilcocq DK ZD

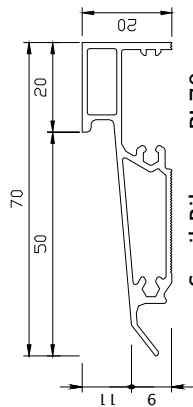




Seuil Bilcocq PL70

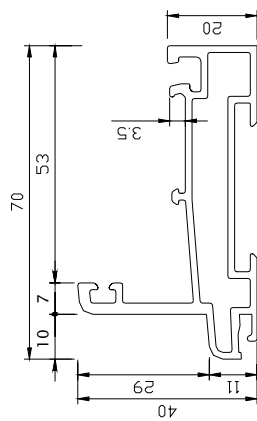




Seuil 0700790

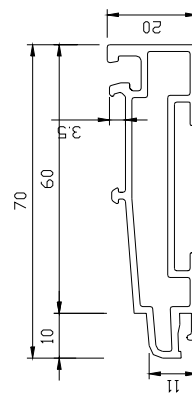


Seuil 0700791

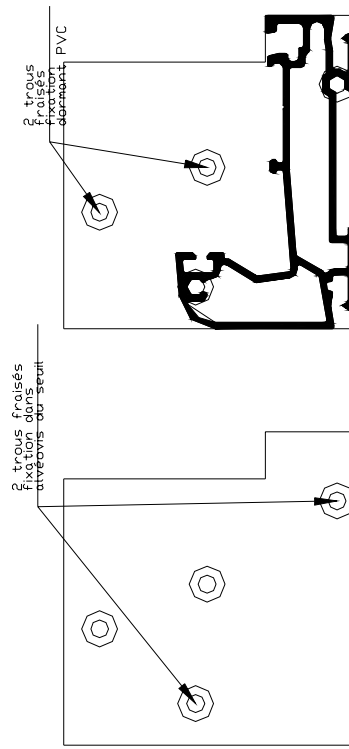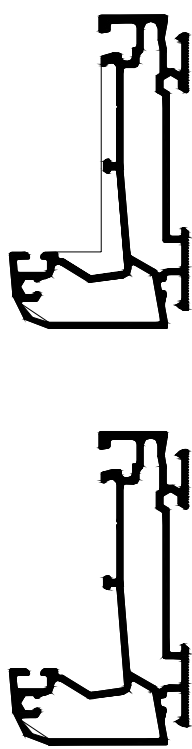

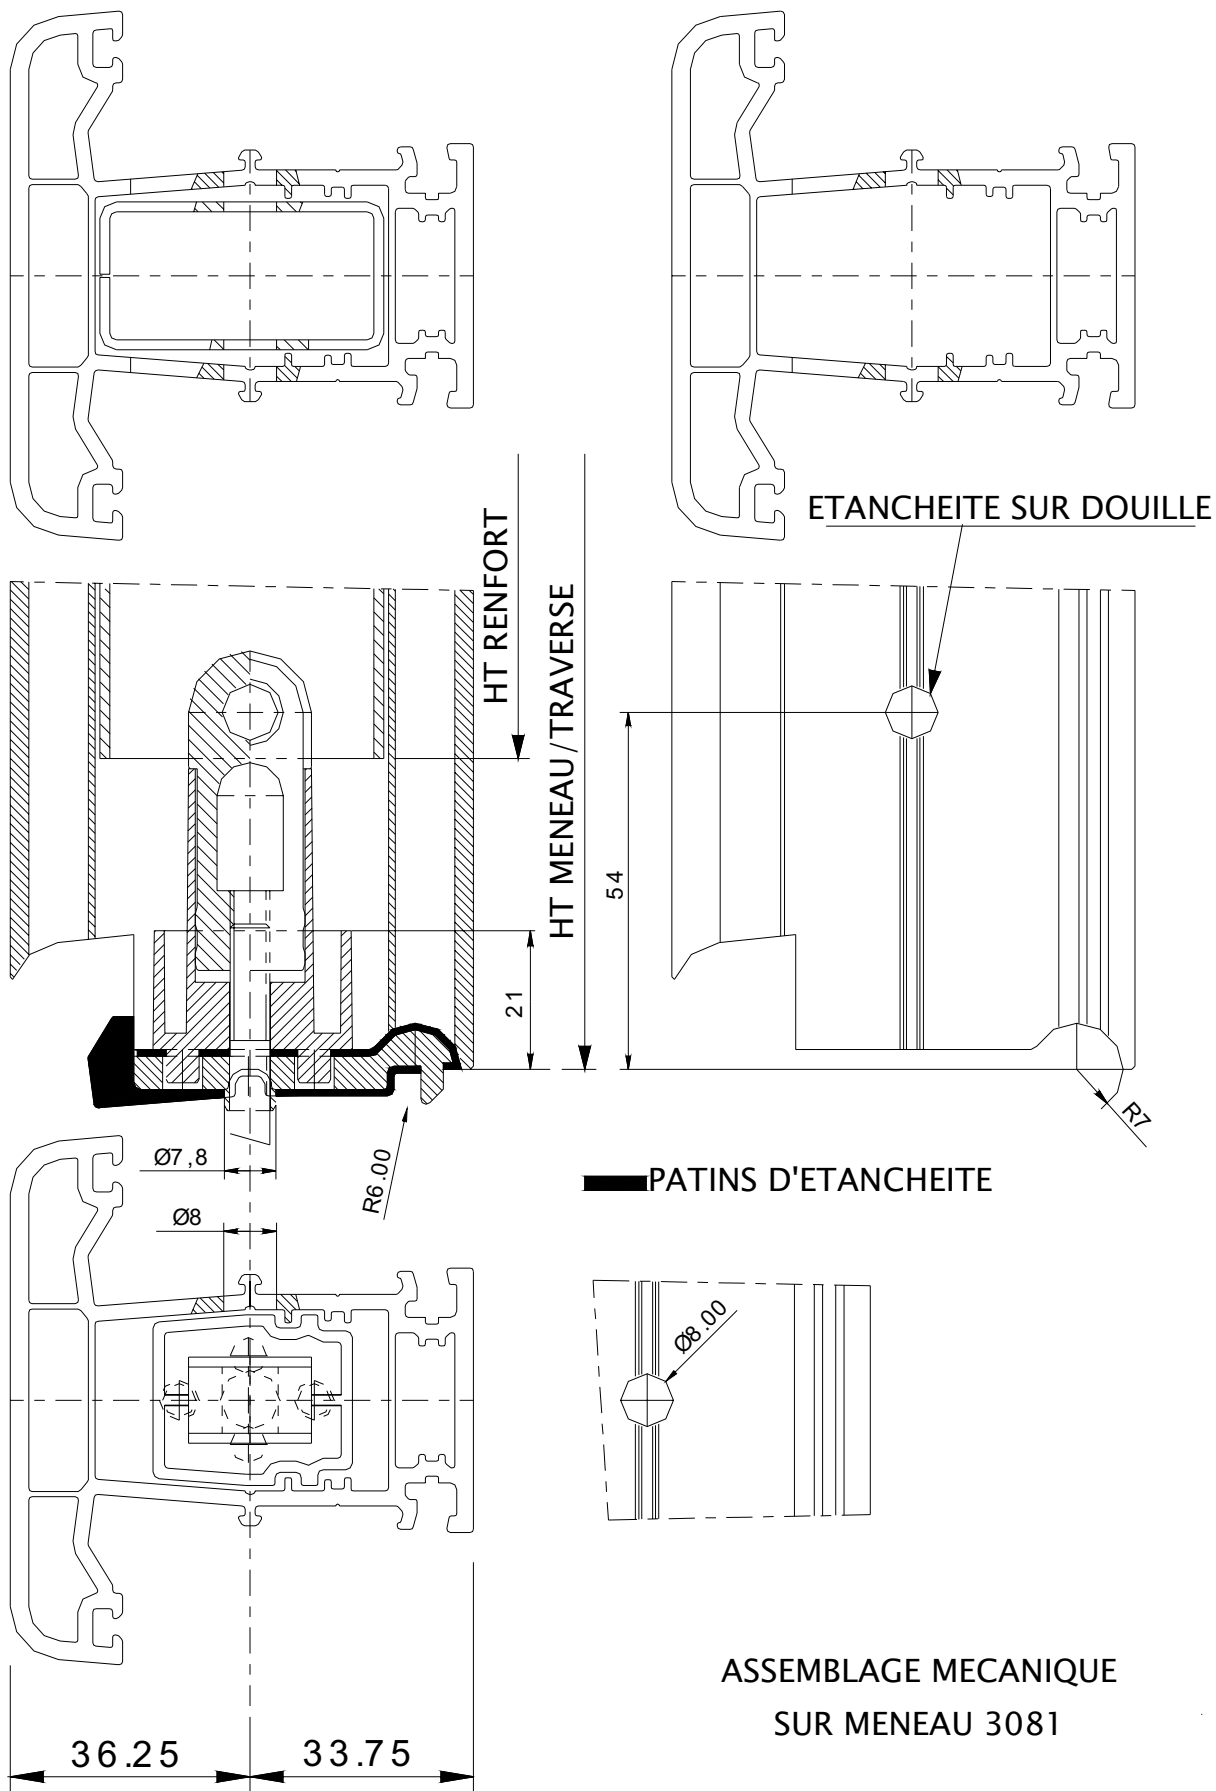


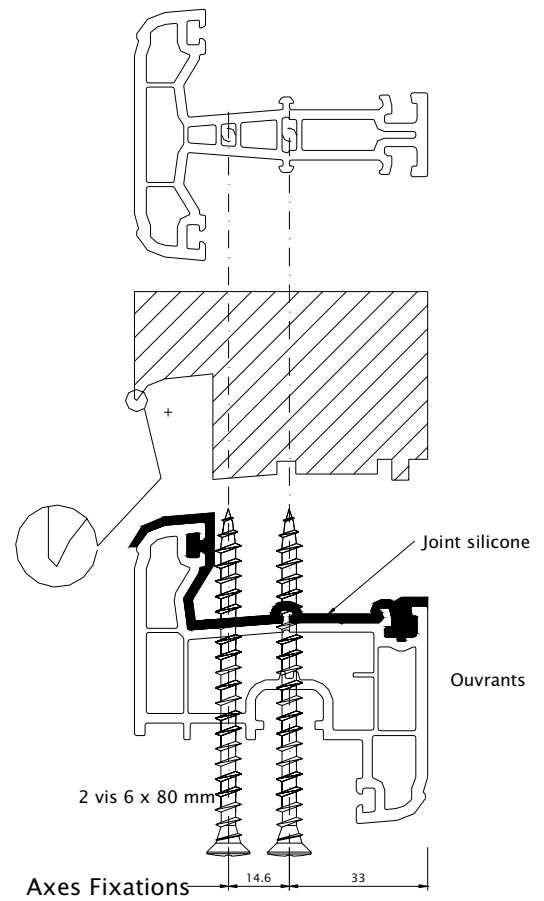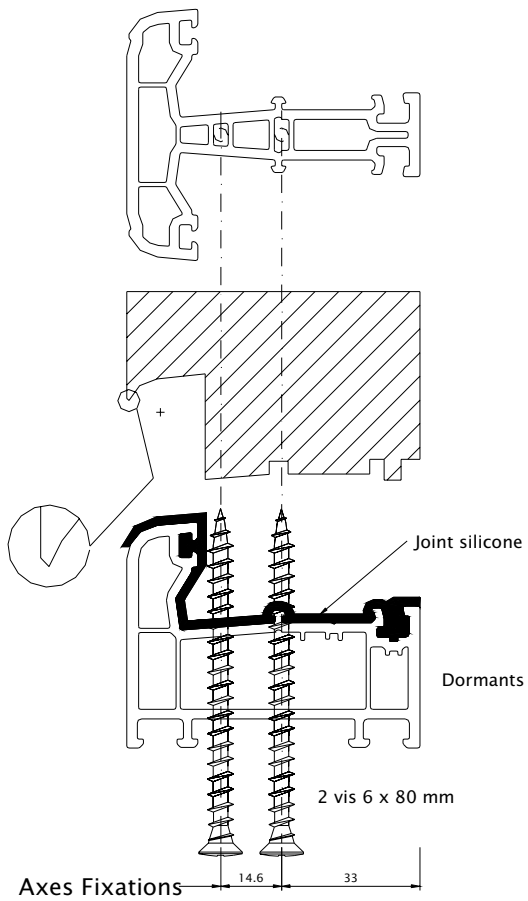

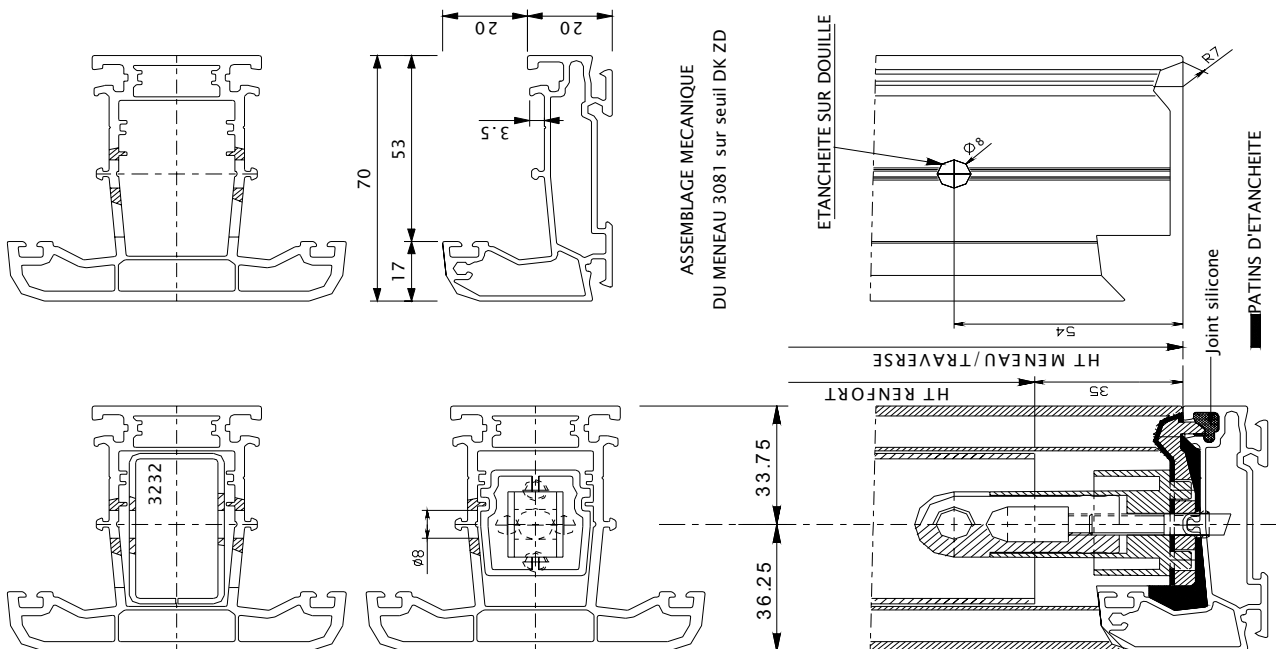


ASSEMBLAGE MECANIQUE
DU MENEAU 3081 sur seuil DK ZD

ASSEMBLAGE MECANIQUE
DU MENEAU 3082 sur seuil DK ZD

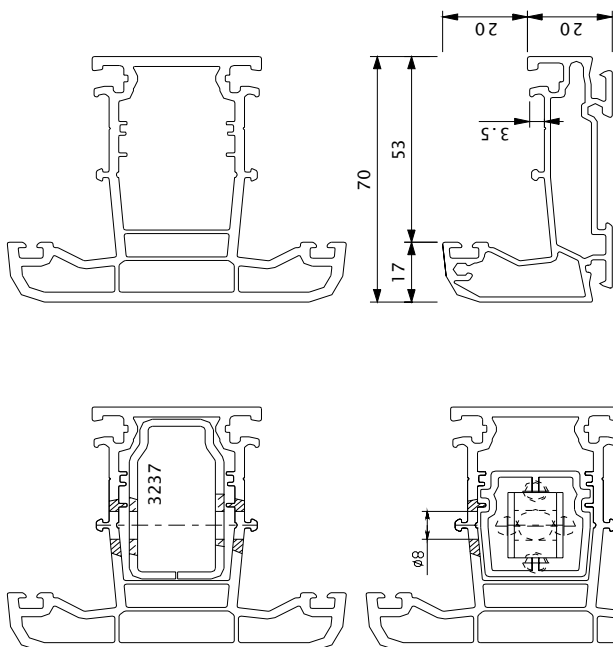


Assemblage mécanique
Pour seuil PL 70

Dormants monoblocs

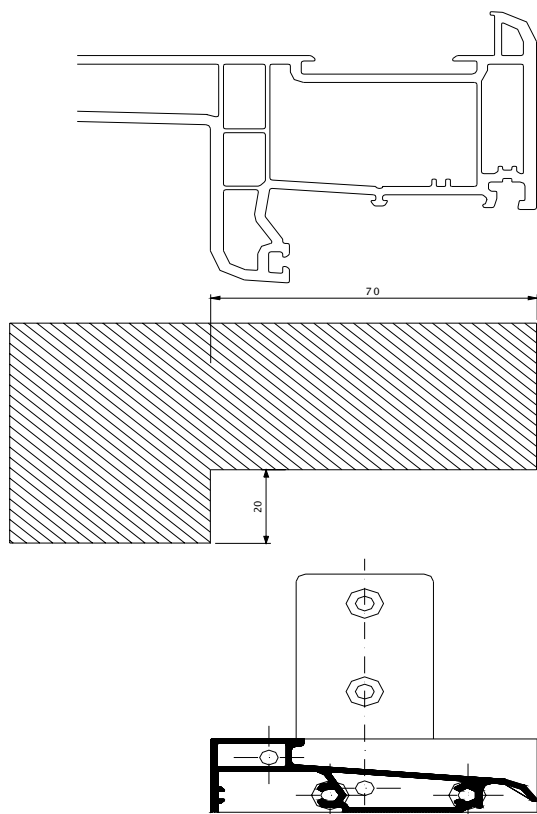

Assemblage mécanique
Pour seuil PL 70


Dormants de 70 mm

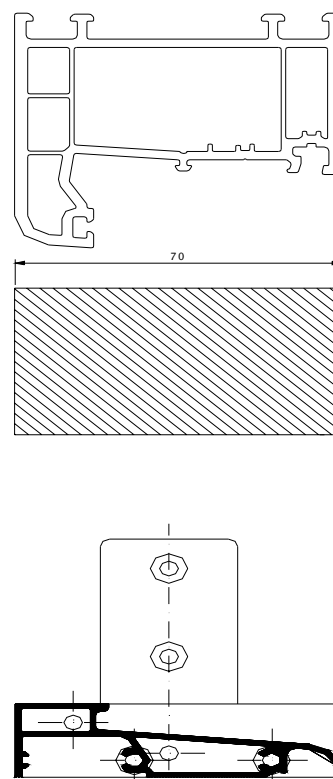

Document no.




Assemblage mécanique
Pour seuil DK ZD

Dormants de 70 mm


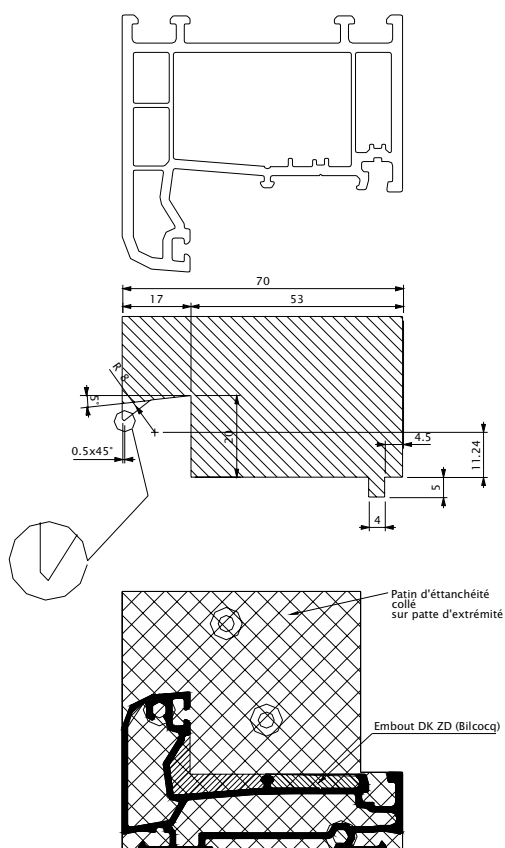


Assemblage mécanique
Pour seuil DK ZD

Dormants monoblocs

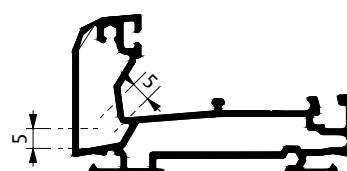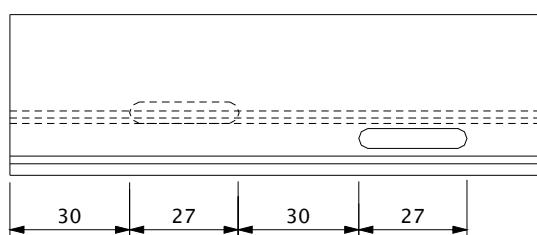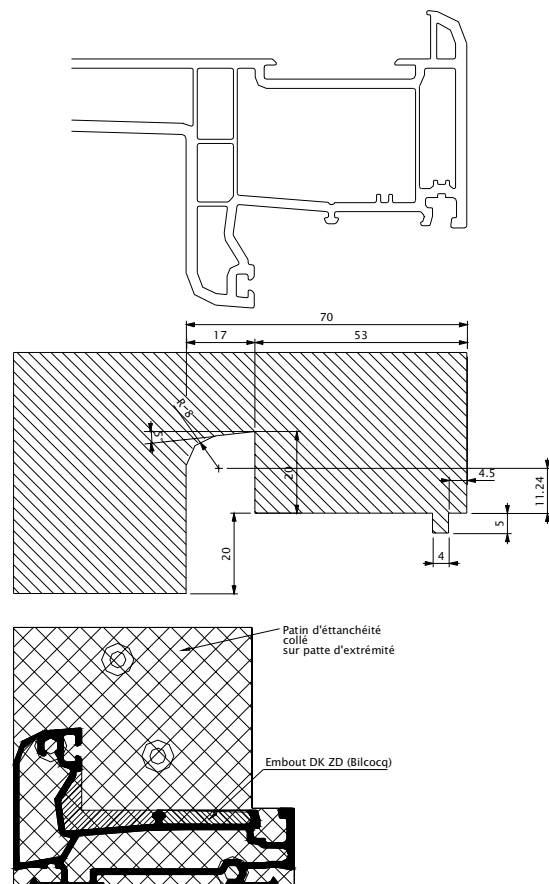


Long. seuil	Mortaises int.	Mortaises ext.
< 1200 mm	2	2
> 1200 mm	4	3

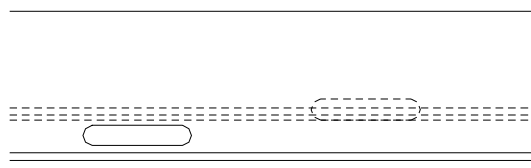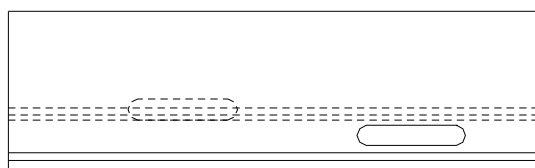


Seuil 0790791





Dormants monoblocs


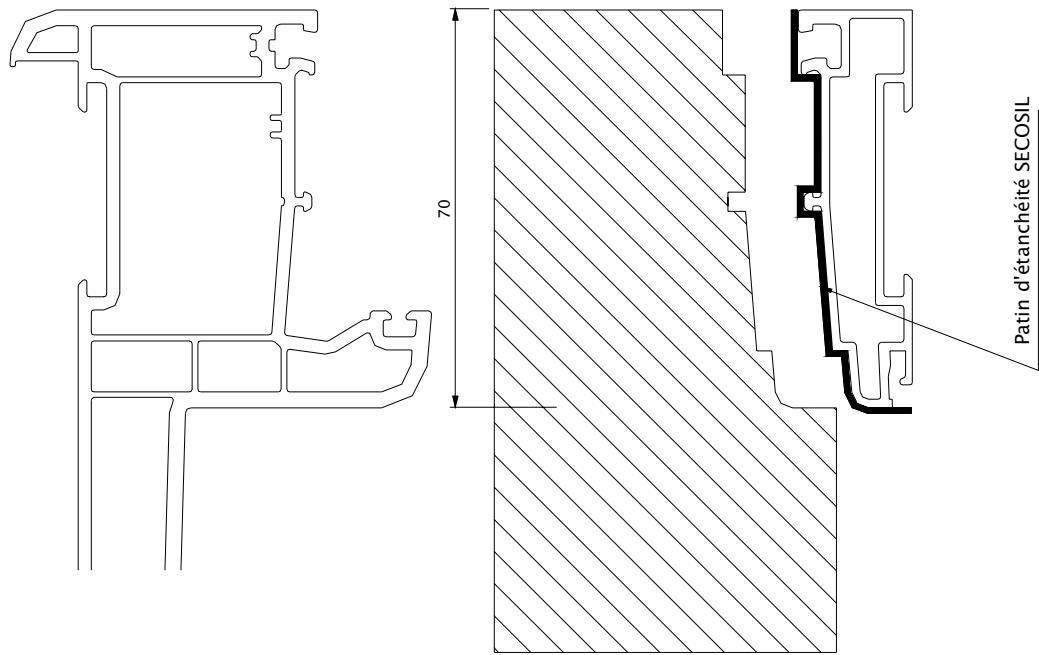


Seuil 0790791


Dormants de 70 mm

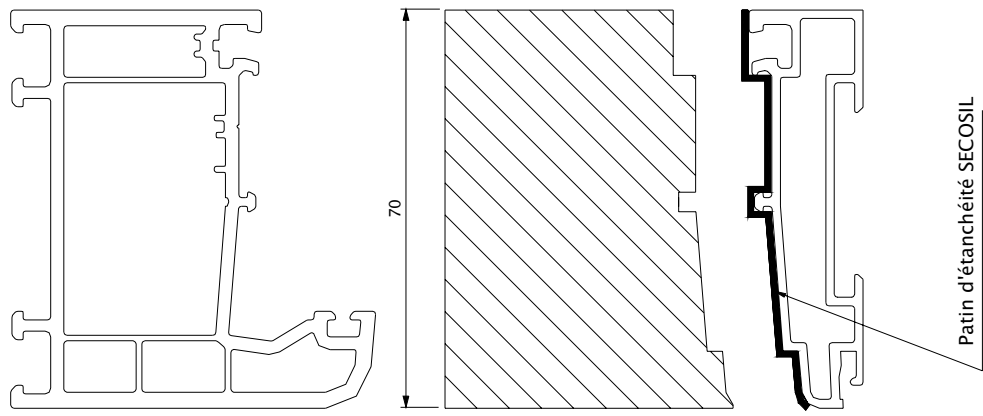

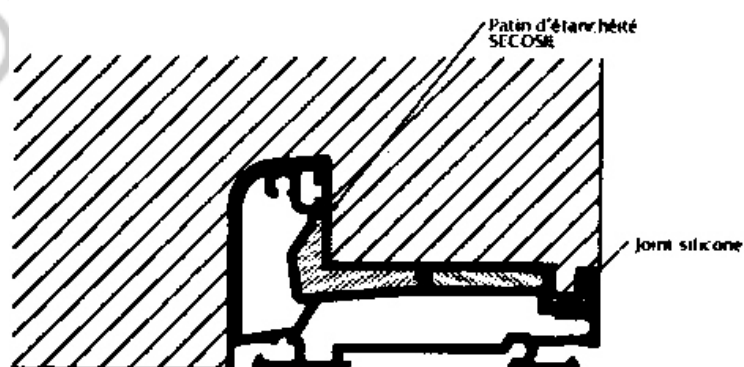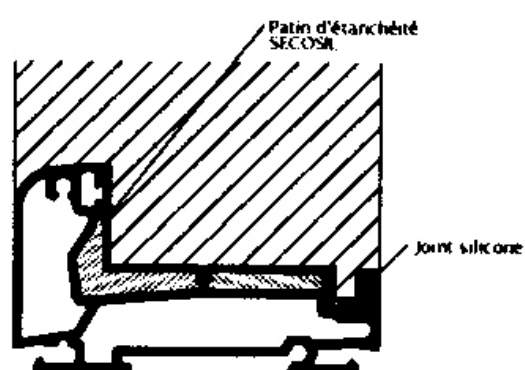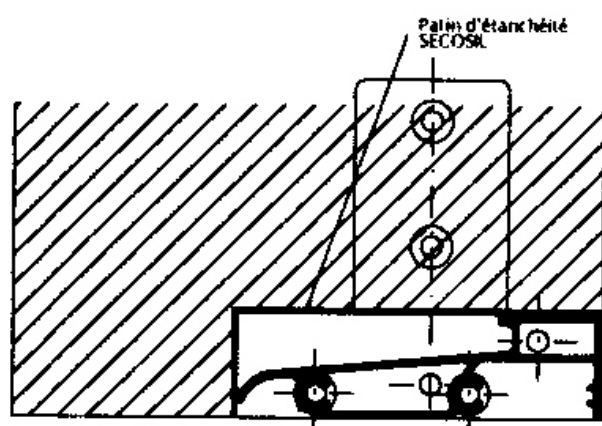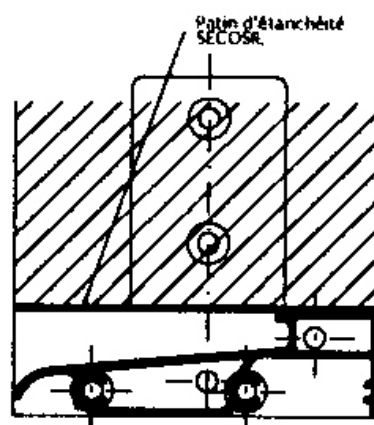


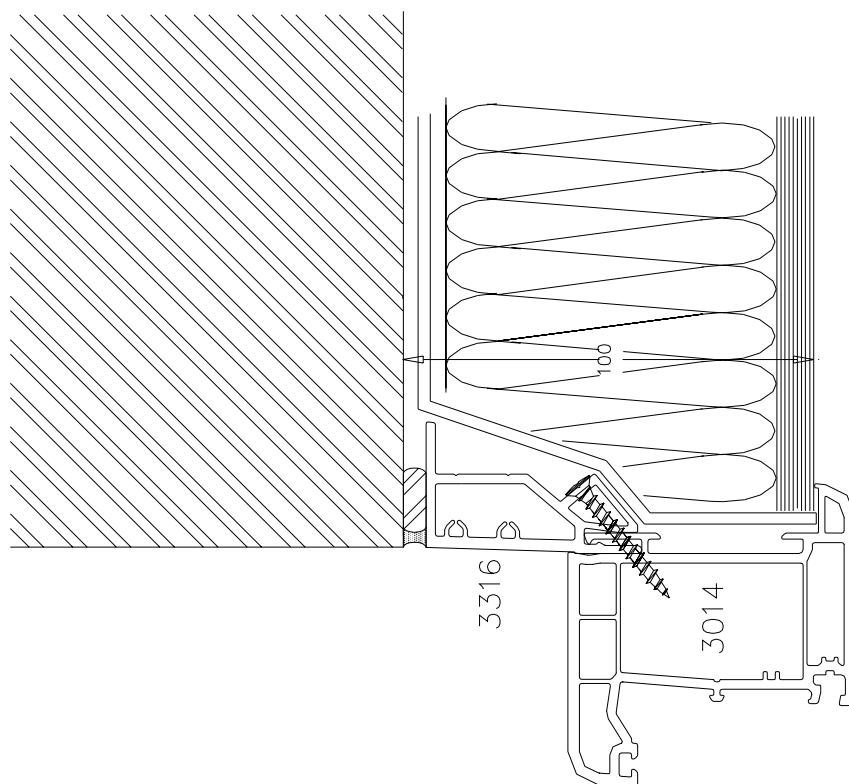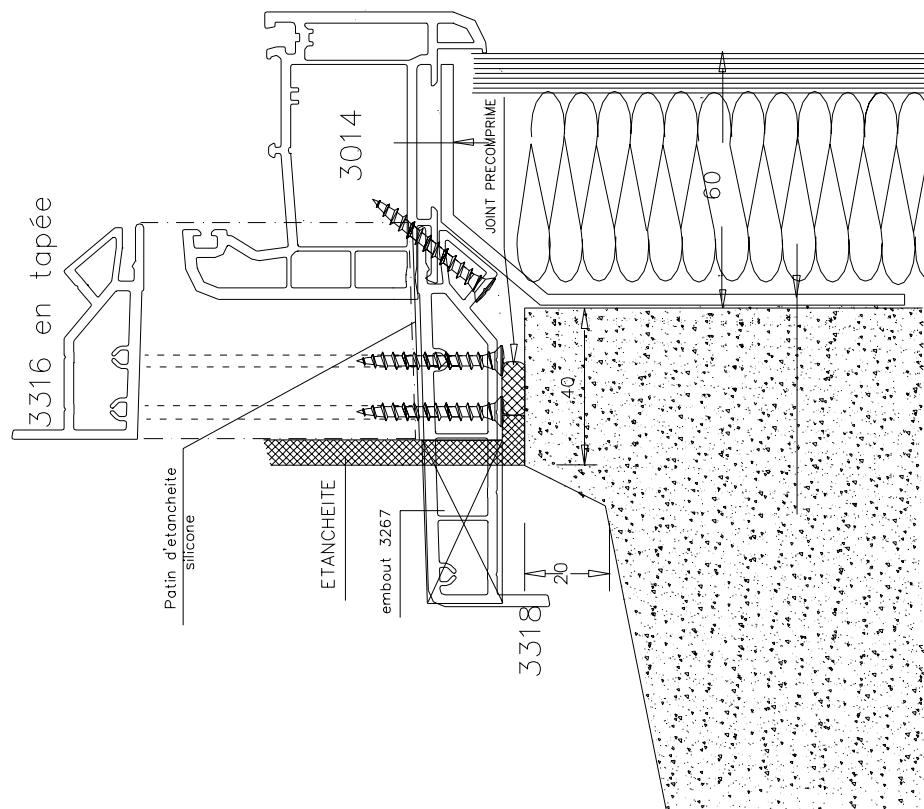


DORMANT 3014/3319 AVEC TAPEE 3317 EN DOUBLAGE DE
120
DETAIL D'ASSEMBLAGE DES
TAPEES


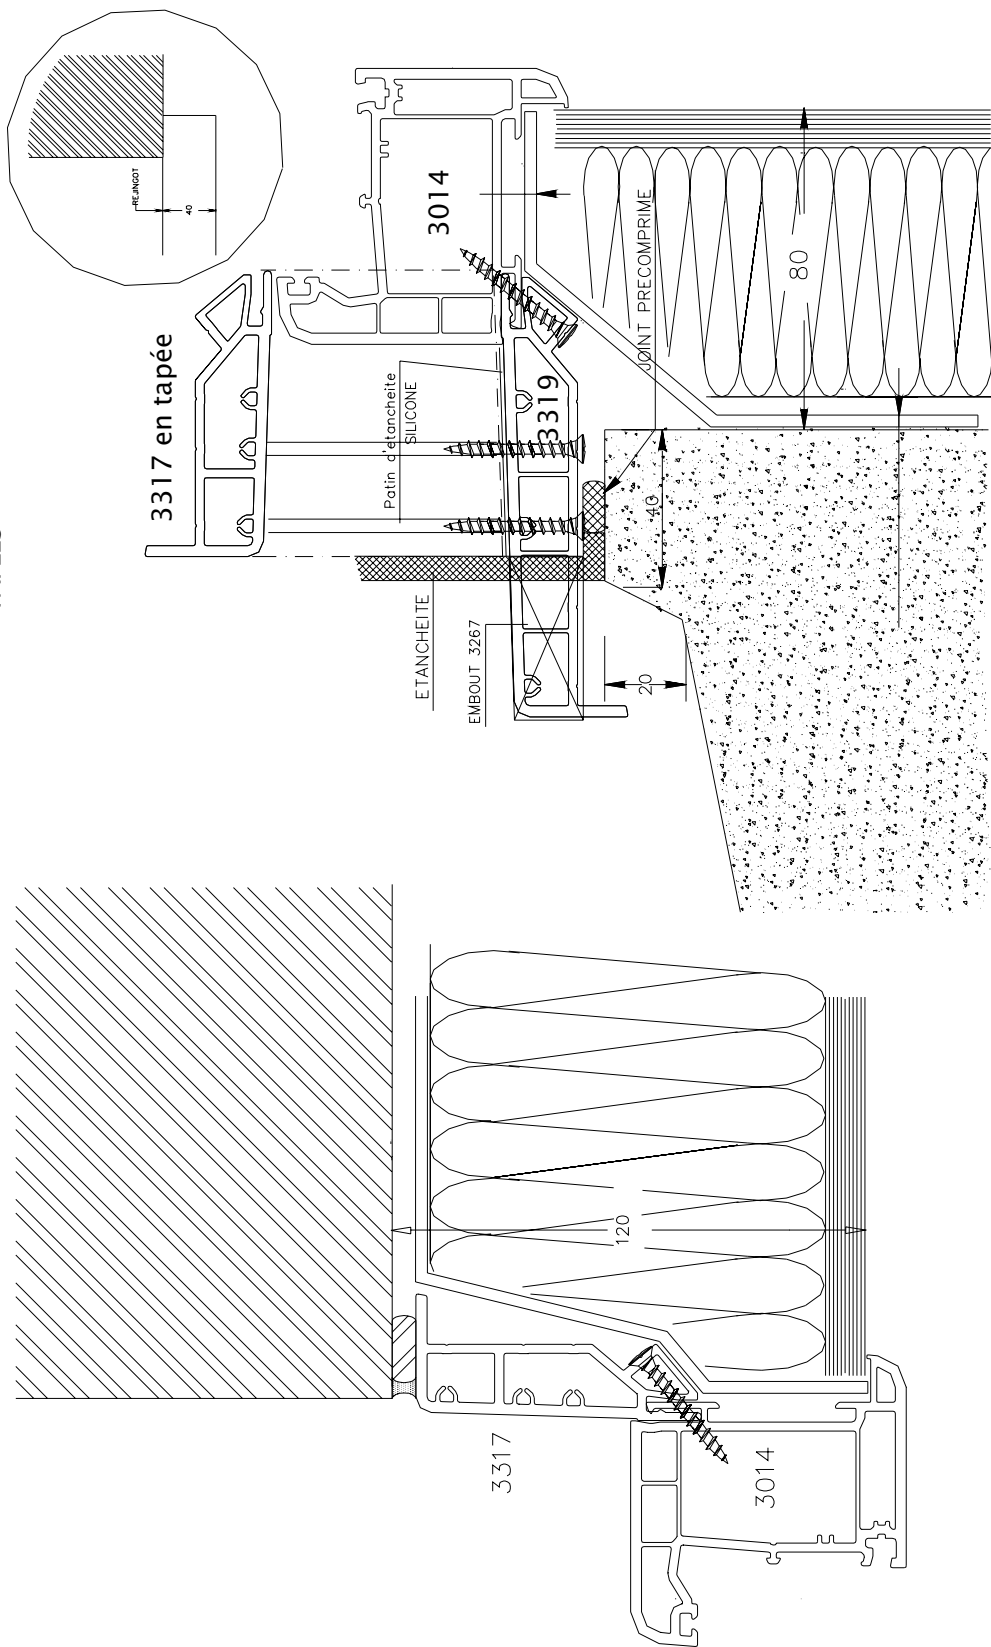


3048 SEUIL BILCOCQ DK ZD

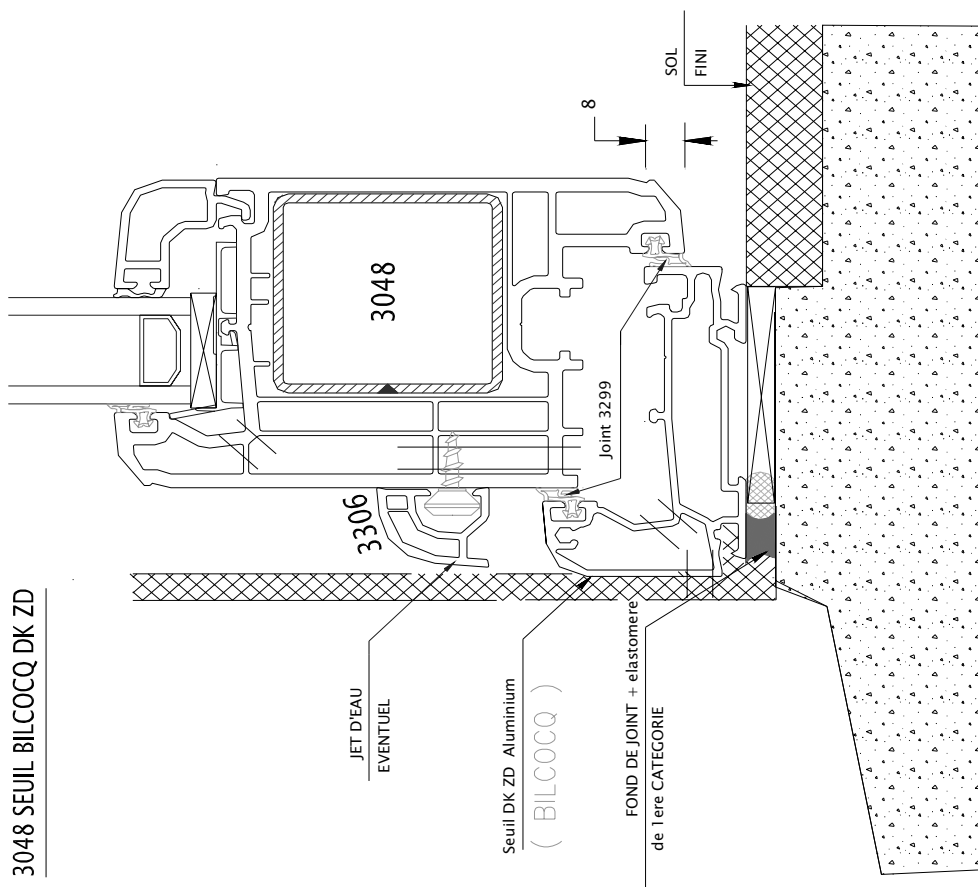

3048 SEUIL BILCOCQ DK ZD
avec protection du joint

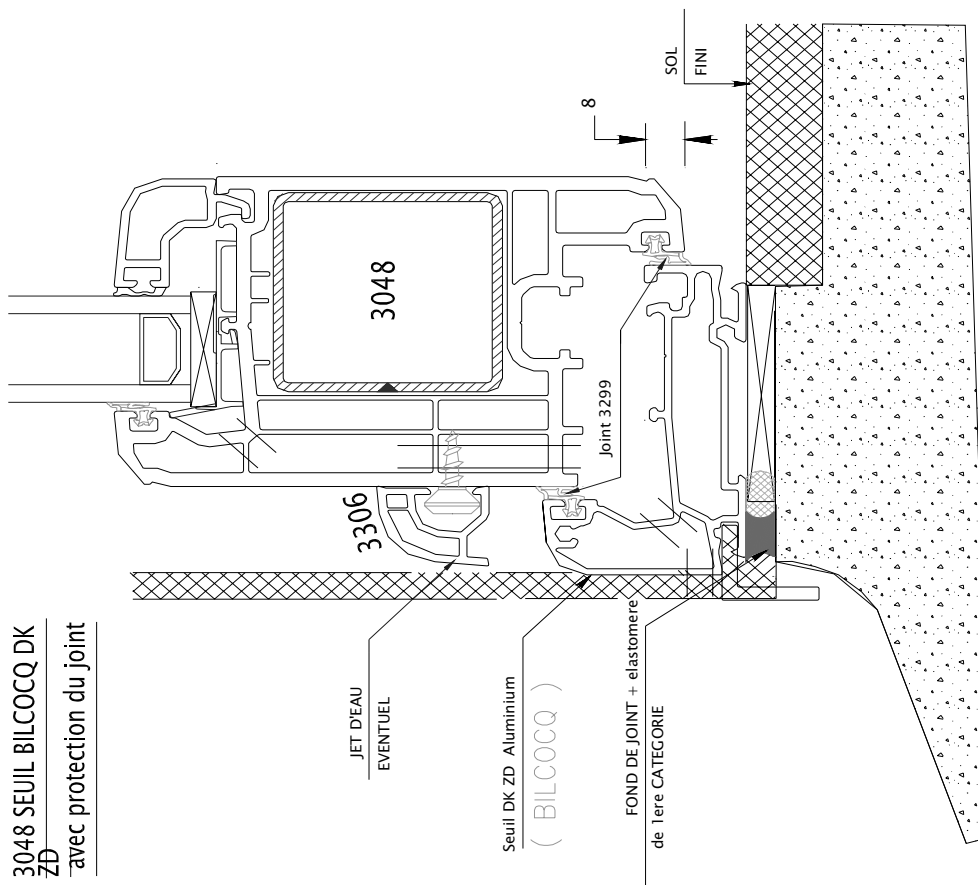

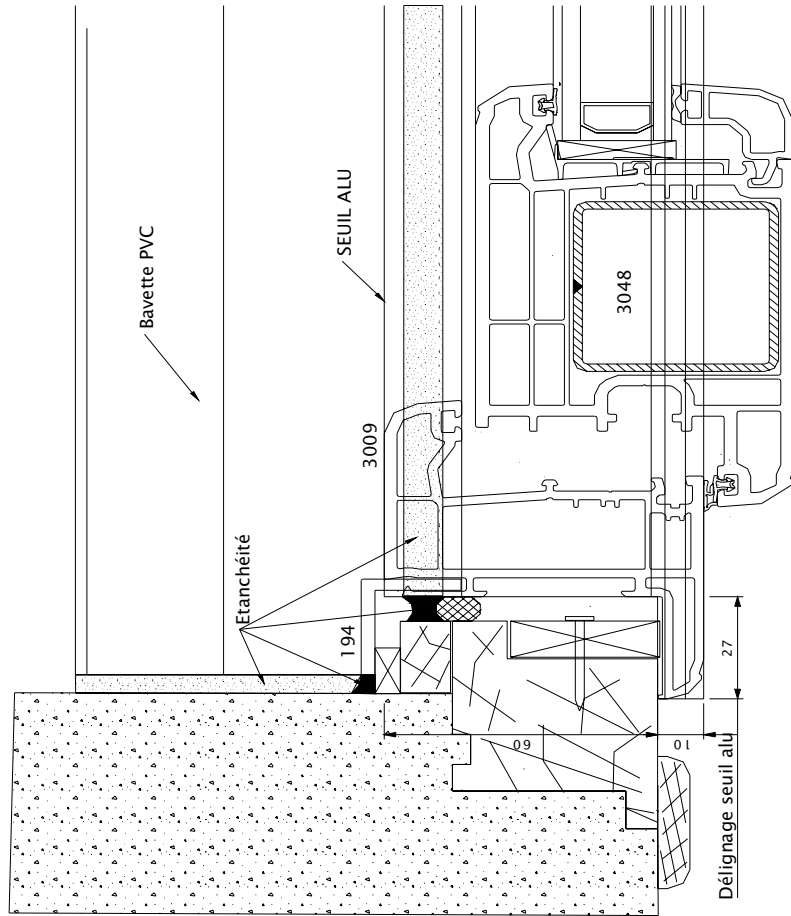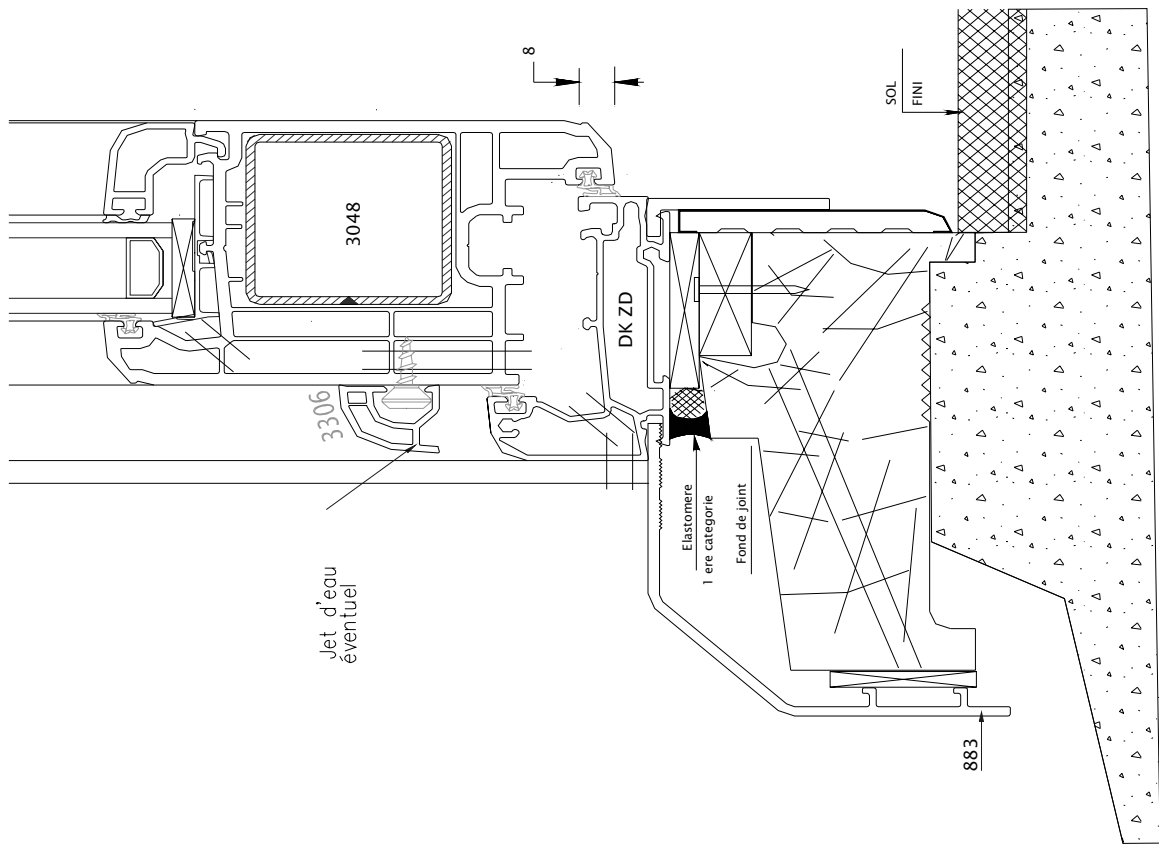

3048 SEUIL BILCOCQ PL 70

