

Avis Technique 6/04-1577*01 Add

Additif à l'Avis Technique 6/04-1577

Fenêtres PVC

*Fenêtre à la française oscillo-
battante et à soufflet*

*Inward opening tilt and turn
and hopper window*

*Nach innen öffnendes dreh-und
kipplügel Fenster*

Zendow

Titulaire :

Société DECEUNINCK
Z.I. – Impasse des Bleuets
F-80700 Roye

Tél. : 03 22 87 66 66

Fax : 03 22 87 66 67

Société DECEUNINCK
PLASTIC INDUSTRIE NV
B – 8830 Gits

Société DECEUNINCK PONTIVY
PA LA NIEL
F – 56920 Pontivy

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 6

Composants de baie, vitrages

Vu pour enregistrement le 4 janvier 2007



Secrétariat de la commission des Avis Techniques
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, F-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.fr

Le Groupe Spécialisé n° 6 « Composants de baie, vitrages » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 15 juin 2006, la demande formulée par la Société DECEUNINCK, de voir compléter l'Avis Technique 6/04-1577, afin de pouvoir utiliser de nouveaux profilés PVC. Cet Avis est complété ou modifié de la façon suivante.

2. AVIS

Conclusions

Appréciation globale

Compte tenu des justifications produites, l'Avis Technique 6/04-1577 s'applique aux menuiseries fabriquées avec les nouveaux éléments.

Validité

Celle de l'Avis Technique, soit jusqu'au 31 décembre 2007.

Pour le Groupe Spécialisé n°6
Le Président
J.-P. NOURY

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé
n°6
H. LAGIER

Document non valide

Dossier Technique

établi par le demandeur

A. Description

2. Constituants

a) Profilés PVC principaux

- Dormants réf. 3115, 3116 et 3117
- Battement rapporté : réf. 3079
- Battue réduite : réf. 8615

b) Profilés PVC complémentaires

- Parcloles : réf. 8613
- Couvre joint intérieur : réf. 8614, 3365, 3366
- Rejet d'eau : réf. 3307
- Lames de soubassement : réf. 212-85







c) Accessoires

- Embout battement en PVC : réf. 3256


B. Résultats Expérimentaux

- Essais effectués au CSTB


- Vérification de la tenue de fixation d'une menuiserie (L x H = 1,450 x 2,18 m) posée sur dormant bois de 36 mm avec vitrage 8-12-10.

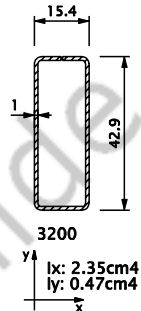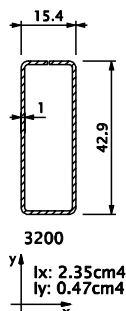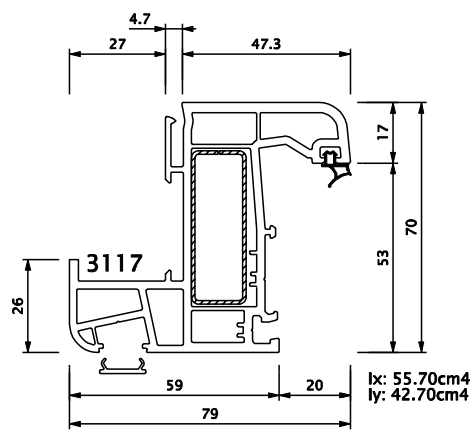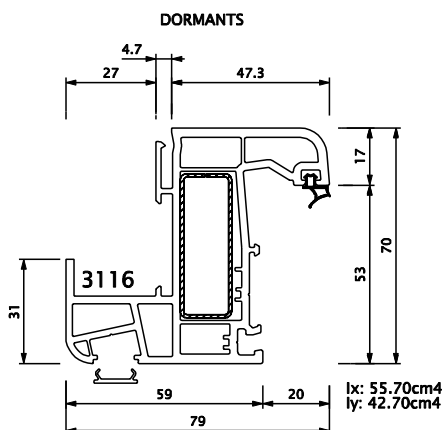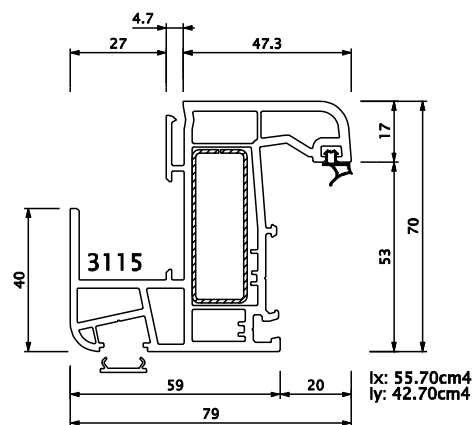

Battée 3079



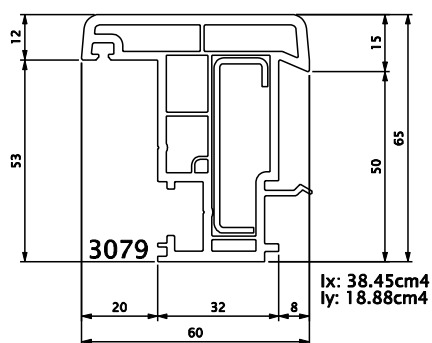


BATTEE REDUITE




RECOUVREMENTS INTERIEURS



8614

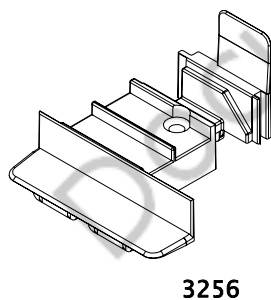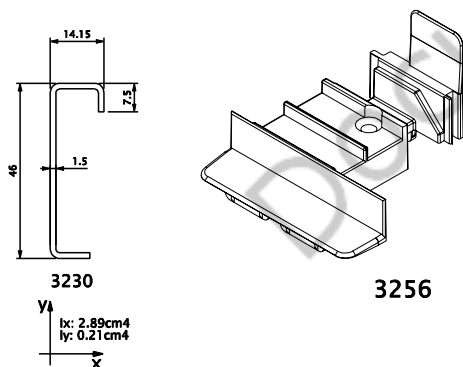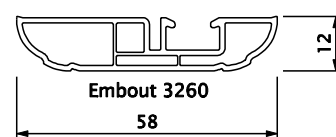


PARCLOSE




PANNEAUX

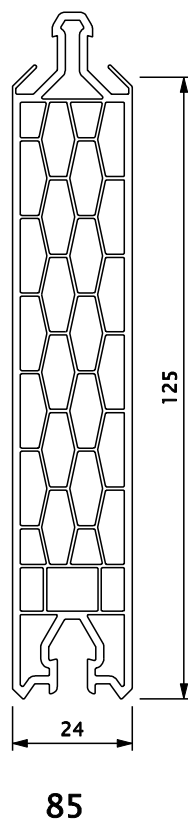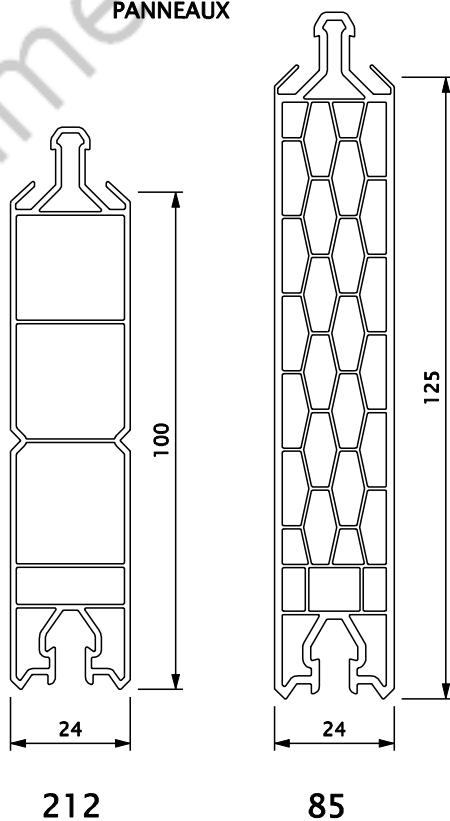


3365

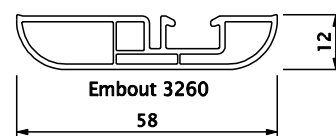


3366

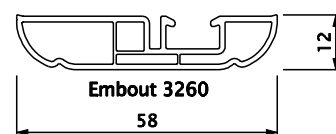


JET D'EAU

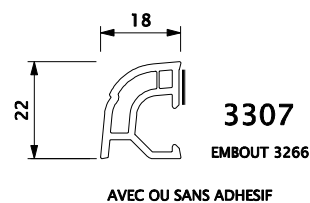


Coupe 3050/3079/3050

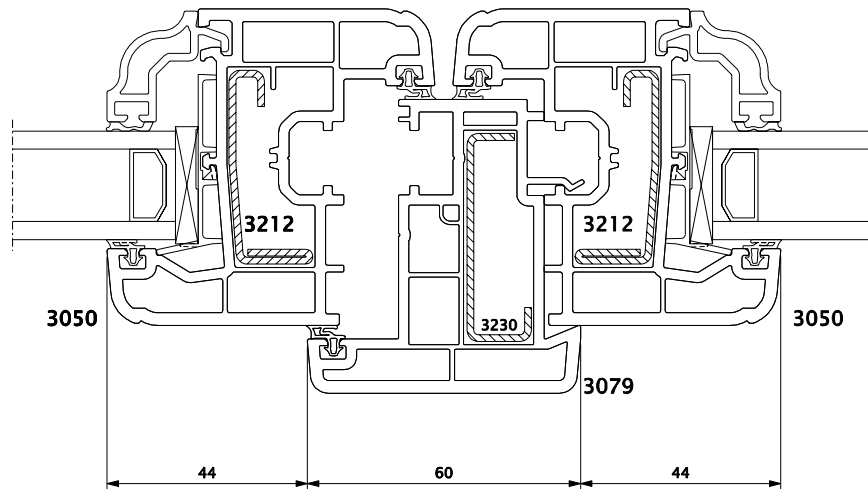


COUPE HORIZONTALE BATTEE REDUITE 3050/3074/8614

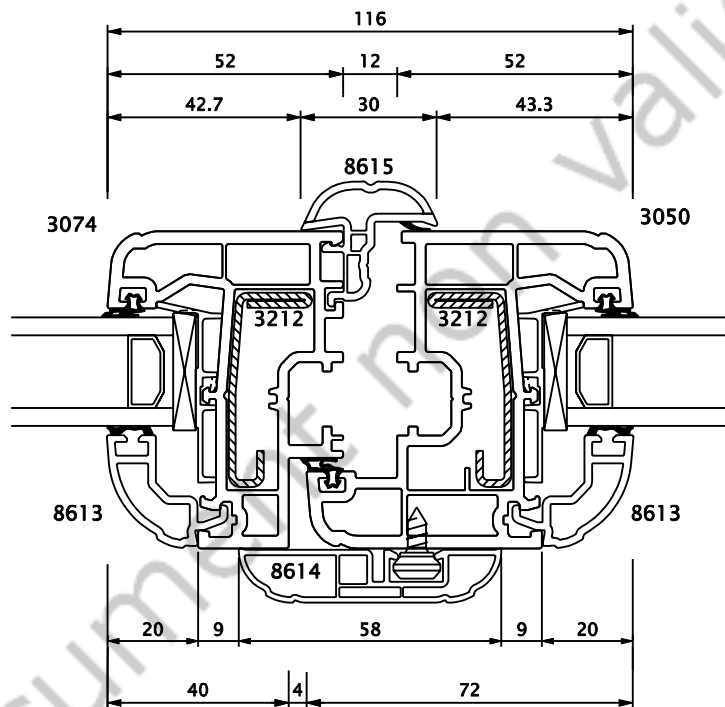

MISE EN OEUVRE PANNEAUX 85 - 212 - 217

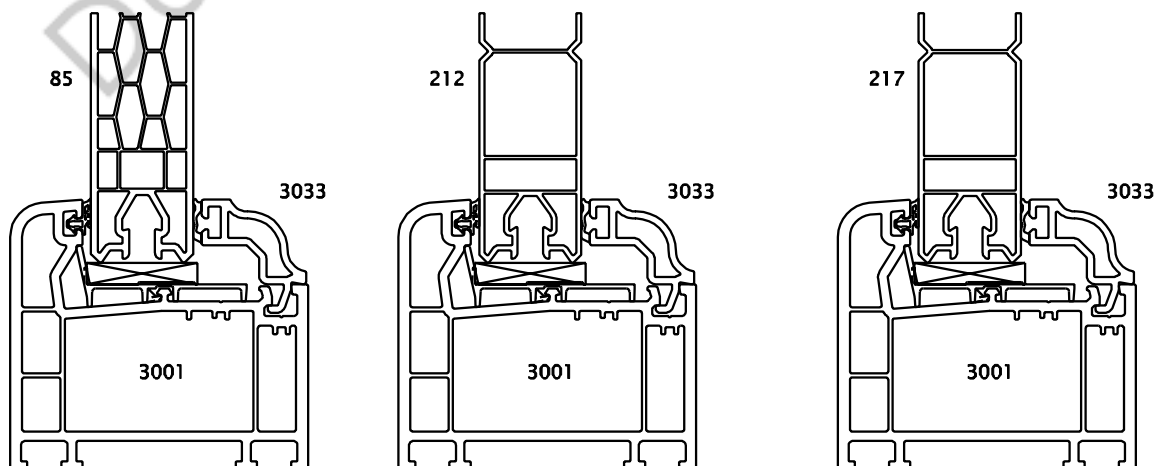

ADAPTATION 3115/3050 EN RENOVATION AVEC
TAPEES PERSIENNES SUR DORMANT 36 M/M

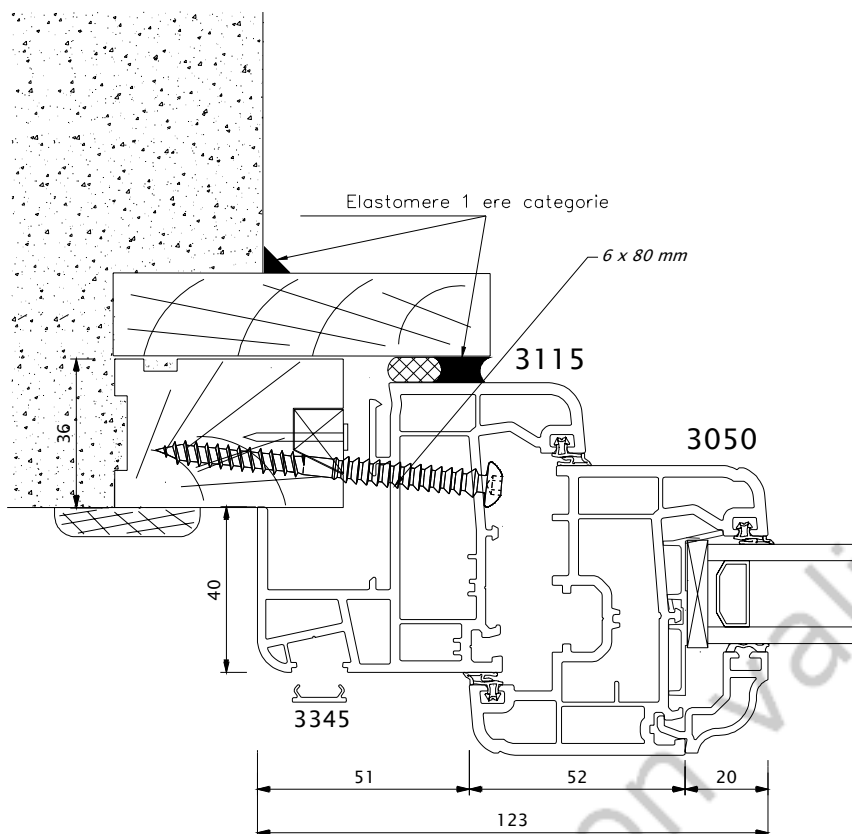

MISE EN OEUVRE 3115/3050 EN RENOVATION
SUR DORMANT 36M/M PA

